

DISCLAIMER: This manual has been auto-translated using Google Translate of the original in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English manual will prevail. For any queries please contact support@borgandoverstrom.com

Instrukcja instalacji i obsługi T2

Bezpieczeństwo

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.

Przed zdjęciem jakichkolwiek osłon urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej. Podczas pracy z dwutlenkiem węgla pod wysokim ciśnieniem należy zachować szczególną ostrożność i w żadnym wypadku nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 0,4 MPa (4 bary).

- Urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscu, w którym mógłby zostać użyty strumień wody.
- Urządzenie musi być ustawione w pozycji poziomej.

OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej powinny być drożne.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie zostanie przytrzaśnięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.


Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- Domy rolnicze oraz klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych
- Środowiska typu „bed and breakfast
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne



R290 to propan o właściwościach chłodzących, stosowany w wielu komercyjnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Propan o wysokiej czystości ma niewielki wpływ na środowisko i nominalny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), co oznacza, że nie posiada właściwości mogących zniszczyć warstwę ozonową. R290 jest również preferowaną przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) alternatywą węglowodorową, zastępującą bardziej szkodliwe fluorowęglowe czynniki chłodnicze, takie jak R22, R134a, R404a i R502.

Urządzenia z R290 mogą być konserwowane i naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych techników, którzy są odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani.

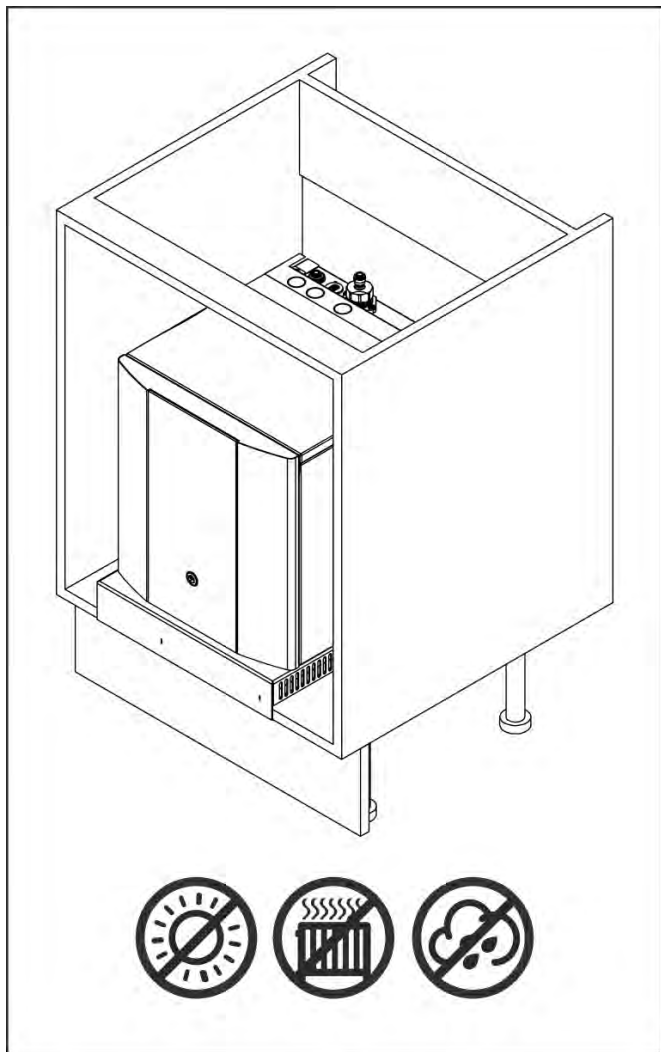

- Urządzenie należy zawsze ustawiać w pozycji pionowej, na powierzchni, która utrzyma jego ciężar.
- Podczas użytkowania urządzenie musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację – zalecamy użycie dostarczonego zestawu przewodów wentylacyjnych.
- Trzymaj urządzenie z dala od światła słonecznego, ciepła i wilgoci.
- W pobliżu urządzenia muszą być dostępne punkty zasilania w energię elektryczną i wodę oraz muszą one spełniać kryteria określone w części „Specyfikacja” niniejszego podręcznika.
- Środowisko, w którym jest zainstalowane to urządzenie, musi być wolne od pyłu i gazów korozyjnych/wybuchowych.

Waste Electrical Products:

- Symbol WEEE oznacza, że ten produkt zawiera elementy elektroniczne, które muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie.
- Nie wolno wyrzucać odpadów elektrycznych do ogólnych odpadów komunalnych. Takie odpady należy zbierać i usuwać oddzielnie.
- Należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub z lokalnego programu recyklingu. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub miejscem zakupu, aby dowiedzieć się, jakie programy są dostępne.
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą przedostać się do gleby. Może to przyczynić się do zanieczyszczenia gleby i wody, co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi, a także zagraża dzikiej przyrodzie.
- Istotne jest, aby konsumenci starali się ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny aby uniknąć wywożenia ich na wysypiska lub spalania bez przetworzenia.



specyfikacja

SYSTEM CHŁODZENIA Wężownica bezpośredniego schładzania ze stali nierdzewnej zamknięta w systemie solid-block zapewnia natychmiastową reakcję na schłodzenie. Bardzo wydajny system sprężania z kontrolą kapilarną.
Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290.

TEMPERATURA ZIMNA 2°C - 11°C.

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ (ProCore) 50 litrów Schłodzone
50 litrów Musujące

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ (ProCore+) 80 litrów schłodzonej
80 litrów gazowanej

DYSZA Kran Quadra Neck z ergonomicznie zaprojektowanymi i umieszczonymi w lekkim miejscu przyciskami dotykowymi.

MAKSYMALNY POBÓR MOCY PODCZAS PRACY - SCHŁODZONE I MUSUJĄCE ProCore 0,2kW - 230V
ProCore+ 0,26kW - 230V

MAKSYMALNY POBÓR MOCY PODCZAS PRACY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE ProCore 0,14kW - 230V
ProCore+ 0,21kW - 230V

ILOŚĆ GAZU CHŁODNICZEGO ProCore R290a 33g
ProCore+ R290a 40g

ZASILANIE 220V - 240V AC (50 Hz)

PRZYŁĄCZE WODY Wejście sieciowe - 3/4" BSP

ZŁĄCZE CO2 1/4" Push Fit.


WYMIARY (w x d x h) 320 x 370 x 340 mm.

WAGA	27Kg MAX
PRĄD ZNAMIONOWY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	ProCore 1.0A ProCore+ 1.45A
PRĄD ZNAMIONOWY - SCHŁODZONY, OTOCZENIA I MUSUJĄCY	ProCore 1,2A ProCore+ 1,7A
OBCIĄŻENIE BEZPIECZNIKA	5A
MINIMALNE I MAKSYMALNE CIŚNIENIE WODY NA WEJŚCIU	0,05MPa (0,5 bara) - 1,0 MPa (10 barów) Regulowane wewnętrznie do 0,3 MPa (3 barów)
CIŚNIENIE CO2	0,4MPa (4 bar) Maksymalne
MINIMALNA DO MAKSYMALNEJ TEMPERATURA PRACY OTOCZENIA	16°C - 32°C
KLASA KLIMATYCZNA	N

Przegląd modelu

Wprowadzenie

Model T2 i T2+ uosabia najnowocześniejsze wzornictwo i innowacje dzięki wyprofilowanemu kranowi i kompaktowej jednostce ProCore. To jest nasza najbardziej dyskretna seria, która bez problemu wkomponuje się w każde otoczenie. Urządzenie ProCore to chłodziarka przeznaczona do dostarczania schłodzonej i gazowanej wody. Wszystkie materiały i komponenty są testowane podczas całego procesu produkcji, aby spełnić wszystkie oczekiwania.

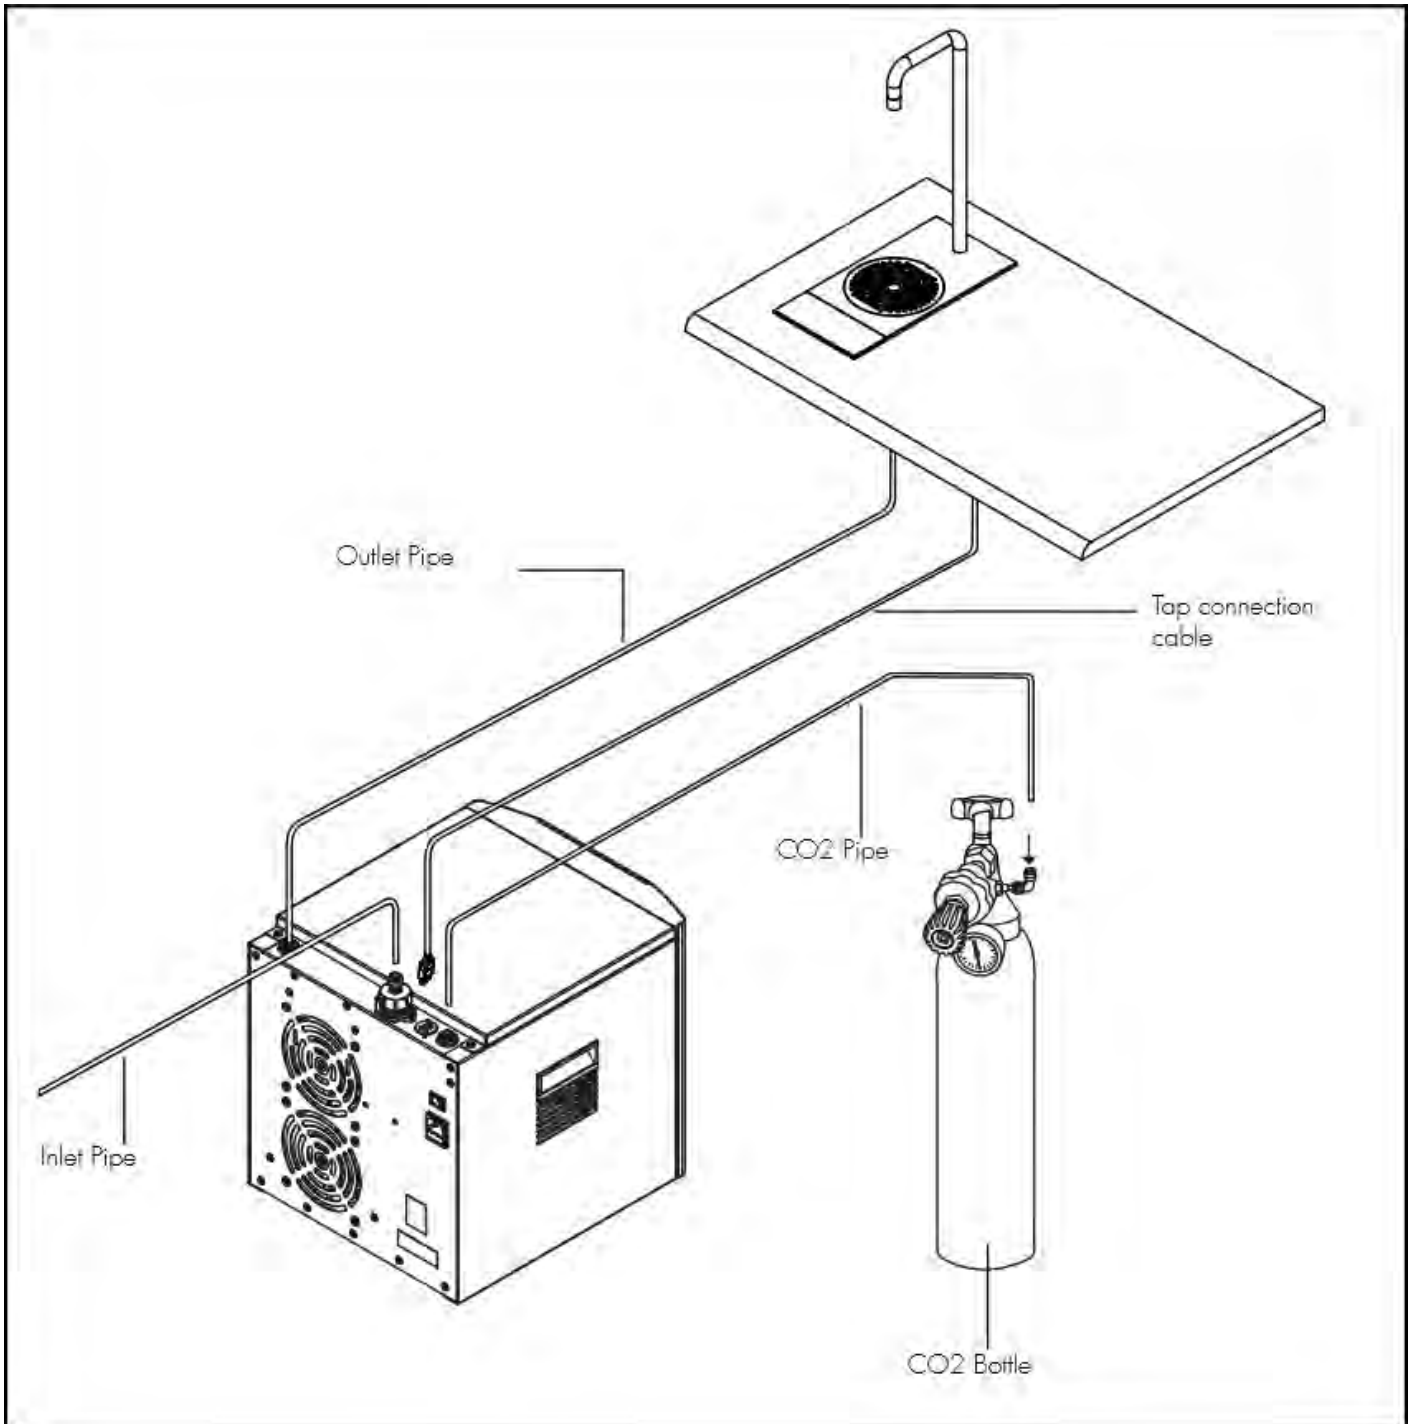

Przegląd komponentów/funkcji

Kran T2 - główne elementy

Zawartość:

1 nie T2

1 bez płyty górnej z panelem sterowania


1 brak tacki ociekowej

1 nr 1,0 m x 6 mm izolowana rura
wodociągowa

1 brak kabla połączeniowego

1 brak rury odpływowej

1 sztuka Zestaw mocowań

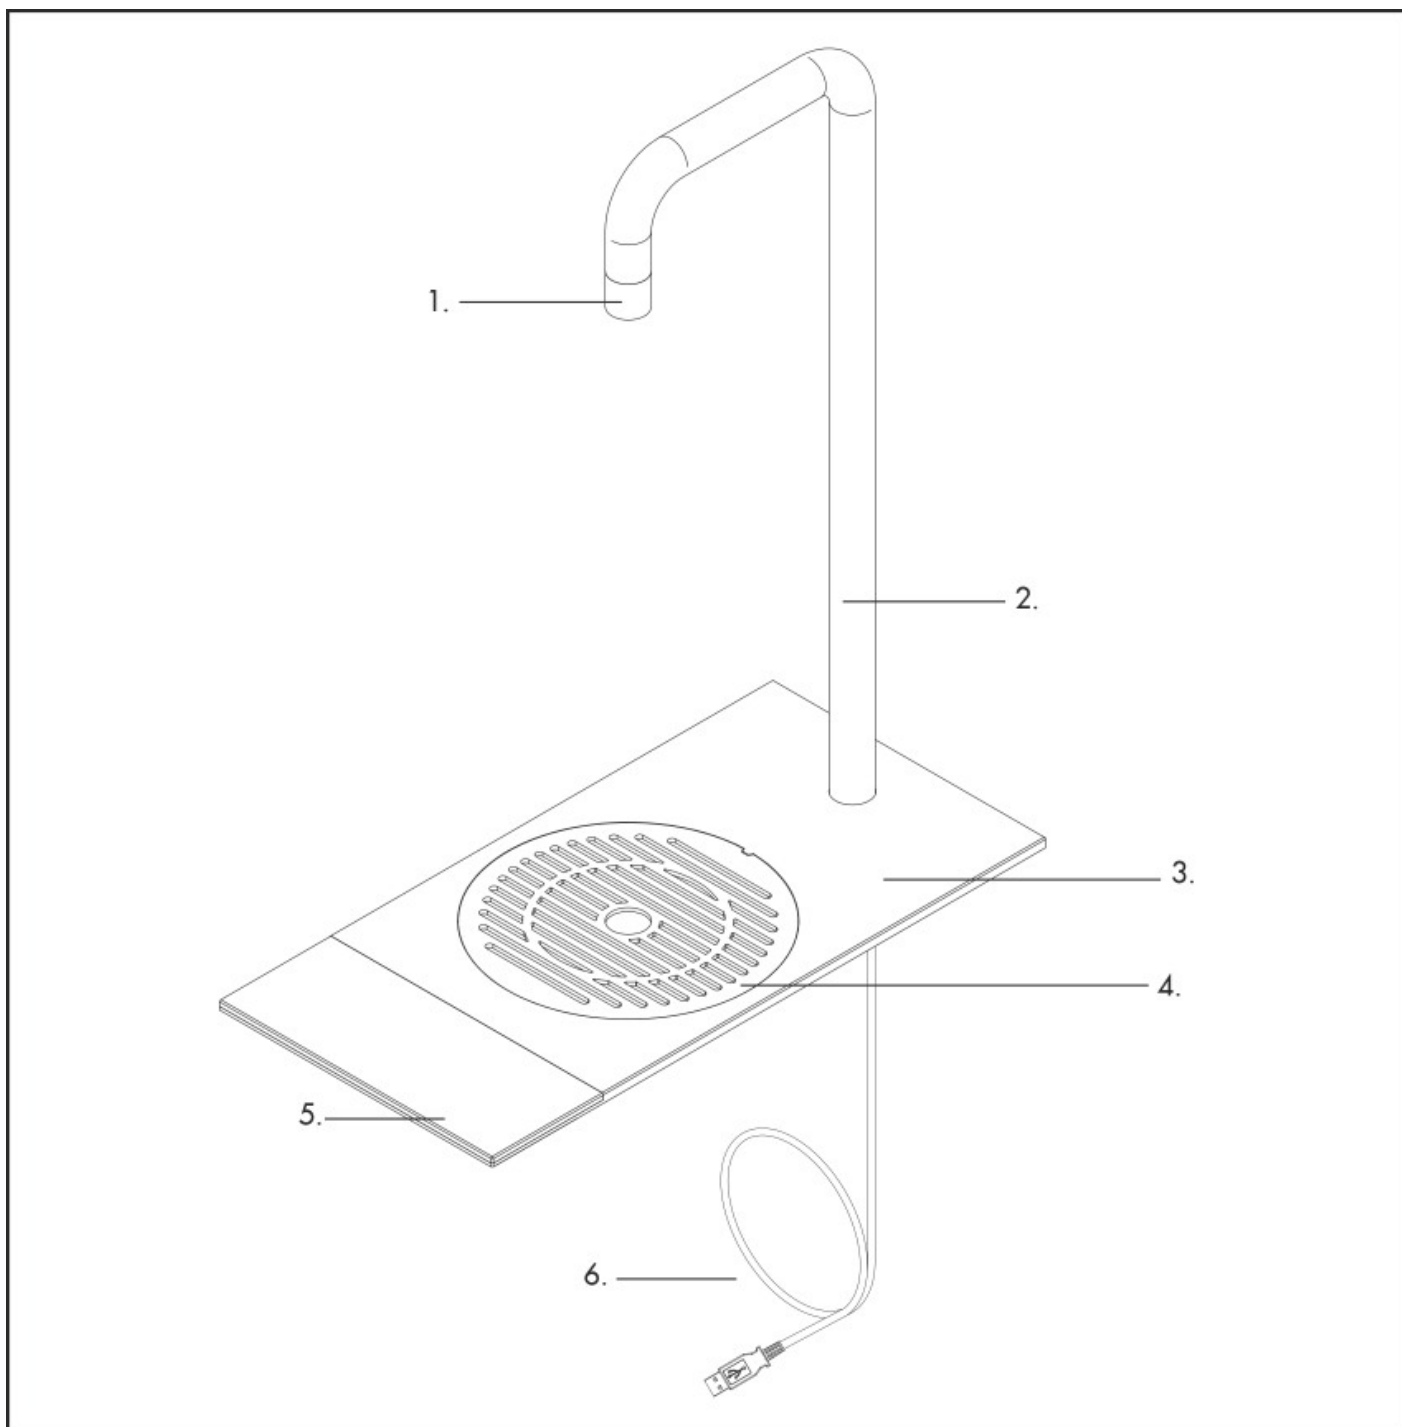

1. Kran, 2. Główny korpus, 3. Górna płyta montażowa, 4. Taca ociekowa, 5. Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, 6. Kabel połączeniowy

ProCore Electronic - Główne komponenty


Zawartość:

1 sztuka Jednostka podblatowa

1 no Zestaw przewodów zasilających o długości 2,0 m

1 no Regulator Co2 z manometrem i przewodem przyłączeniowym*.

1 no Zestaw przewodów wentylacyjnych

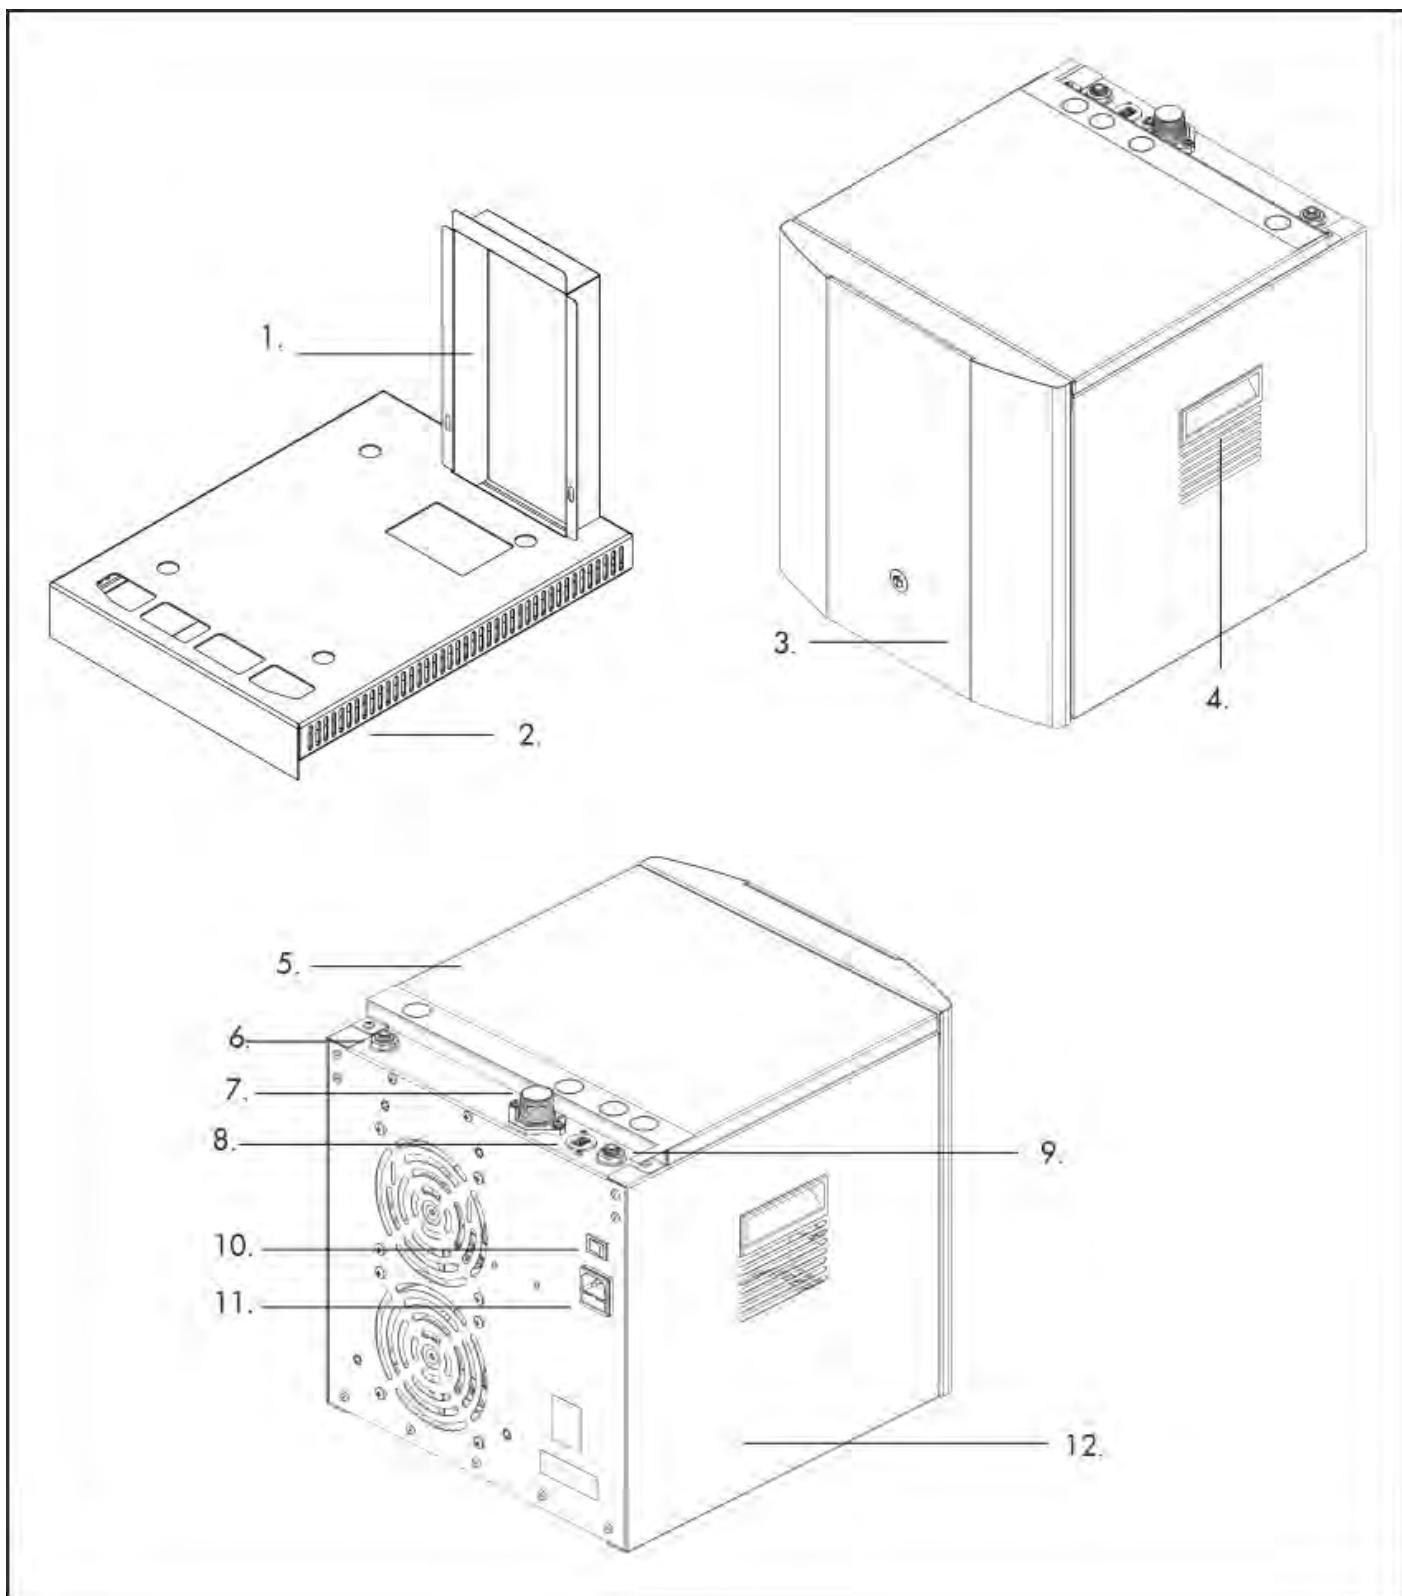





1. Komin wentylacyjny, 2. Łatwa w montażu podstawa wentylacyjna, 3. Panel przedni, 4. Uchwyt do przenoszenia, 5. Panel górny, 6. Wylot wody, 7. Wlot wody, 8. Stuknij opcję Połączenie, 9. Wlot CO2*, 10. Włącznik/wyłącznik, 11. Podłączenie zasilania, 12. Panel boczny

Uwaga:

Zestaw do instalacji sieciowej i filtry są dostarczane jako dodatkowe elementy. zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiającego.

*Wyłącznie wersje musujące

Wymiary

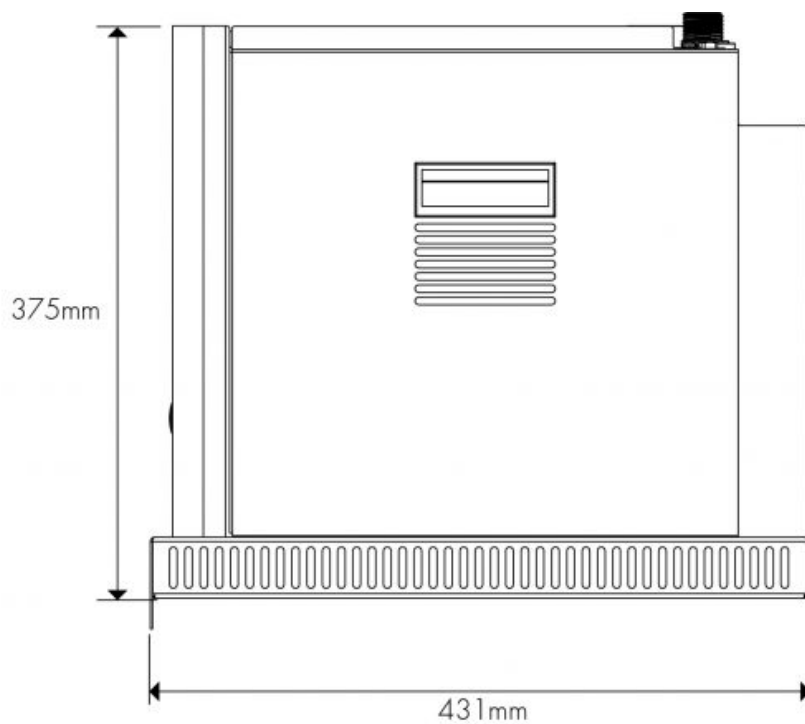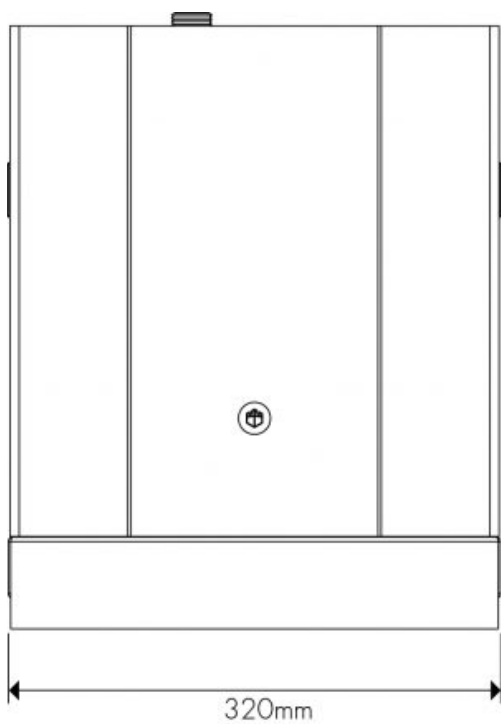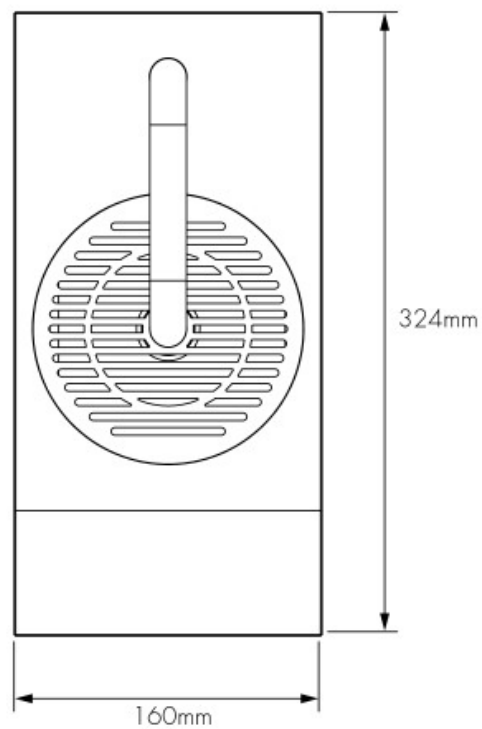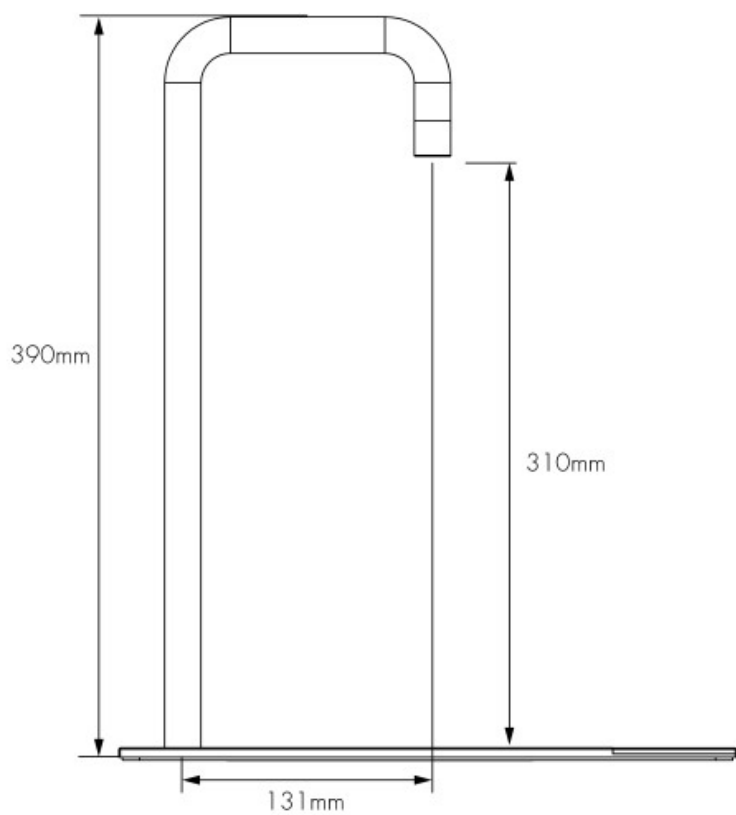

instalacja

Wymagania dotyczące instalacji

Zidentyfikować odpowiednie miejsce dla jednostki ProCore. Powinien być umieszczony w odległości nie większej niż 1,0 m od baterii oraz nie większej niż 2,0 m od odpowiednich przyłączy serwisowych. Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować system przewodów wentylacyjnych.


Urządzenie ProCore musi być zainstalowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami:

- Odpowiednie przepisy budowlane poprzez zastosowanie przepisów The Building Regulations (Anglia i Walia), The Building Regulations (Szkocja) lub The Building Regulations (Irlandia Północna). Na terytoriach innych niż wymienione należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.
- The Water Supply (Water Fittings) Regulations (England, Wales and Northern Ireland) or The Water Byelaws in Scotland.

Urządzenia nie wolno instalować w miejscach narażonych na zamarzanie. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie jest zamrożone, nie wolno go włączać. Należy pozwolić, aby rozmarzły, a następnie dokładnie sprawdzić, czy nie są uszkodzone.

Wymagania dotyczące usług

- Woda: Woda pitna z sieci – regulowana wewnętrznie do 0,3MPa (3 bar)
- CO2: Należy dostarczyć CO2 klasy spożywczej.
- Min. ciśnienie w sieci zasilającej 0,05 MPa (0,5 bara)
- Zasilanie: 13A – z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
- Przyłącze odpływu ścieków

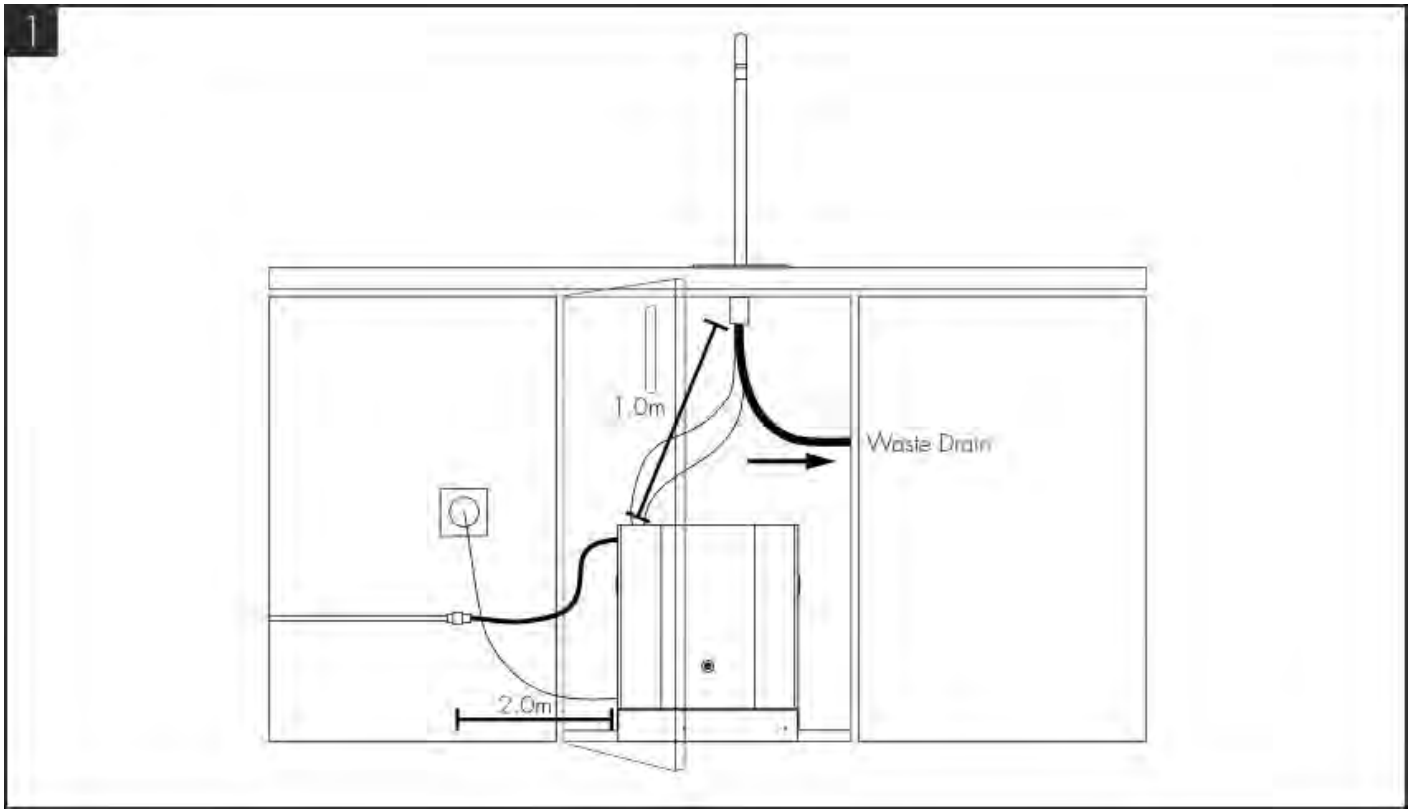


Wymagania dotyczące usług

- Woda: Woda pitna z sieci – regulowana wewnętrznie do 0,3MPa (3 bar)
- Min. ciśnienie w sieci zasilającej 0,05 MPa (0,5 bara)
- Zasilanie: 13A – ochrona przed uptywem prądu.
- Przyłącze odpływu ścieków



Najpierw należy zamontować kurek T2 do podstawy płyty górnej. Ustaw kran tak, aby był równoległy do przedniej części podstawy.

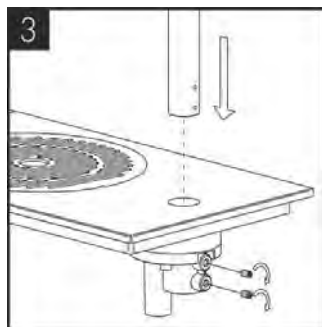


Włożyć kran tak, aby śruby mocujące znalazły się w jednej linii z wycięciami. Dokręcić śruby sześciokątne M4 za pomocą klucza imbusowego, aż kurek będzie dobrze zamocowany.




Używając dostarczonych gwintów M6, umieścić je w podstawie kranu i dokręcić do oporu za pomocą dostarczonych nakrętek kołnierzowych.




Przy planowaniu i wykonywaniu podłączeń do instalacji należy zawsze uwzględnić łatwo dostępny osprzęt izolacyjny oraz możliwość umieszczenia zewnętrznego filtra wody.

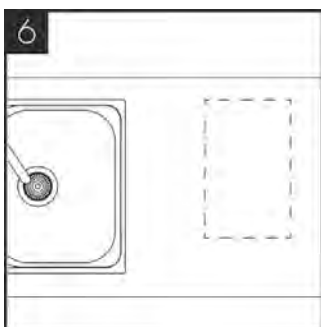


Wyznaczyć odpowiednie miejsce na kranik. Odnieś się do szablonu prowadnicy do wycinania. Upewnij się, że blat roboczy jest wypoziomowany, aby umożliwić odpływ systemu.

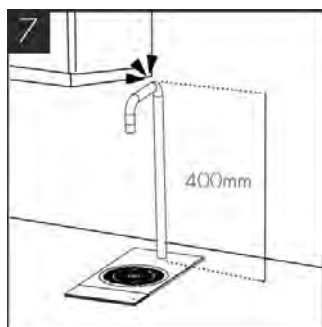


Należy również uwzględnić wysokość tabędziej szyi pod wiszącą szafką/półką.

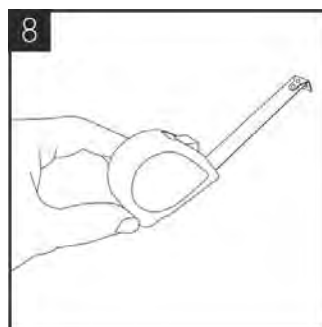

Należy pozostawić wolną przestrzeń potrzebną do uformowania wymaganego wycięcia. Odnieś wybraną pozycję do spodu lady i sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód.

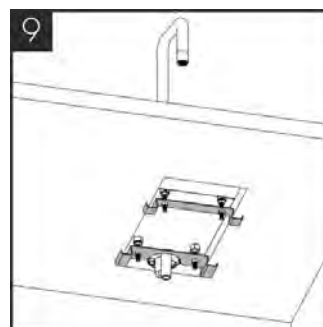

Pozostawić wystarczającą ilość miejsca na zamocowanie uchwytów do mocowania blatu roboczego.

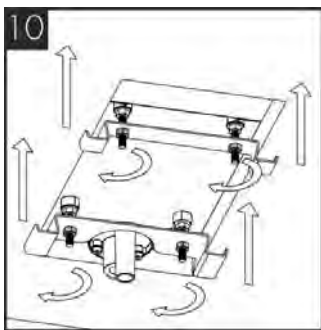


Dokręcić 4 nakrętki z kotnierzem mocującym tak, aby uchwyty blatu kuchennego przylegały do spodu blatu roboczego.



Zamontuj rurę odpływową i zabezpiecz ją klipsem jubileuszowym. Podłączyć do odpływu, zapewniając stały spadek.

operacja

Panel sterowania kranu

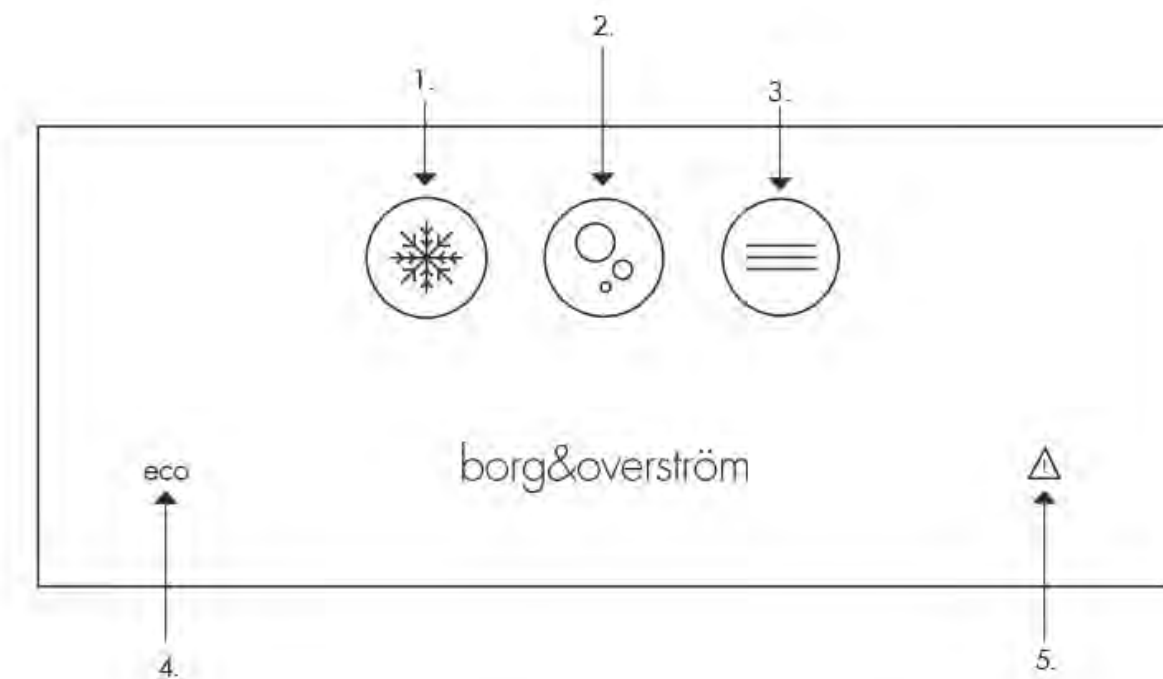

1. Wydawanie schłodzonych produktów, 2. Wydawanie musujące, 3. Dozowanie w warunkach otoczenia,
4. Symbol trybu "eco". 5. Symbol ostrzegawczy.

Podstawowe funkcje

Wydawanie z urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj ikonę wydawania, a następnie zwolnij ją, aby zakończyć wydawanie.

- Ikona chłodzenia miga – urządzenie jest schładzane
- Iskrząca ikona miga – trwa uzupełnianie zbiornika.

Tryb „eco”:

Symbol trybu 'eco' świeci się, gdy urządzenie jest w trybie 'eco', aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać dowolną ikonę wydawania. ProCore włączy tryb „eco” w następujących przypadkach

- Brak aktywności wydawania
- Niski poziom oświetlenia pomieszczenia

Symbol ostrzegawczy

Po wystąpieniu usterki zaświeci się i zacznie migać symbol trójkąta ostrzegawczego. Liczba błysków może być związana z konkretną usterką. [Kliknij, aby wyświetlić kody usterek](#)


Instalacja systemu wentylacji

Jeżeli urządzenia podblatowe Borg & Overström są zainstalowane w szafce lub obudowie, zaleca się odpowiednią wentylację, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Podczas cyklu chłodzenia urządzenie wytwarza ciepło, a celem wentylacji jest zapewnienie dopływu powietrza, które może pochłaniać wytworzone ciepło, które w przeciwnym razie gromadziłoby się w szafce lub obudowie i obniżyło wydajność chłodzenia urządzenia.


Kwota

Ilość ciepła wytworzonego w cyklu chłodzenia zależy bezpośrednio od stopnia wykorzystania – im większe wykorzystanie, tym więcej wytworzonego ciepła. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się zamontowanie w obudowie kratki/wietrzników (lub wykonanie otworów wentylacyjnych) w sposób przedstawiony poniżej, aby umożliwić przepływ powietrza. Zwykle powinno to wystarczyć w każdej sytuacji.


Ważne: Przed wykonaniem jakichkolwiek cięć w szafce lub listwie należy upewnić się, że w miejscu cięcia nie ma rur wodociągowych, lub przewodów elektrycznych. W przypadku przecięcia przewodów elektrycznych istnieje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci, a także znacznego uszkodzenia nieruchomości w przypadku przecięcia rury wodociągowej.

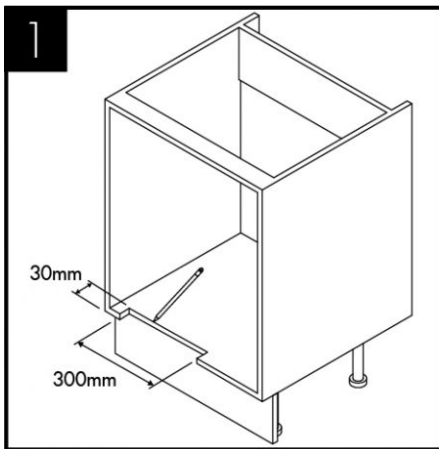


Korzystając z dostarczonego szablonu, dokładnie zaznacz i wytnij otwór do krawędzi korpusu.

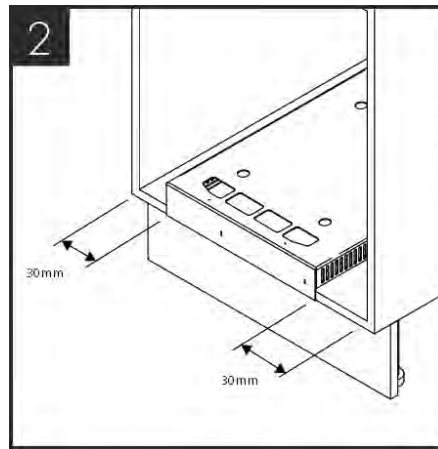


Umieścić podstawę wentylacyjną ProCore centralnie nad otworem. Należy zapewnić szczelinę powietrzną o szerokości co najmniej 30 mm z każdej strony.

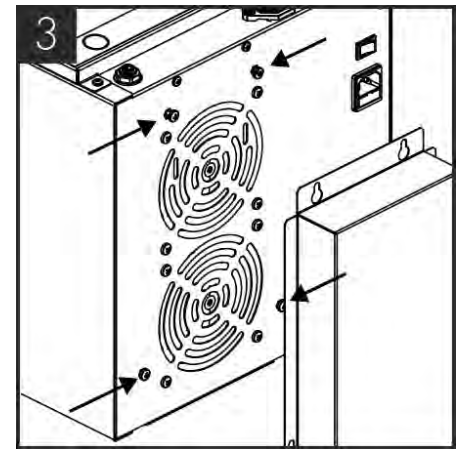


Włóż 4 wkręty w otwory znajdujące się w tych miejscach. Na tym etapie nie należy dokręcać zbyt mocno.

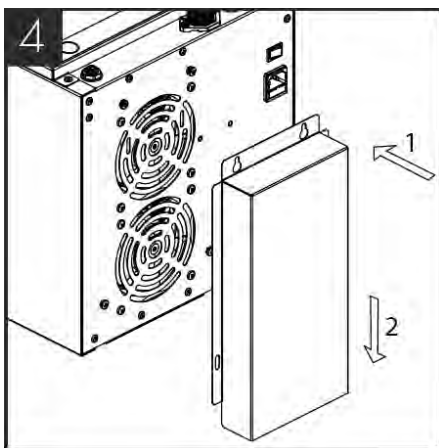


Umieścić tylny komin wentylacyjny na 4 śrubach i wsunąć w dół na miejsce.

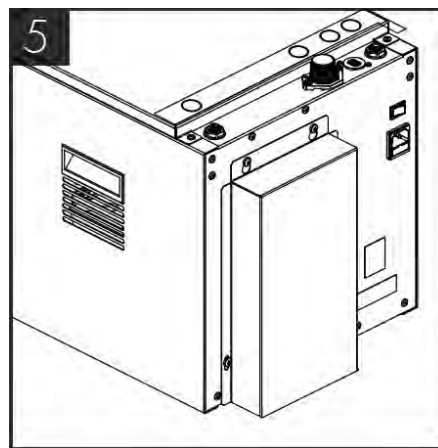

Dokręć wszystkie 4 śruby mocujące.

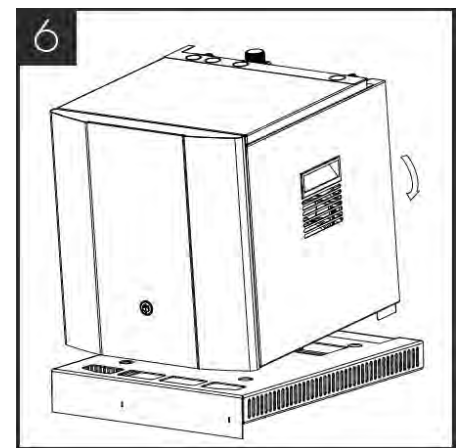

Podnieść i przechylić urządzenie do pozycji gotowej do opuszczenia.

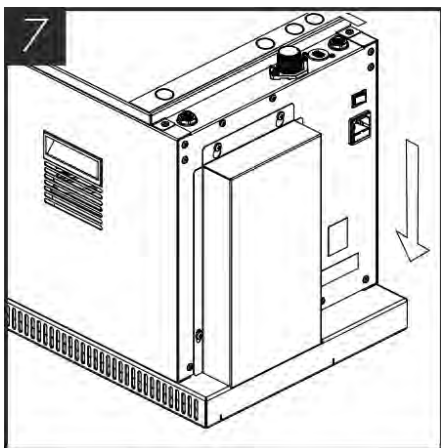


Ostrożnie opuścić urządzenie na podstawę wentylacyjną, aby upewnić się, że komin jest prawidłowo umieszczony w otworze kominowym z tyłu podstawy.




Po zakończeniu instalacji nie wolno zastaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się z przodu szafki oraz po bokach podstawy wentylacyjnej.

UWAGA: Wszelkie przeszkody będą negatywnie wpływać na przepływ powietrza do urządzenia, powodując potencjalnie słabą wydajność, przegrzanie lub awarię lodówki.


ProCore Instalacja i podłączenie wody

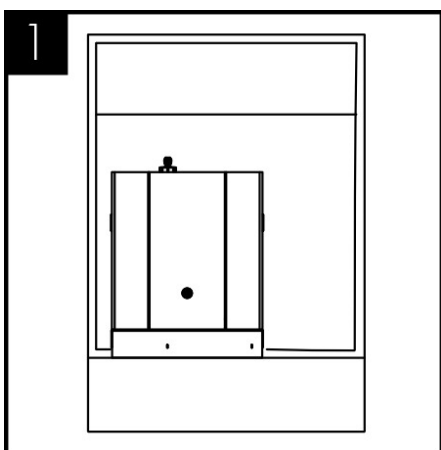


Umieść urządzenie ProCore w odpowiednim miejscu, korzystając z dostarczonej podstawy wentylacyjnej i postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

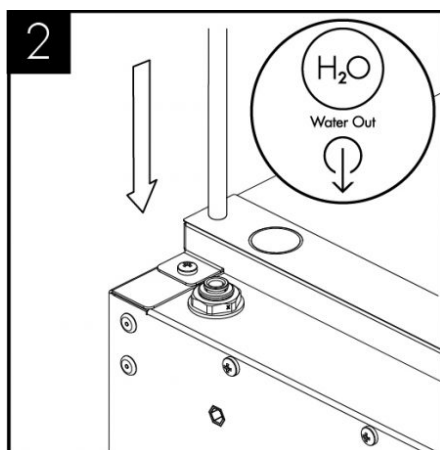


Podłącz kran T2 do wylotu wody.

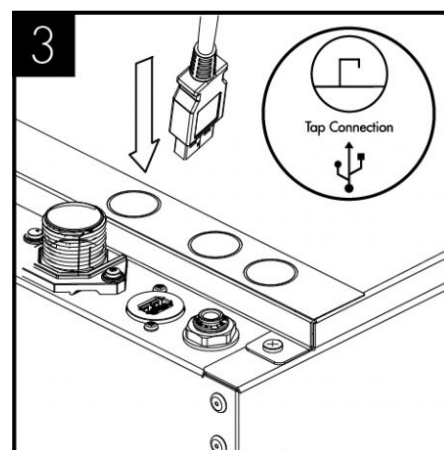


Podłącz urządzenie T2 Tap USB do urządzenia ProCore.

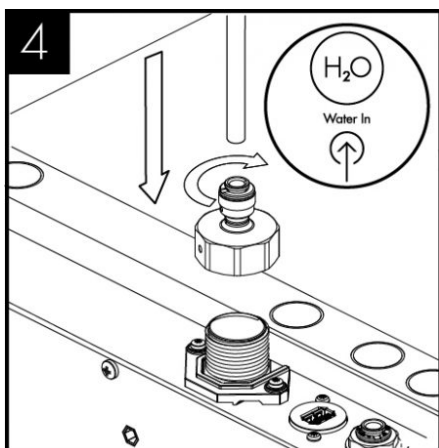


Podłączyć adapter wlotu wody zgodnie z dostarczoną instrukcją i podłączyć do sieci wodociągowej.

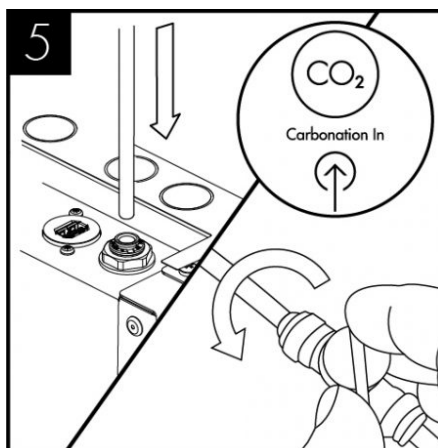


Podłączyć zasilanie CO2 z regulatora gazu, upewniając się, że ciśnienie jest ustawione na maks. 58 PSI (4 bar), i włączyć zasilanie (patrz rozdział Instalacja CO2).

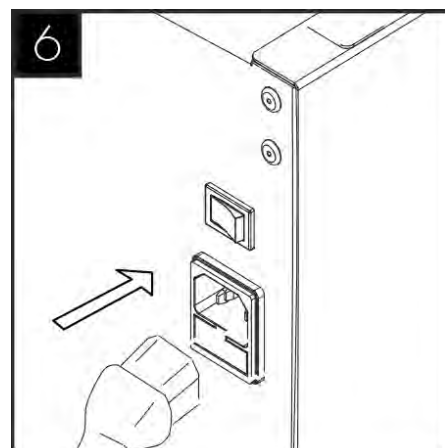


Podłączyć chłodziarkę do sieci elektrycznej.

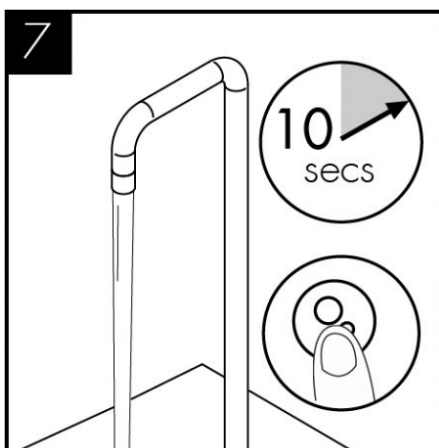

Karbonator należy oczyścić z powietrza, uruchamiając na około 10 sekund dozownik wody gazowanej.

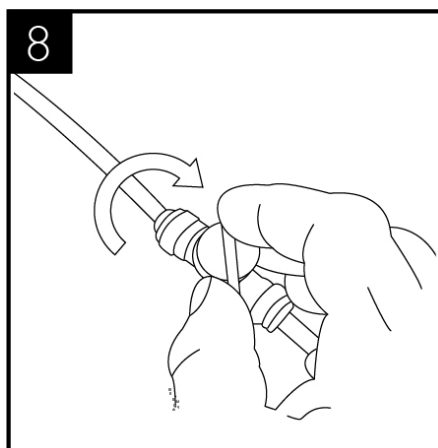


Włączyć doływ wody, aby napętnić zbiornik.

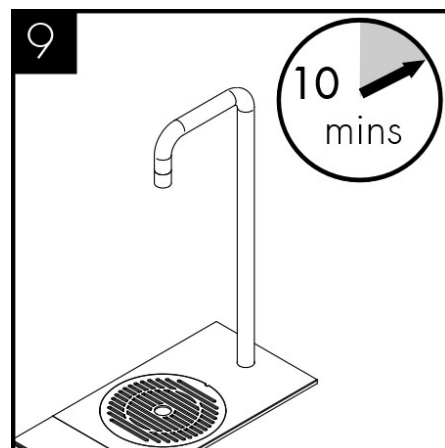


Pozostawić urządzenie na 8-12 minut, aby zakończył się proces wstępnego schładzania.


Instalacja butli CO2 - tylko wersje musujące

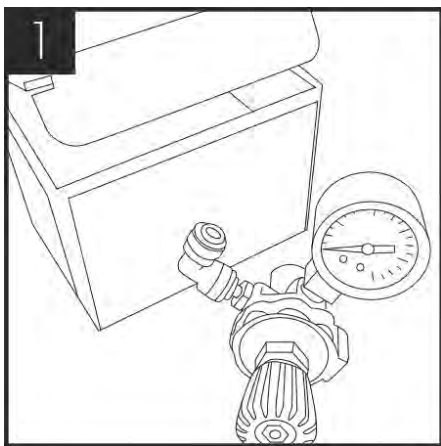


1
Rozpakuj regulator CO₂ i zamontuj złącze kolankowe na wylocie króćca.

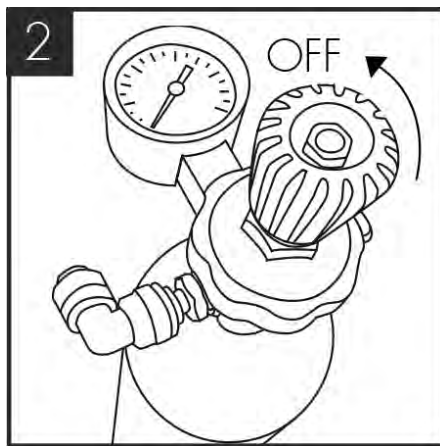


2
Przymocuj regulator do jednorazowej butli z CO₂, upewniając się, że mały otwór upustowy w trzonie jest skierowany z dala od Ciebie lub innych osób. Upewnić się, że regulator jest zamknięty. Mocno dokręcić ręcznie.

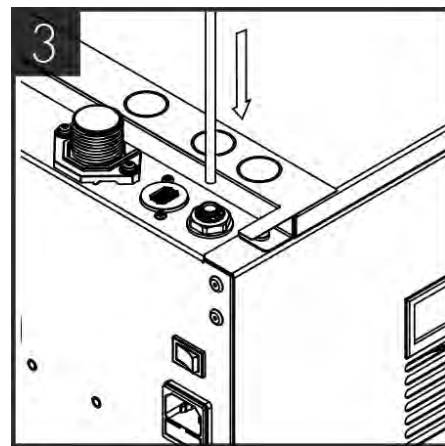

3
Podłącz zmontowaną butlę CO₂ i regulator do wlotu CO₂ za pomocą rurki 1/4".

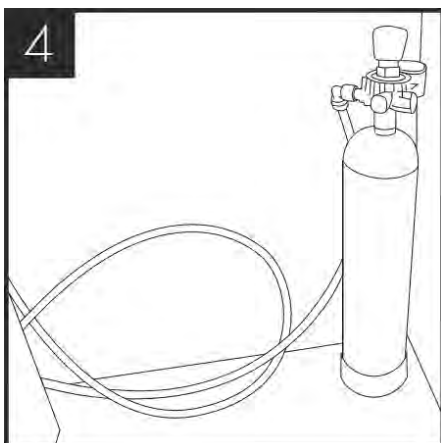


4
Ustawić butlę w odpowiednim miejscu.

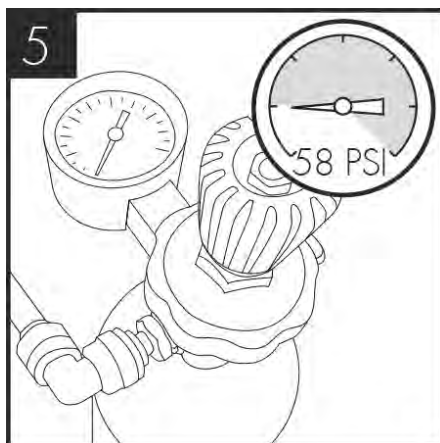


5
Zalecamy ciśnienie 3,5 - 4 bar (58 PSI) (maks.). Nie przekraczać ciśnienia 4 bar.

Natężenie przepływu wody gazowanej - tylko wersje gazowane


UWAGA: Ustawienie fabryczne przepływu wody gazowanej = 2,4 l/min MAX. Może to wymagać korekty w zależności od ciśnienia wlotowego. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

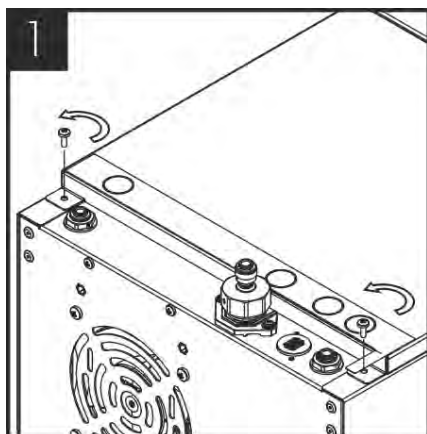

1 Wykręcić 2 wkręty mocujące pokrywę urządzenia i zsunąć pokrywę.

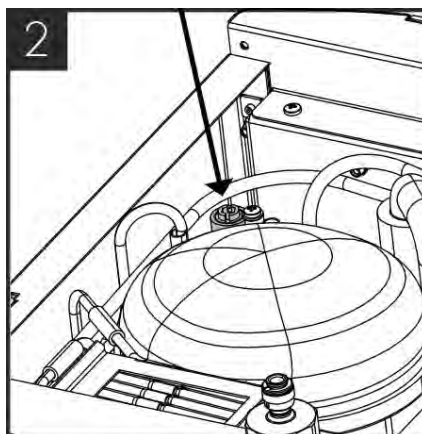

2 Zlokalizować regulator przepływu, który znajduje się w przedniej części urządzenia.

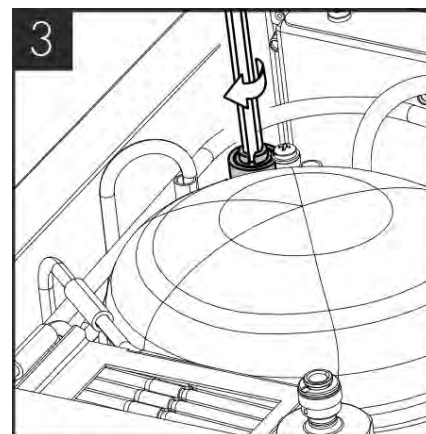












3 Za pomocą klucza sześciokątnego M6 przepływ można regulować w następujący sposób: obracając klucz sześciokątny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ, a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go ograniczyć. Po każdej regulacji natężenia przepływu należy ustawić czas, aby uzyskać akceptowalne natężenie przepływu i/lub nieprzerwane dozowanie musujące.









Po uzyskaniu prawidłowego natężenia przepływu należy ponownie założyć pokrywę na urządzenie, wsuwając ją na miejsce i przykręcając śruby.

Konserwacja i czyszczenie

Przewodnik sanityzacji

NOTE: Failure to use sanitising products and processes approved by Borg & Overström will invalidate your warranty.

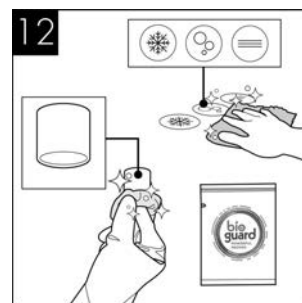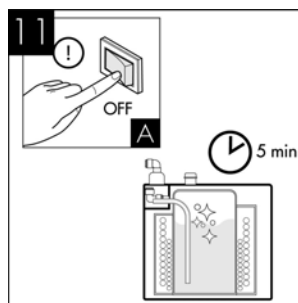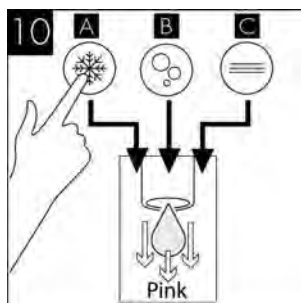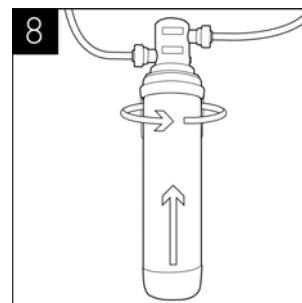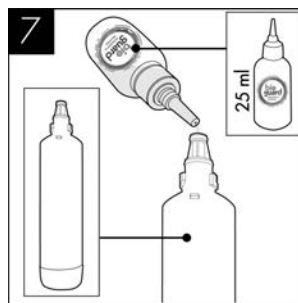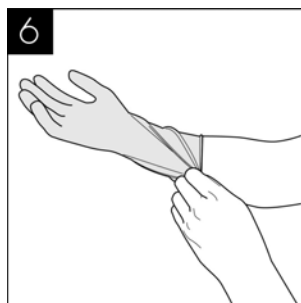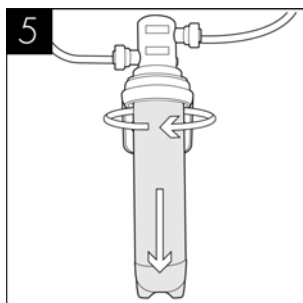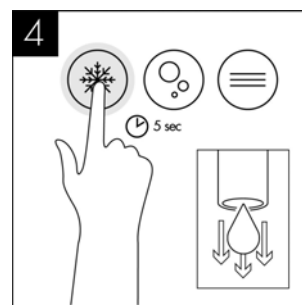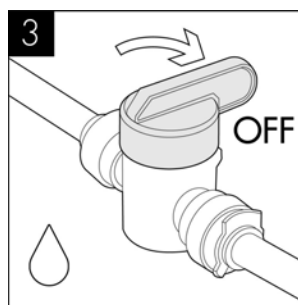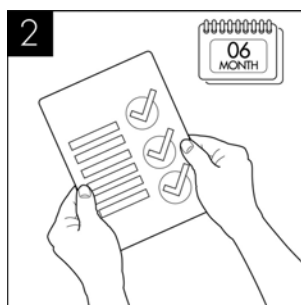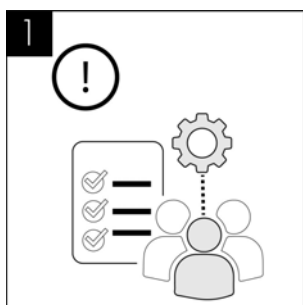

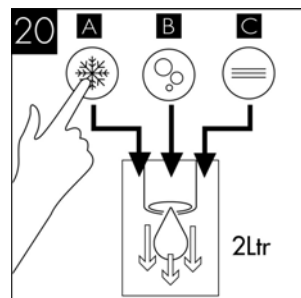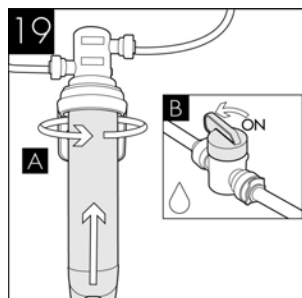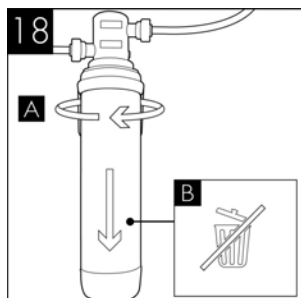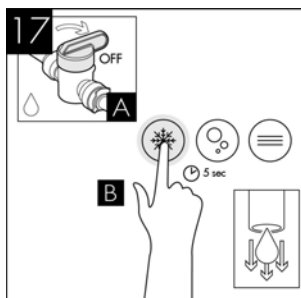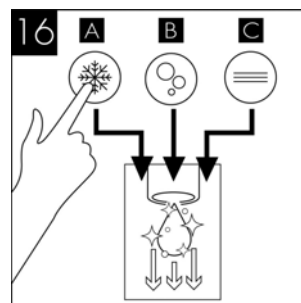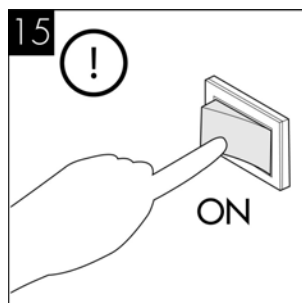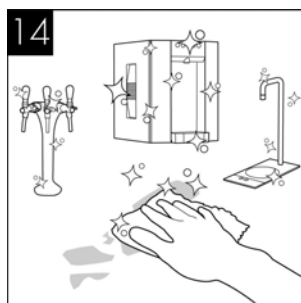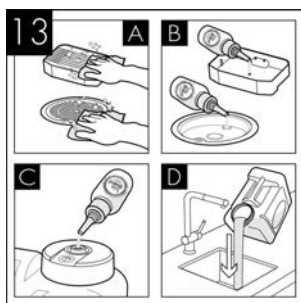

Należy pamiętać, że ten płyn do sanitzacji zawiera aktywny środek żrący/alkaliczny. Należy zawsze używać go w sposób odpowiedzialny i ostrożny, pamiętając, że ze względu na jego zasady charakter niepotrzebne stężenie lub długotrwały kontakt z jakimkolwiek materiałami, w tym metalami, może spowodować uszkodzenie. Po użyciu należy zawsze spłukać wszystkie powierzchnie kontaktowe czystą wodą.




Unikać kontaktu ze skórą i nosić rękawice ochronne podczas pracy z płynami do sanitzacji.




W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć czystą, zimną wodą.


Opróżnianie zbiornika CO2

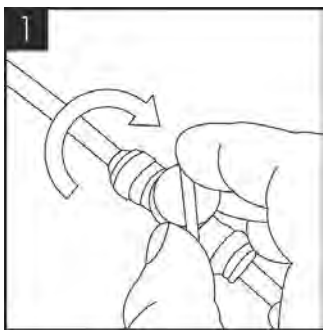


Wyłącz dopływ wody.

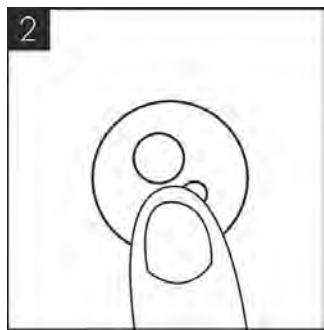

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wydawania wody gazowanej, aż cała woda zostanie wydalona i będzie uwalniany tylko gaz CO₂.

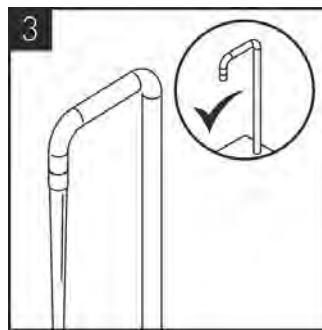

Zbiornik jest pusty od wody gazowanej, gdy uwalniany jest tylko CO₂.

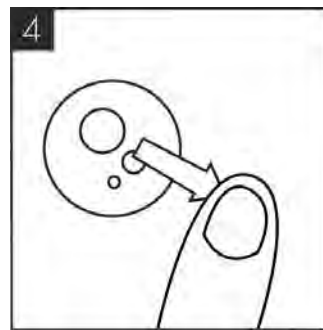

Należy upewnić się, że zwolniony został przycisk wody gazowanej i uważać, aby nie uwolnić nadmiernej ilości gazu CO₂, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Diagnostyka błędów

Problem/Raport	Możliwa przyczyna	Sugerowane działanie
Brak wydawania wody	Regulator ciśnienia wody	Sprawdzić przepływ wody przez regulator. W razie potrzeby wymień.
	Sprawdzenie panelu sterowania kranu	Sprawdź kody błędów.
Brak wody gazowanej	Brak ciśnienia CO2	Sprawdzić butlę CO2, regulator i zawór zwrotny. Ciśnienie zasilania powinno wynosić 58 psi (4 bar), w razie potrzeby należy wymienić.
	Zbiornik karbonizatora nie napętnia się	Sprawdź sondę karbonatora pod kątem zwarcia z masą. Sprawdź, czy pompa nie przestała działać, wyłącz i włącz zasilanie, a następnie preczyść karbonator.
	Woda odłączona od urządzenia	Sprawdź doływ wody.
Słaba jakość karbonizacji	Nieprawidłowe ciśnienie CO2	Sprawdzić butlę CO2, regulator i zawór zwrotny. Ciśnienie zasilania powinno wynosić 58 psi (4 bar), w razie potrzeby należy wymienić.
	Powietrze w zbiorniku karbonizatora	Odwiedź stronę, aby zobaczyć etapy oczyszczania zbiornika.

Pozostałości w
zbiorniku
karbonizatora

Po dłuższym użytkowaniu w zbiorniku karbonizatora może wytworzyć się warstwa powierzchniowa. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji.

Ciepłe napoje

Niewystarczający przepływ powietrza chłodzącego przez lodówkę .

Sprawdź, czy skraplacz nie jest zatkany.
Sprawdź zasilanie wentylatorów chłodzących (230 V AC).
Jeśli zasilanie jest obecne, należy wymienić wentylatory.
Jeśli nie ma zasilania, przejdź do sprężarki. Zasilanie wentylatorów i sprężarki są ze sobą połączone.

Sprężarka nie
pracuje

Sprawdź zasilanie sprężarki (230V AC).
Sprawdź, czy sonda NTC nie jest uszkodzona
Sprawdź, czy system nie jest przegrzany.
Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, i sprawdź, czy nie ma przeszkód w przepływie powietrza. Po ostygnięciu urządzenia system chłodziarki zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Awaria lodówki
(patrz kody
błędów)

Jeśli sprężarka i wentylator pracują, a nie ma chłodzenia, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Kody błędów

Uaktywnione wewnętrzne przegrzanie



Zbyt częste wyłączenie sprężarki





Woda nie wypełnia zbiornika karbonizatora




Informacje techniczne

Schemat obiegu T2/T2+ z chłodzeniem i otoczeniem

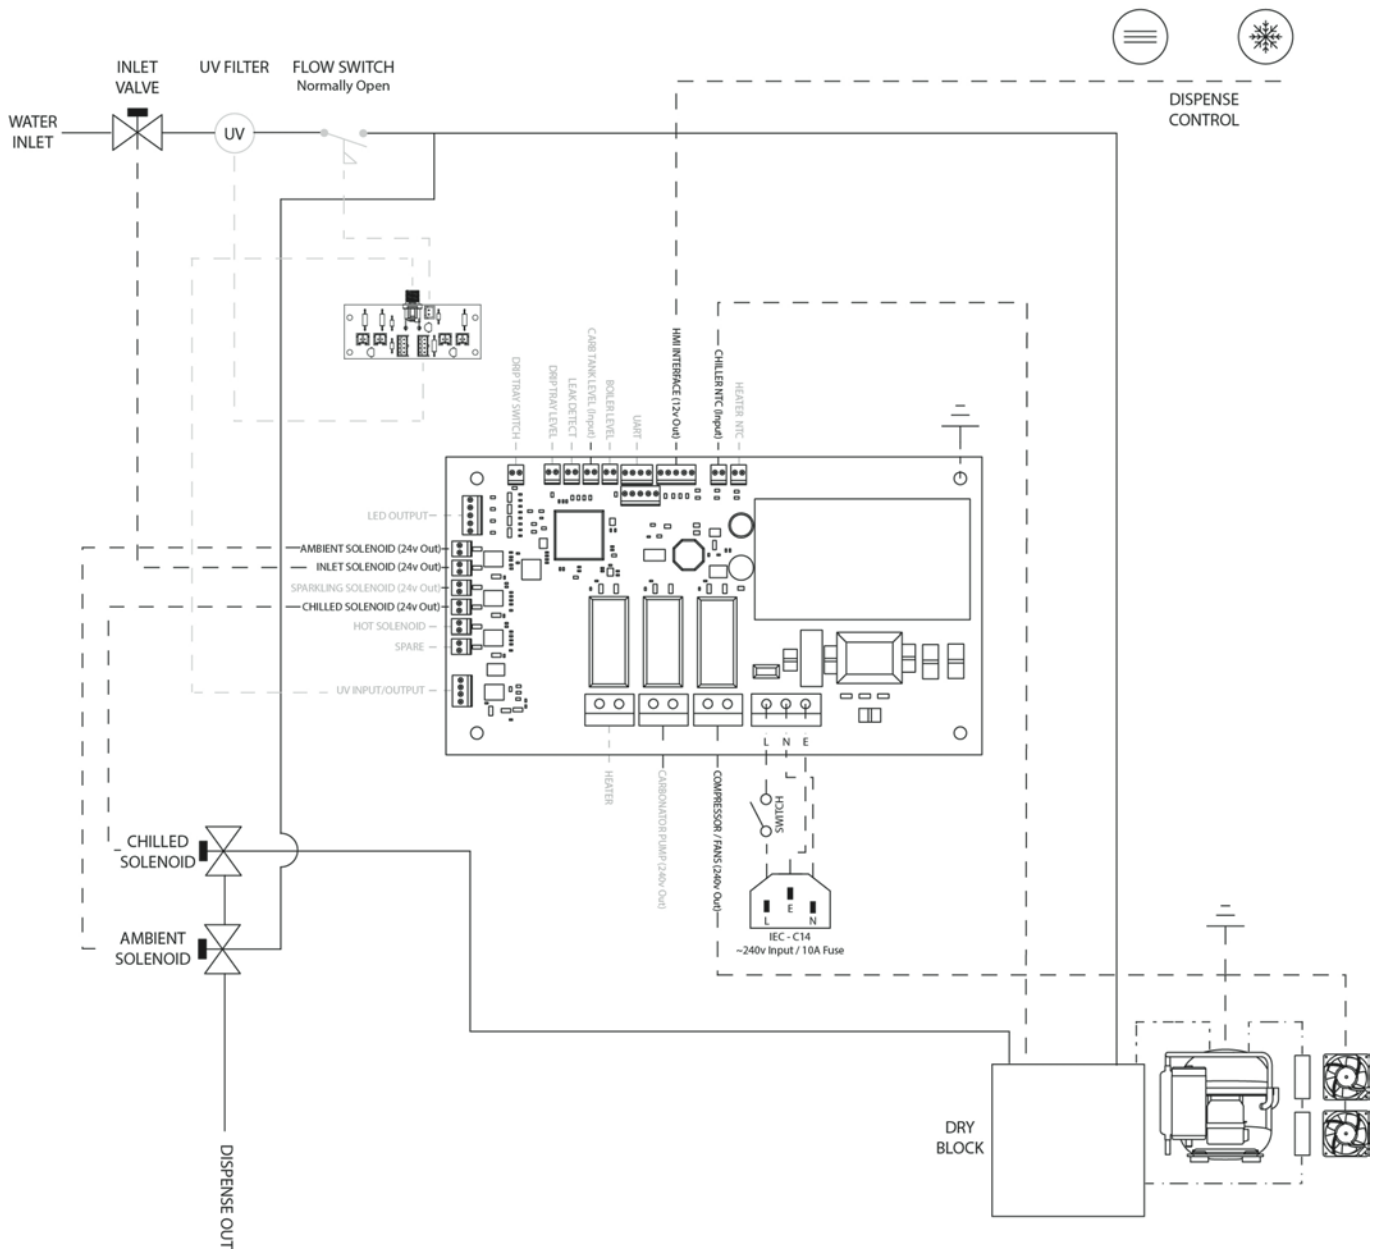


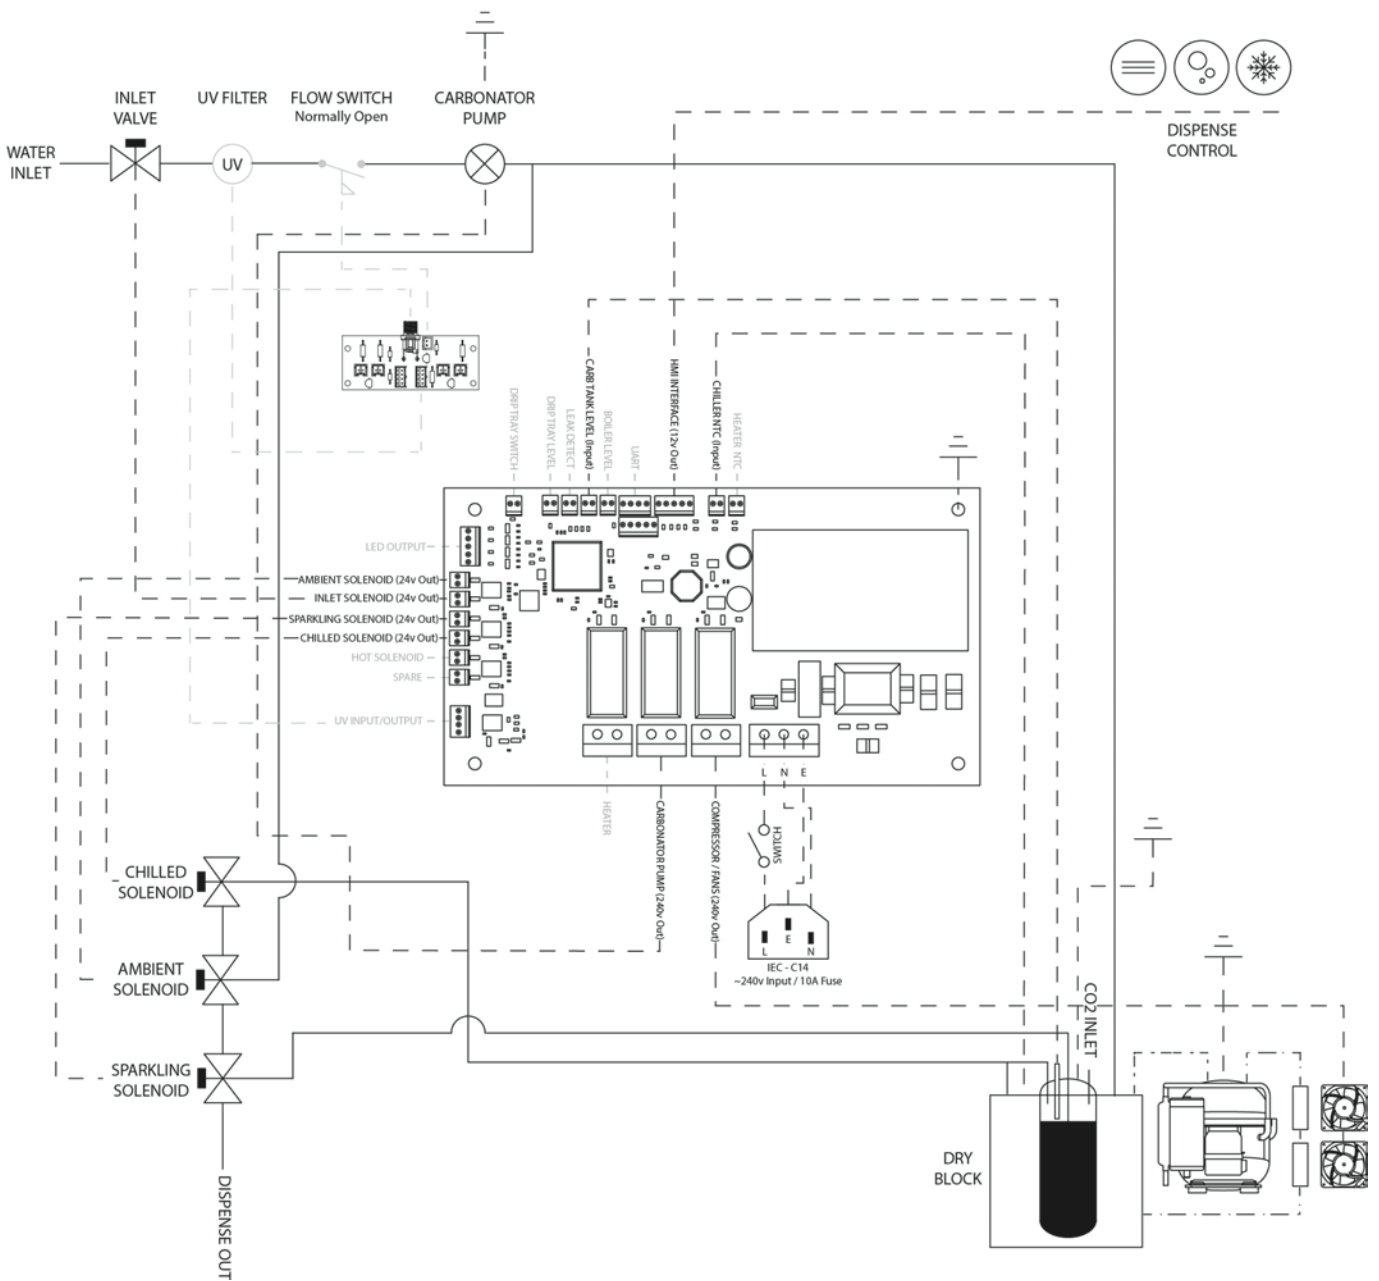


Drogi wodne - schłodzona woda i woda otoczenia

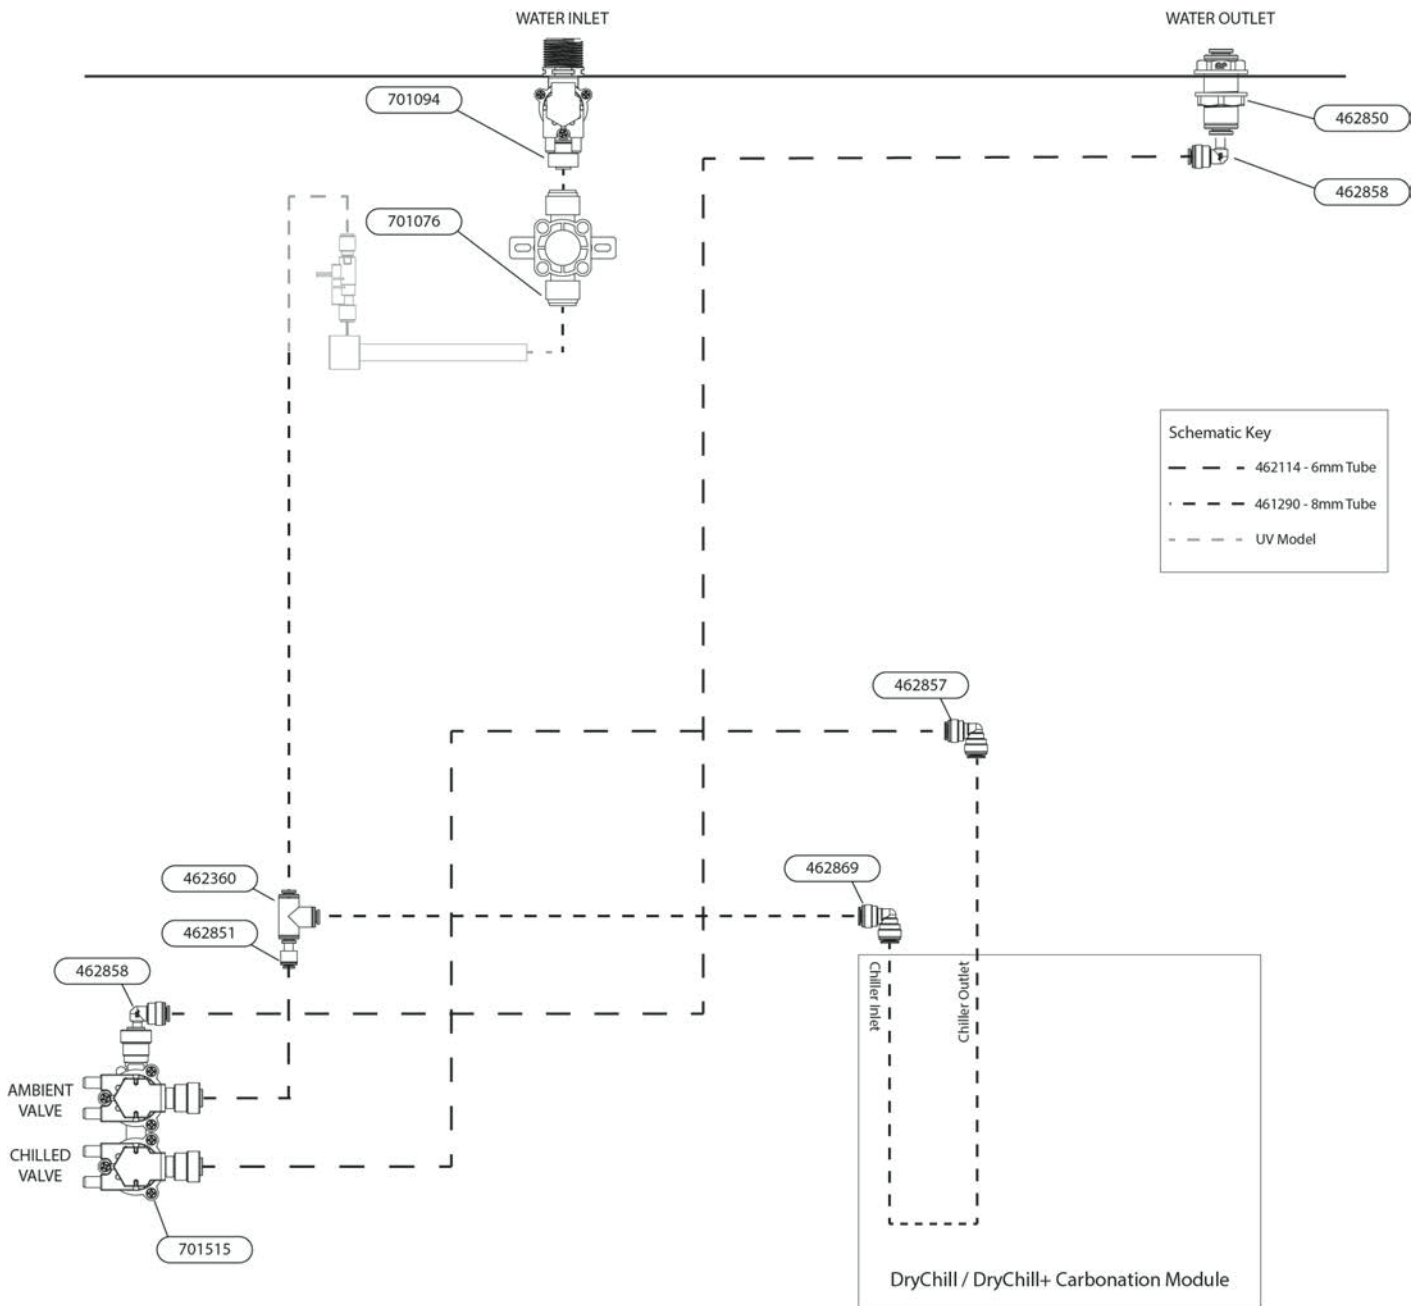

Ścieżka wodna - schłodzona i gazowana

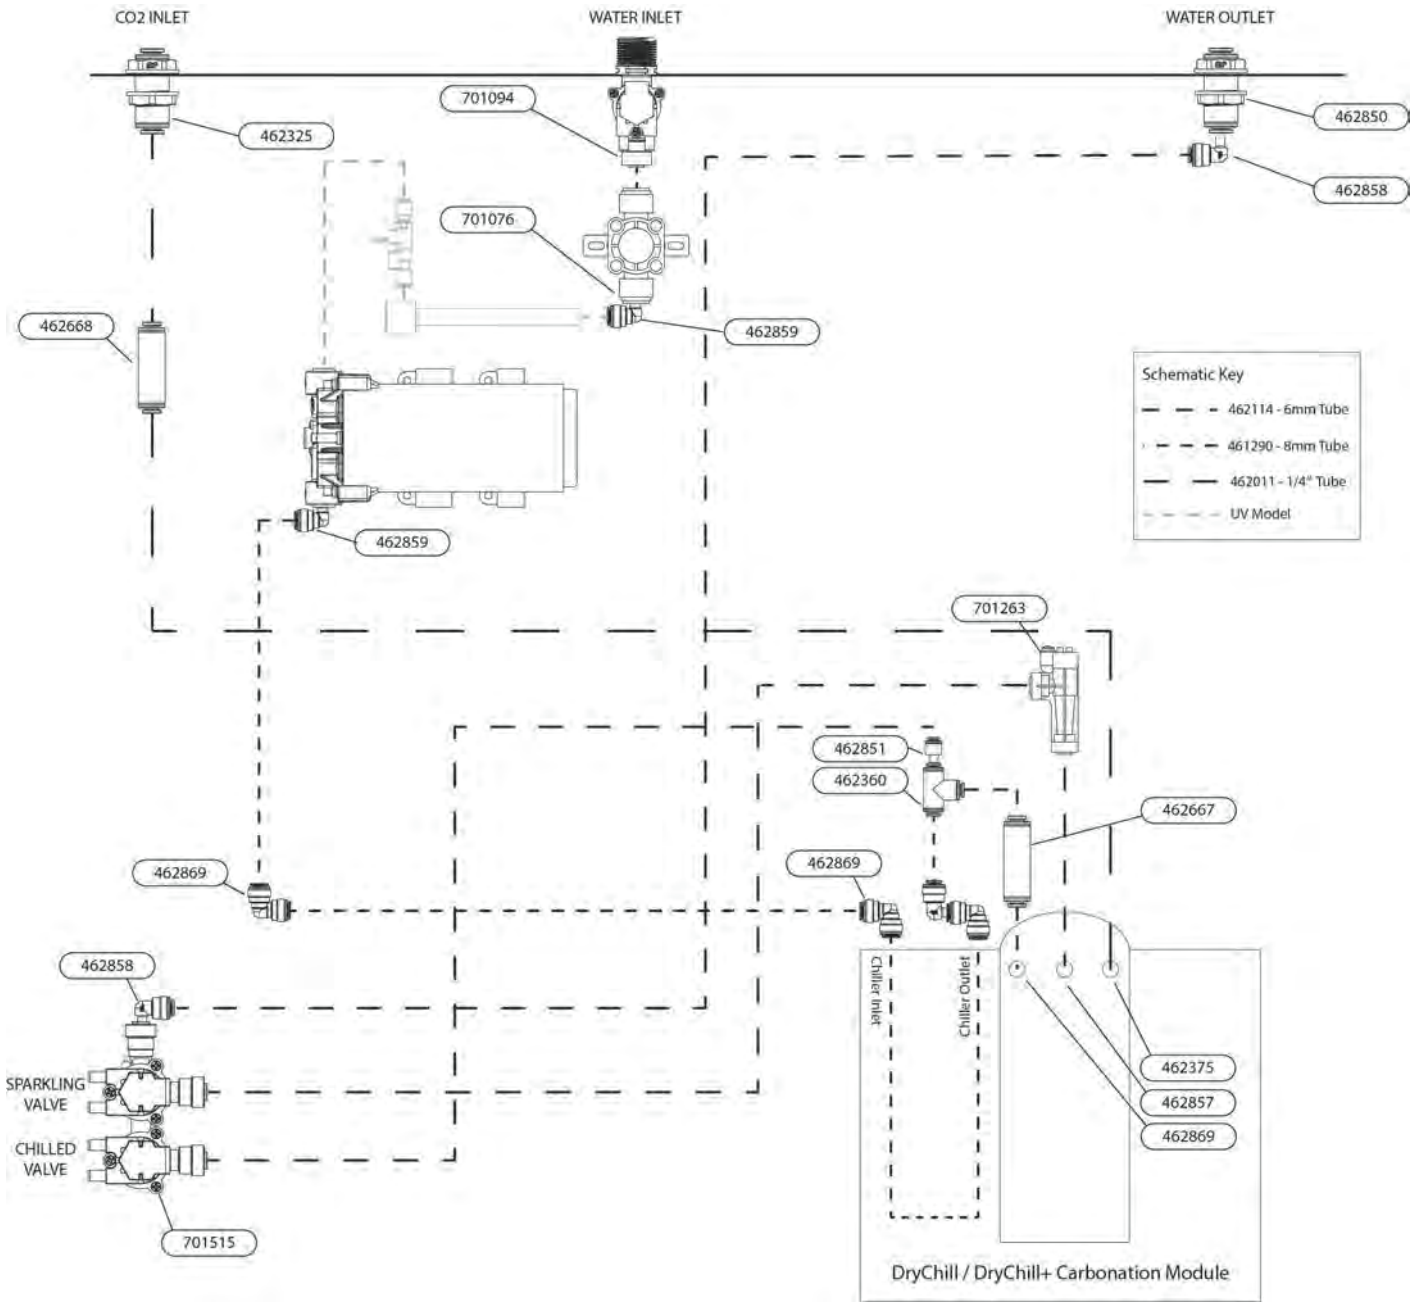


Ścieżka wodna - schłodzona, otaczająca i gazowana

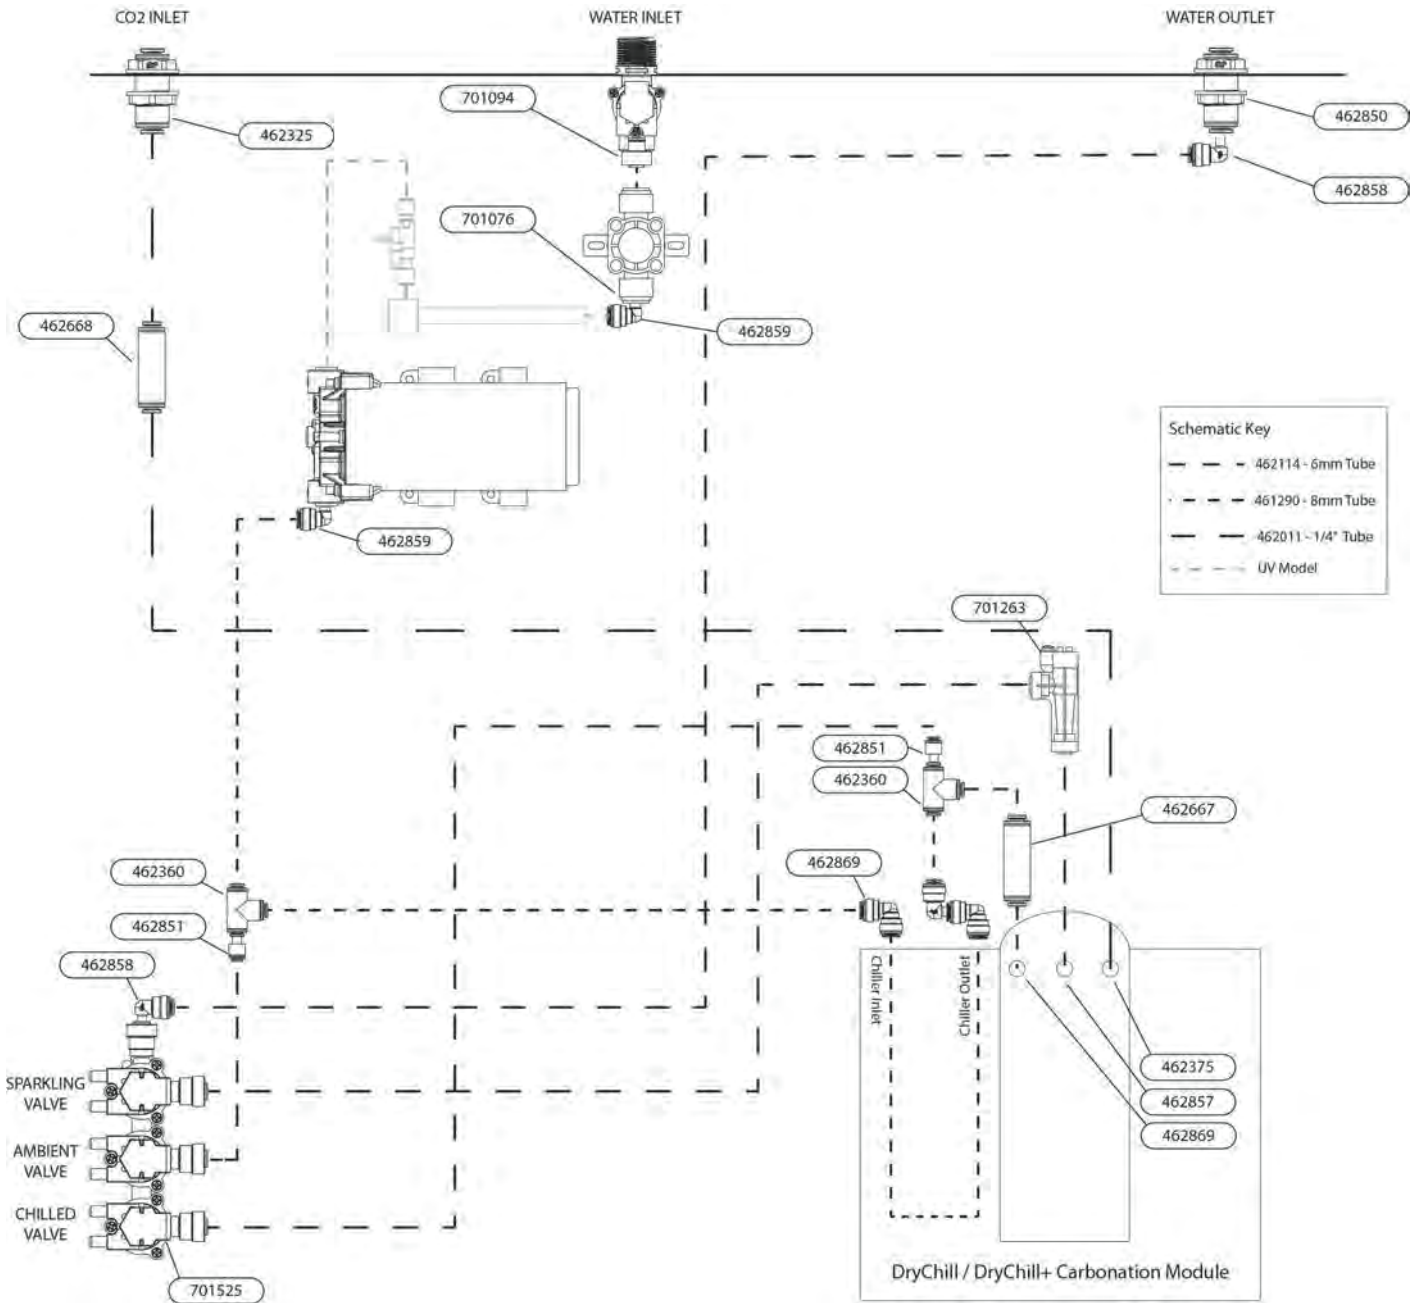

Schematic Key

---	462114 - 6mm Tube
- · - ·	461290 - 8mm Tube
—	462011 - 1/4" Tube
····	UV Model

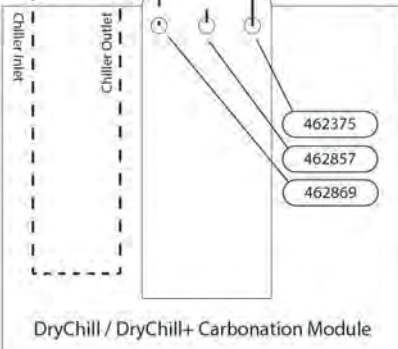

Części zamienne

Schemat części ProCore/ProCore+ w stanie rozłożonym

T2/T2+ Rozkładany schemat części

Lista części zamiennych

Nr części.	Opis	CA	CS	CSA
720130	Główny moduł sterujący (PCBA)	-	-	-
700721	Panel górny Asm	-	-	-
720117	Panel prawy Asm	-	-	-
720113	Panel lewy Asm	-	-	-
720045	Panel przedni Asm	-	-	-
701537	Pompa	-	-	-
700085	Wentylator chłodzący	-	-	-
701343	UV Asm	-	-	-
700922	Przetąacznik przepływu	-	-	-
701596	Płyta sterująca UV	-	-	-

Nr części.	Opis	CA	CS	CSA
701094	Zawór elektromagnetyczny wlotowy 3/4" BSP	-	-	-
462325	Złącze grodziowe 1/4"		-	-
462850	Złącze grodziowe 6 mm	-	-	-
701076	8 mm PRV - ProCore+	-	-	-
701515	Cewka elektromagnetyczna 6 mm 2-drożna	-	-	
701525	6mm 3-drogowa cewka elektromagnetyczna			-
462858	Kolanko trzpienia 6mm	-	-	-
462859	Kolanko trzpienia 8mm	-	-	-
462869	Kolano równoramienne 8 mm	-	-	-
462360	Trójnik równoramienny 8 mm	-	-	-
462375	Kolano 5/16" - 1/4"		-	-
462851	Reduktor prosty 8>6mm	-	-	-
462857	Kolano redukcyjne 8>6mm		-	-
701263	Kompensator 6 mm		-	-
462667	Zawór zwrotny bezpieczeństwa 8 mm		-	-
462668	Zawór zwrotny bezpieczeństwa 1/4"		-	-

Nr części.	Opis	CA	CS	CSA
700092	Wylot przepływu laminarnego	-	-	-
720112	Wylot kranu Polerowany metal	-	-	-
701453	Wylot kranu Czarny	-	-	-
720193	Stojak na kubki platerowany czarny	-	-	-
720152	Stojak na kubki metal platerowany	-	-	-
720289	T2 CSA HMI Lens Asm			-
720292	T2 CS HMI Lens Asm		-	
720295	T2 CA HMI Lens Asm	-		

