

Instrukcja instalacji i obsługi T3

Bezpieczeństwo

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.

Przed zdjęciem jakichkolwiek osłon urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej. Podczas pracy z dwutlenkiem węgla pod wysokim ciśnieniem należy zachować dużą ostrożność i w żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 0,4MPa (4 bar).

- Urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscu, w którym mógłby zostać użyty strumień wody.
- Urządzenie musi być ustawione w pozycji poziomej.

OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej powinny być drożne.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie zostanie przytrzaśnięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- Domy rolnicze oraz klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych
- Środowiska typu „bed and breakfast
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne


Poziom ciśnienia akustycznego emisji ważony A wynosi poniżej 70 dB(A)



R290

R290 to propan o właściwościach chłodzących, stosowany w wielu komercyjnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Propan o wysokiej czystości ma niewielki wpływ na środowisko i nominalny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), co oznacza, że nie posiada właściwości mogących zniszczyć warstwę ozonową. R290 jest również preferowaną przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) alternatywą węglowodorową, zastępującą bardziej szkodliwe fluorowęglowe czynniki chłodnicze, takie jak R22, R134a, R404a i R502.

Urządzenia z R290 mogą być konserwowane i naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych techników, którzy są odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani.

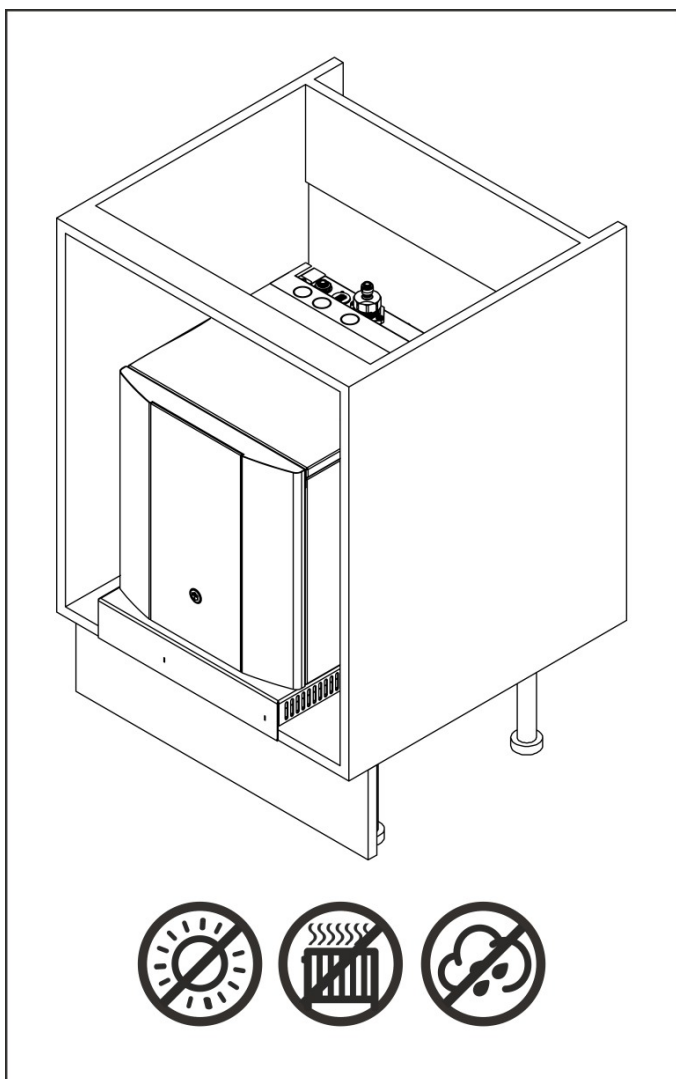

- Urządzenie należy zawsze ustawiać w pozycji pionowej, na powierzchni, która utrzyma jego ciężar.
- Podczas użytkowania urządzenie musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację – zalecamy użycie dostarczonego zestawu przewodów wentylacyjnych.
- Trzymaj urządzenie z dala od światła słonecznego, ciepła i wilgoci.
- W pobliżu urządzenia muszą być dostępne punkty zasilania w energię elektryczną i wodę oraz muszą one spełniać kryteria określone w części „Specyfikacja” niniejszego podręcznika.
- Środowisko, w którym jest zainstalowane to urządzenie, musi być wolne od pyłu i gazów korozyjnych/wybuchowych.

Zużyte produkty elektryczne:

- Symbol WEEE oznacza, że ten produkt zawiera elementy elektroniczne, które muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie.
- Nie wolno wyrzucać odpadów elektrycznych do ogólnych odpadów komunalnych. Takie odpady należy zbierać i usuwać oddzielnie.
- Należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub z lokalnego programu recyklingu. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub miejscem zakupu, aby dowiedzieć się, jakie programy są dostępne.
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą przedostać się do gleby. Może to przyczynić się do zanieczyszczenia gleby i wody, co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi, a także zagraża dzięki przyrodzie.
- Istotne jest, aby konsumenci starali się ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny aby uniknąć wywożenia ich na wysypiska lub spalania bez przetworzenia.




specyfikacja

COOLING SYSTEM	Stainless steel direct chill coil encased in a solid-block system for instant response cool down action. Ultra efficiency compression system with capillary control. Environmentally friendly R290 refrigerant.
COLD TEMPERATURE	2°C - 11°C.
OUTPUT PER HOUR (ProCore+)	80 litres Chilled 80 litres Sparkling
DISPENSE	Quadra Neck Faucet with ergonomically designed and situated light touch sensitive controls.
MAXIMUM RUNNING POWER CONSUMPTION - CHILLED, AMBIENT & HOT	ProCore 1.62kW - 230V ProCore+ 1.63kW - 230V
MAXIMUM RUNNING POWER CONSUMPTION - CHILLED, AMBIENT, SPARKLING & HOT	ProCore 1.67kW - 230V ProCore+ 1.71kW - 230V
QUANTITY OF REFRIGERATION GAS	ProCore R290a 33g ProCore+ R290a 40g
POWER SUPPLY	220V - 240V AC (50 Hz)
WATER CONNECTION	Mains in - 3/4" BSP
CO2 CONNECTION	1/4" Push Fit.
DIMENSIONS	(w x d x h) 320 x 470 x 370mm.
WEIGHT	27Kg MAX
RATED CURRENT - CHILLED, AMBIENT & HOT	ProCore 7.0A ProCore+ 7.1A
RATED CURRENT - CHILLED, AMBIENT, SPARKLING & HOT	ProCore 7.3A ProCore+ 7.5A
FUSE RATING	10A
MINIMUM TO MAXIMUM INLET WATER PRESSURE	0.05MPa (0.5 bar) - 1.0 MPa (10 bar) Internally regulated to 0.3 MPa (3 bar)
CO2 PRESSURE	0.4MPa (4 Bar) Maximum
MINIMUM TO MAXIMUM AMBIENT ROOM OPERATING TEMPERATURE	5°C - 35°C
CLIMATIC CLASS	N

Przegląd modelu

Wprowadzenie

T3 i T3+ uosabiają najnowocześniejszy design i innowacyjność dzięki wyprofilowanemu kranowi i kompaktowej jednostce ProCore. To jest nasza najbardziej dyskretna seria, która bez problemu wkomponuje się w każde otoczenie. Urządzenie ProCore to chłodziarka przeznaczona do dostarczania schłodzonej i gazowanej wody. Wszystkie materiały i komponenty są testowane podczas całego procesu produkcji, aby spełnić wszystkie oczekiwania.

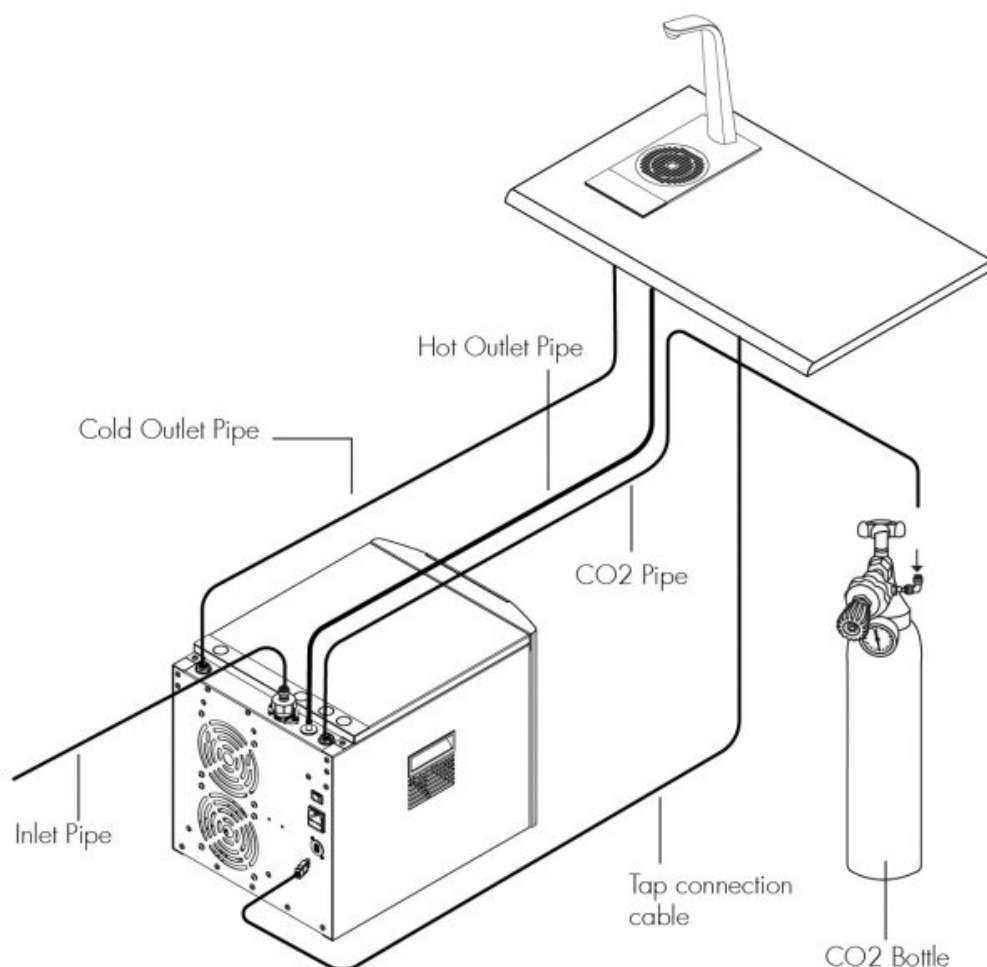



Przegląd komponentów/funkcji

T3 Tap - główne elementy

Zawartość:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 nr T3 | 1 brak kabla połączeniowego |
| 1 bez płyty górnej z panelem sterowania | 1 brak rury odpływowej |
| 1 brak tacki ociekowej | 1 sztuka Zestaw mocowań |
| 1 nr 1,0 m x 6 mm izolowana rura wodociągowa | |

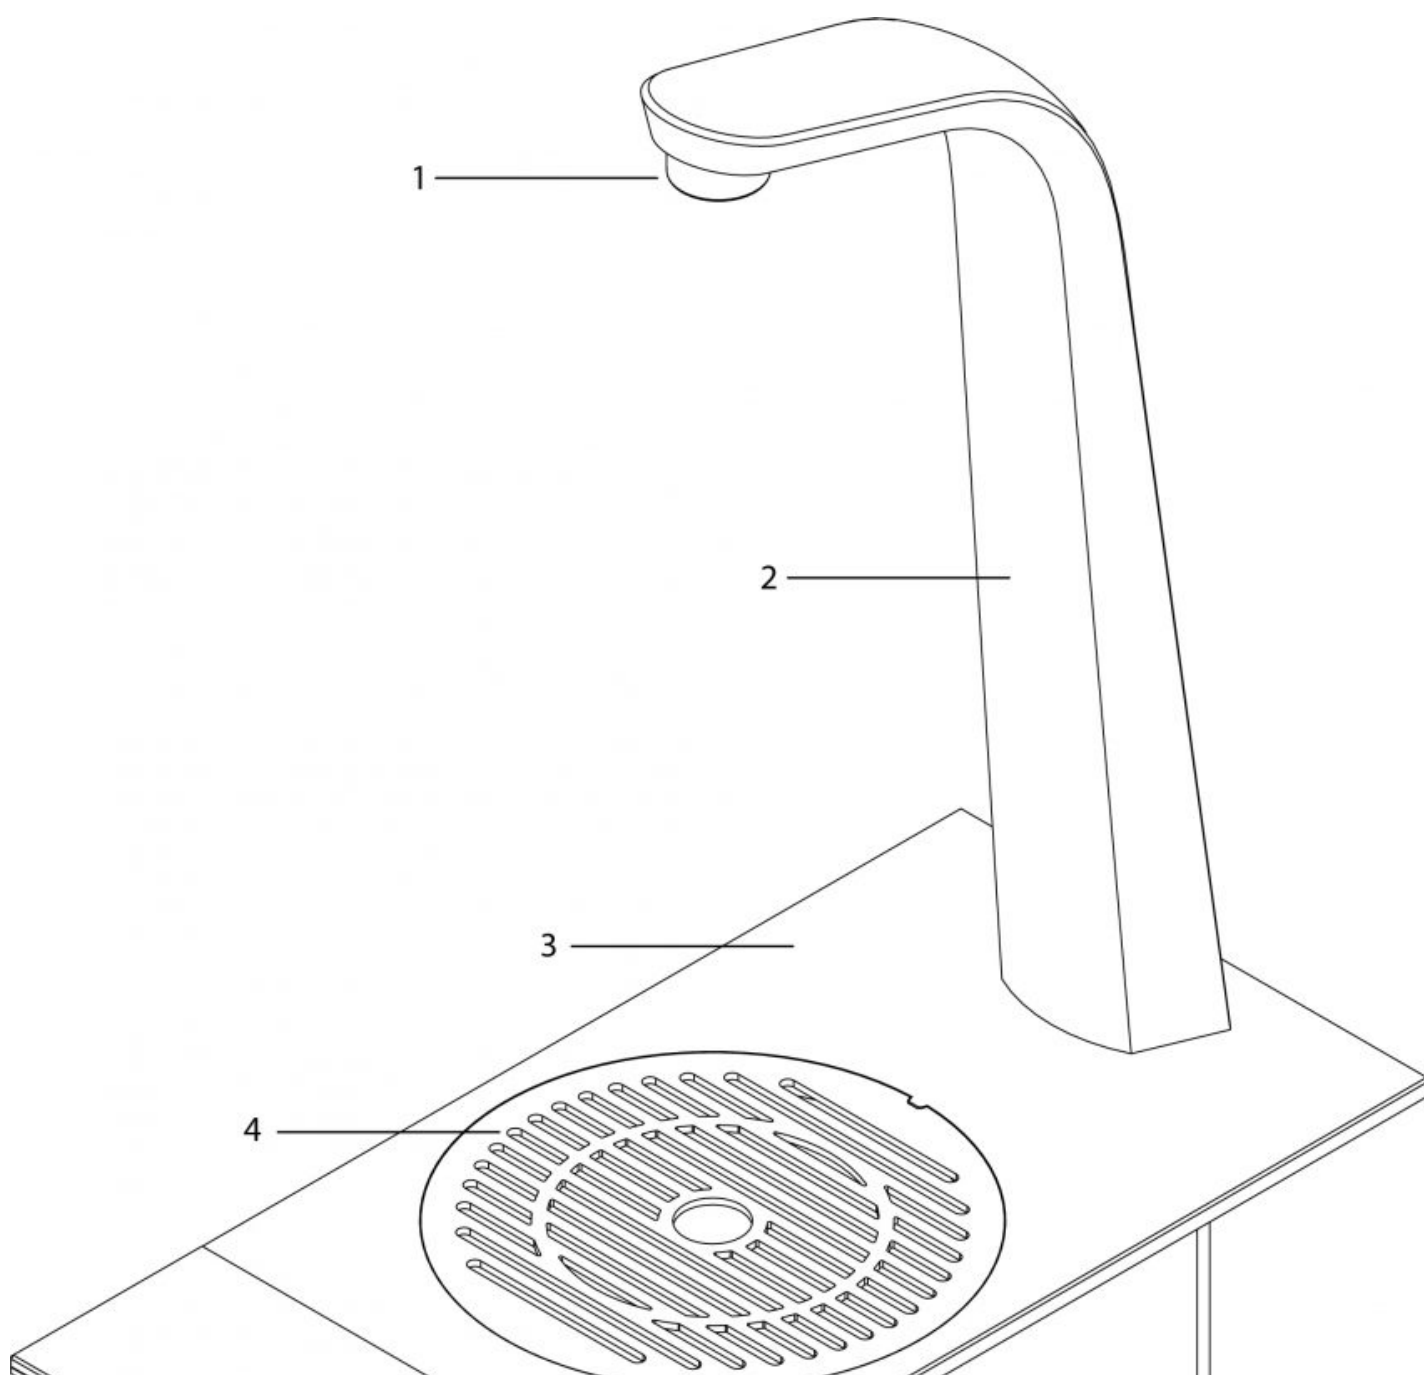

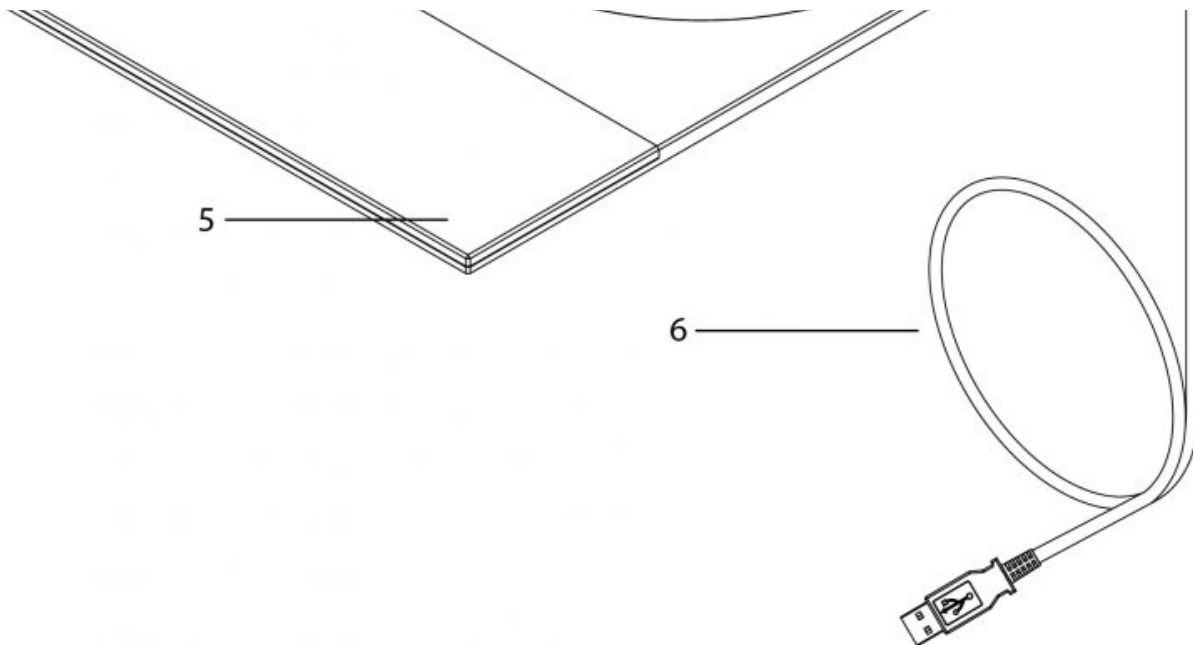

1. Kran, 2. Główny korpus, 3. Górna płyta montażowa, 4. Taca ociekowa, 5. Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, 6. Kabel połączeniowy

ProCore Electronic - Główne komponenty


Zawartość:

1 sztuka Jednostka podblatowa

1 no Zestaw przewodów zasilających o długości 2,0 m

1 no Regulator Co2 z manometrem i przewodem przyłączeniowym*.

1 no ProCore Simple-fit Ventilation Kit

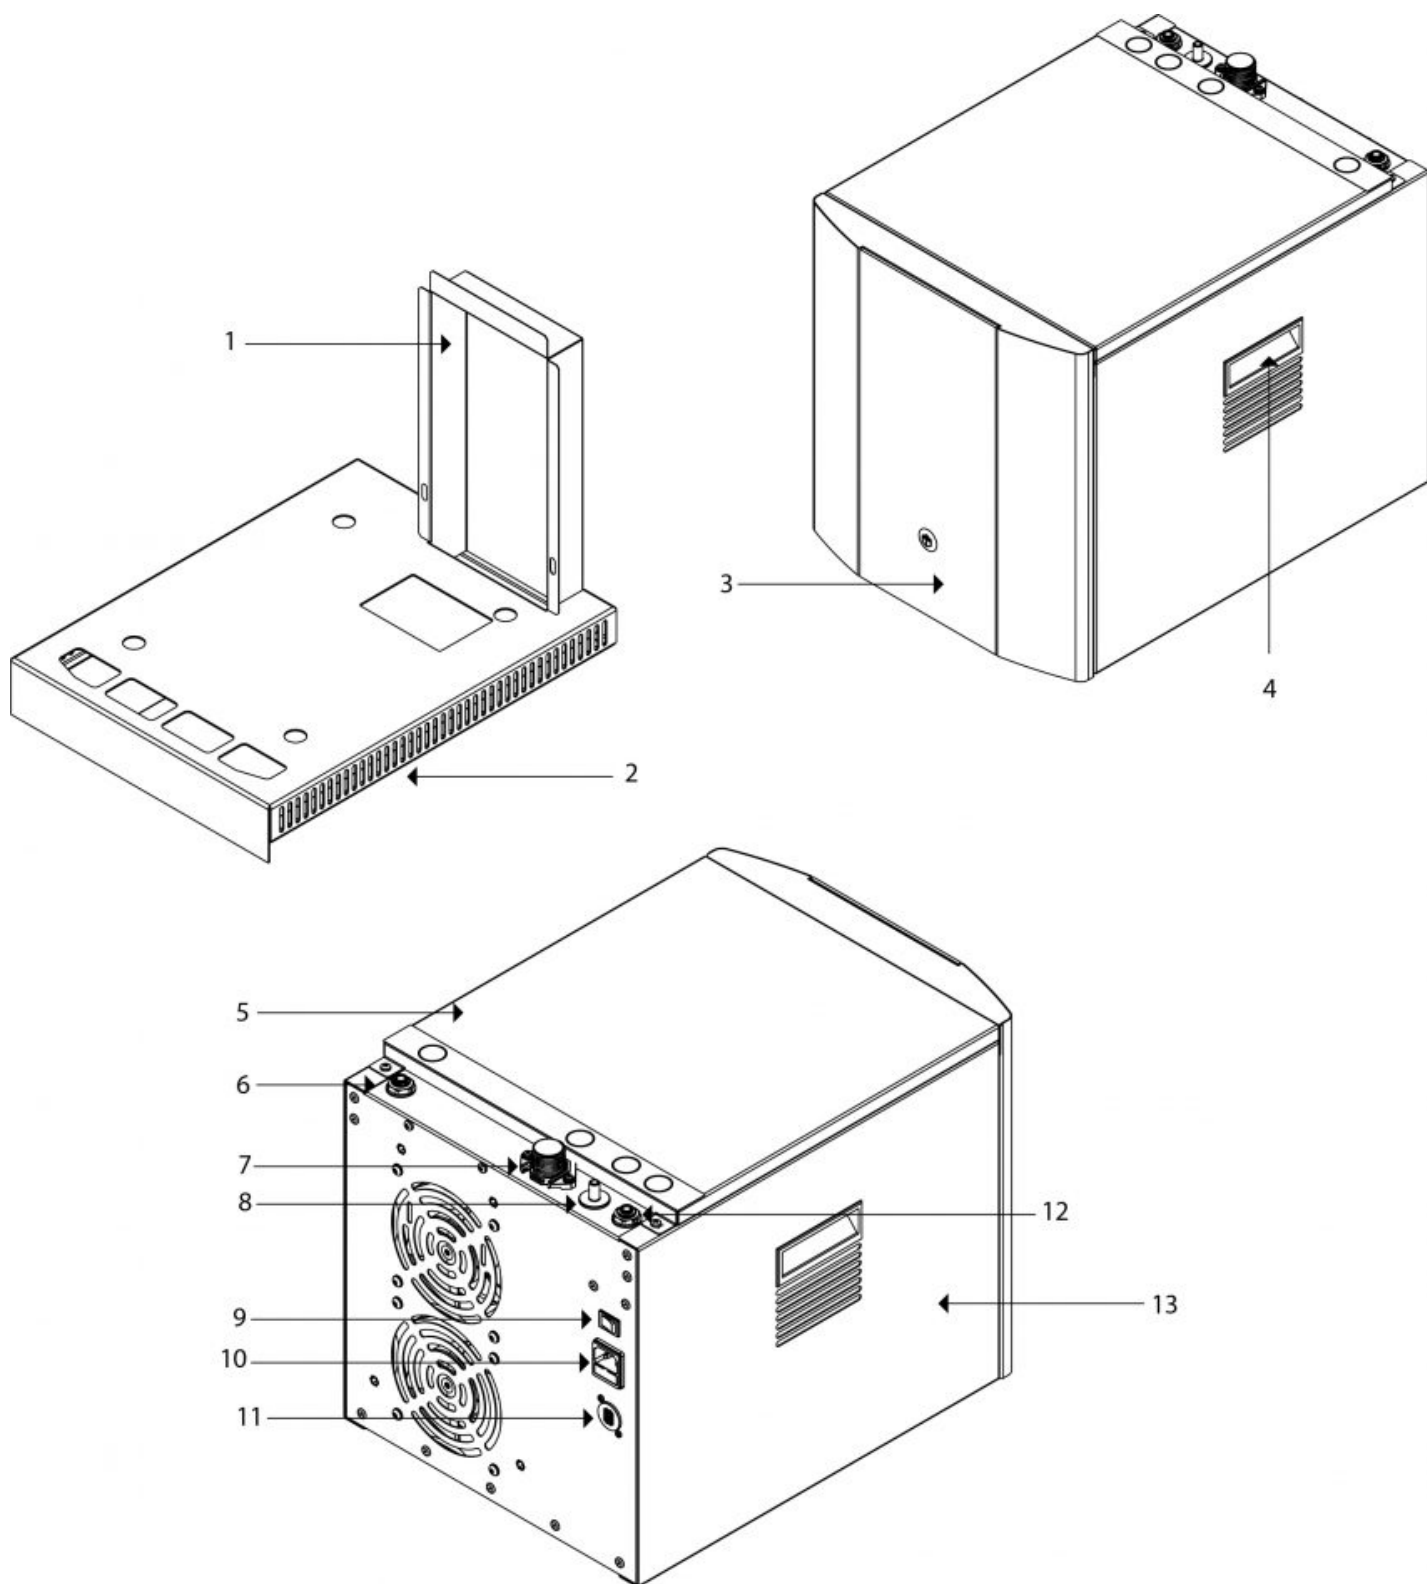



1. Komin ProCore Simple-fit, 2. ProCore Simple-fit Base, 3. Panel przedni, 4. Uchwyt do przenoszenia, 5. Panel górny, 6. Wylot wody, 7. Wlot wody, 8. Hot Outlet, 9. Włącznik/wyłącznik, 10. Podłączenie zasilania, 11. Dotknij opcji Połączenie, 12. Wlot CO2*, 13. Panel boczny

Uwaga:

Zestaw do instalacji sieciowej i filtry są dostarczane jako dodatkowe elementy. zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiającego.

*Wyłącznie wersje musujące

Wymiary

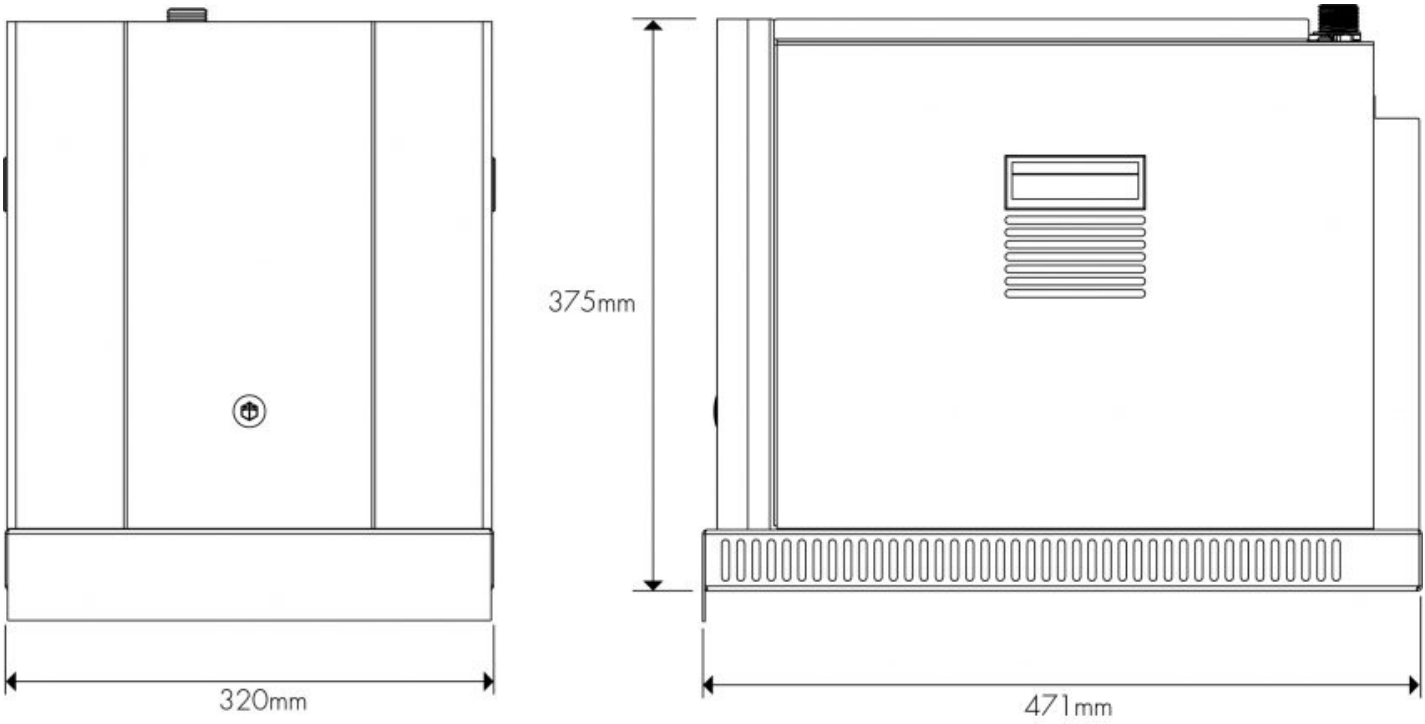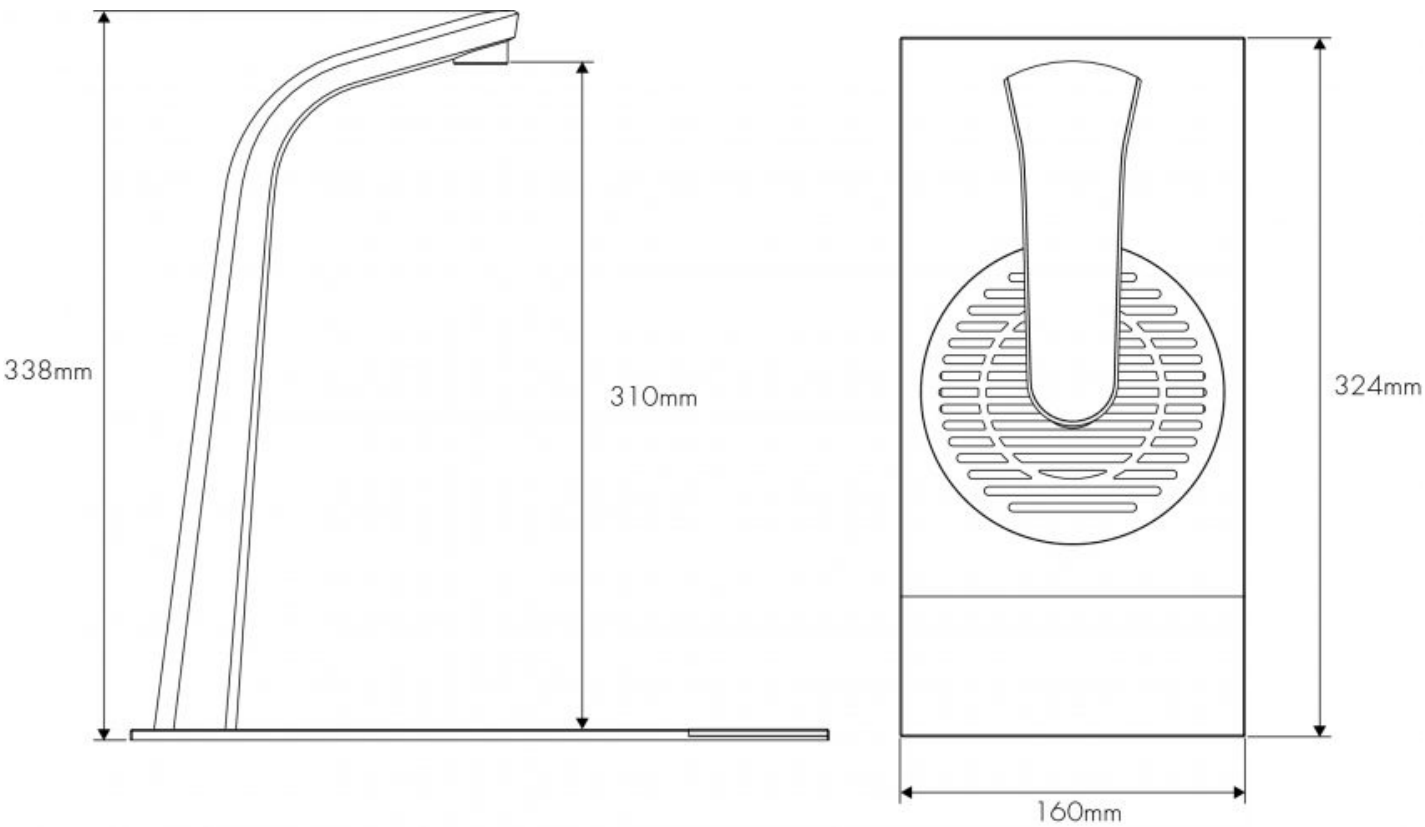

Jak zainstalować film

instalacja

Wymagania dotyczące instalacji

Zidentyfikować odpowiednie miejsce dla jednostki ProCore. Powinien być umieszczony w odległości nie większej niż 1,0 m od baterii oraz nie większej niż 2,0 m od odpowiednich przyłączy serwisowych. Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować system przewodów wentylacyjnych.

Urządzenie ProCore musi być zainstalowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami:



- Odpowiednie przepisy budowlane poprzez zastosowanie przepisów The Building Regulations (Anglia i Walia), The Building Regulations (Szkocja) lub The Building Regulations (Irlandia Północna). Na terytoriach innych niż wymienione należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.
- The Water Supply (Water Fittings) Regulations (England, Wales and Northern Ireland) or The Water Byelaws in Scotland.

Urządzenia nie wolno instalować w miejscach narażonych na zamarzanie. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie jest zamrożone, nie wolno go włączać. Należy pozwolić, aby rozmarzły, a następnie dokładnie sprawdzić, czy nie są uszkodzone.


Wymagania dotyczące usług

- Woda: Woda pitna z sieci – regulowana wewnętrznie do 0,3MPa (3 bar)
- CO2: Należy dostarczyć CO2 klasy spożywczej.
- Min. ciśnienie w sieci zasilającej 0,05 MPa (0,5 bara)
- Elektryczność: zasilanie 10A – ochrona przed upływem prądu.
- Przyłącze odpływu ścieków


1

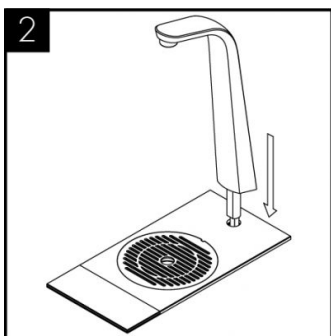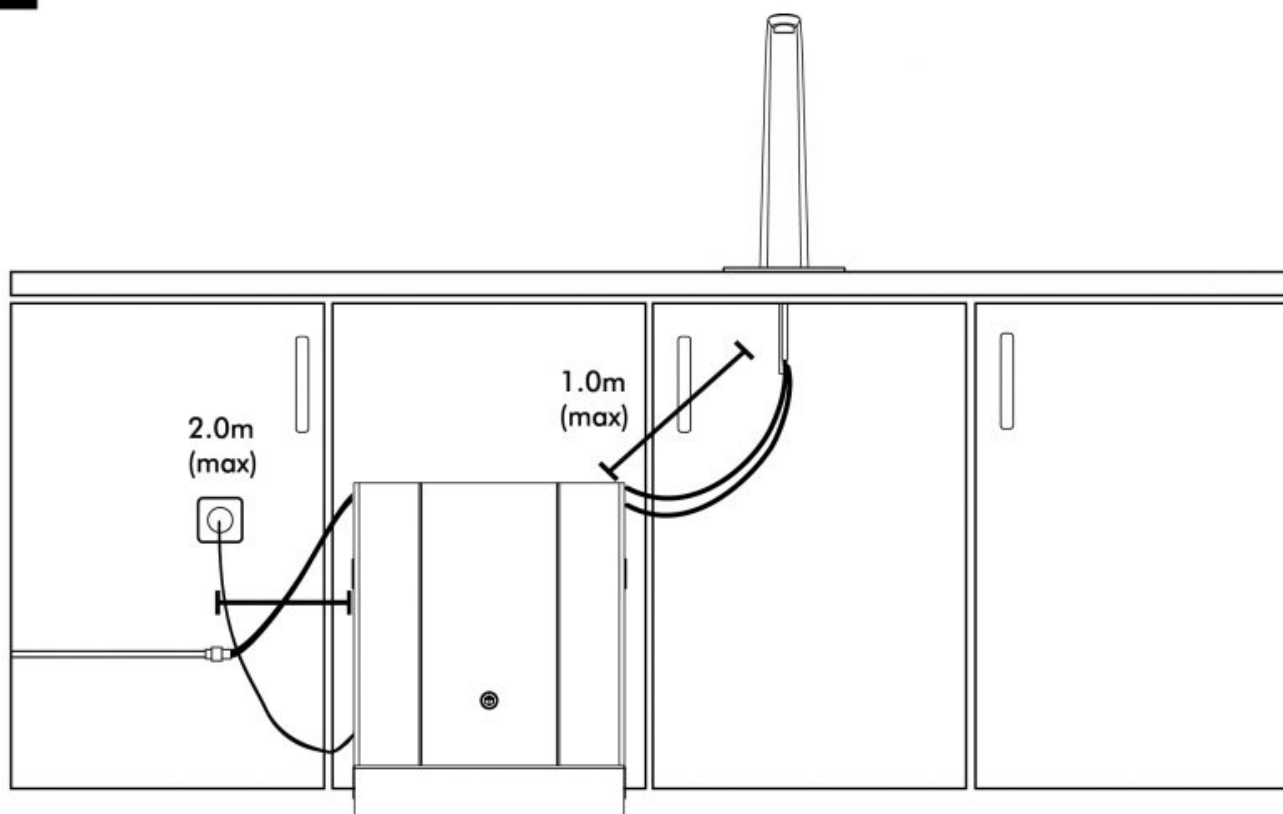


Najpierw zainstaluj kurek T3 do podstawy płyty górnej. Ustaw kran tak, aby był równoległy do przedniej części podstawy.

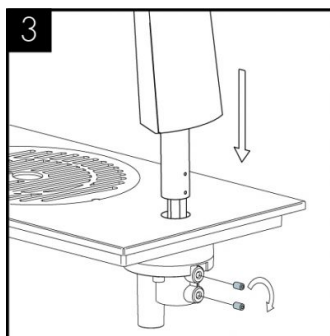


Włożyć kran tak, aby śruby mocujące znalazły się w jednej linii z wycięciami. Dokręcić śruby sześciokątne M4 za pomocą klucza imbusowego, aż kurek będzie dobrze zamocowany.

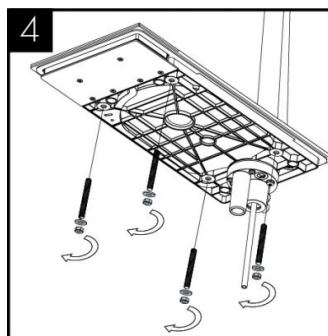


Używając dostarczonych gwintów M6, umieścić je w podstawie kranu i dokręcić do oporu za pomocą dostarczonych nakrętek kotnierзовych.

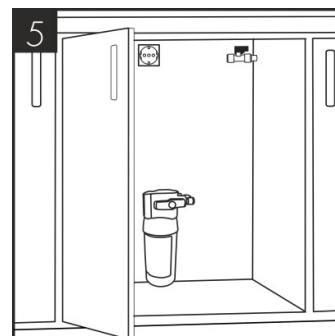


Przy planowaniu i wykonywaniu podłączeń do instalacji należy zawsze uwzględnić łatwo dostępny osprzęt izolacyjny oraz możliwość umieszczenia zewnętrznego filtra wody.

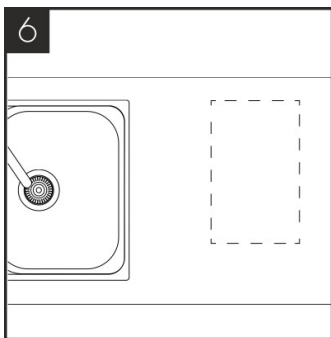


Wyznaczyć odpowiednie miejsce na kranik. Odnieść się do szablonu prowadnicy do wycinania. Upewnij się, że blat roboczy jest wypoziomowany, aby umożliwić odpływ systemu.

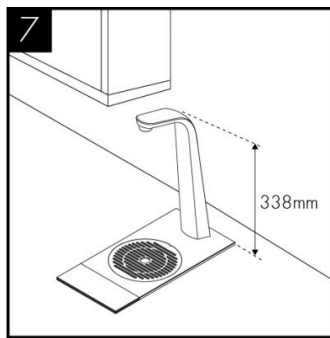


Należy również uwzględnić wysokość głowicy kranu pod każdą wystającą szafką/półką.

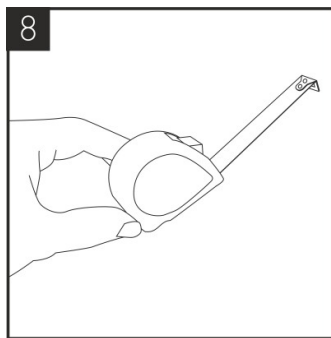


Należy pozostawić wolną przestrzeń potrzebną do uformowania wymaganego wycięcia. Odnieść wybraną pozycję do spodu lady i sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód.

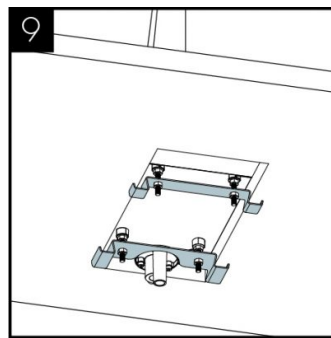

Pozostawić wystarczającą ilość miejsca na zamocowanie uchwytów do mocowania blatu roboczego.

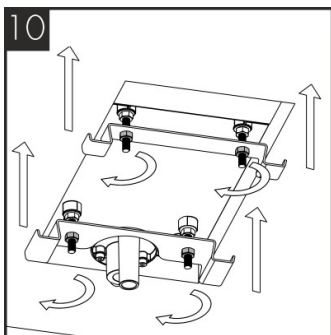

Dokręcić 4 nakrętki z kołnierzem mocującym tak, aby uchwyty blatu kuchennego przylegały do spodu blatu roboczego.

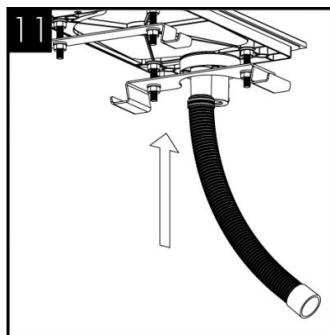

Zamontować rurę odpływową i podłączyć do odpływu zapewniając stały spadek.

Szablony do cięcia

Szablon do cięcia podstawy wentylacyjnej ProCore

Zalecamy sprawdzenie wymiarów zestawu wentylacyjnego ProCore Simple-fit za pomocą szablonu do cięcia przed przycięciem szafki dolnej.

[Pobierz lub zamów szablon do cięcia podstawy wentylacyjnej ProCore tutaj](#)


Szablon do cięcia kranu i kropielnicy

Zalecamy, aby przed przystąpieniem do cięcia powierzchni roboczej sprawdzić wymiary kranu i okapnika za pomocą szablonu do cięcia.

[Pobierz lub zamów szablon do cięcia T2/T3 tutaj](#)

operacja

Panel sterowania kranu

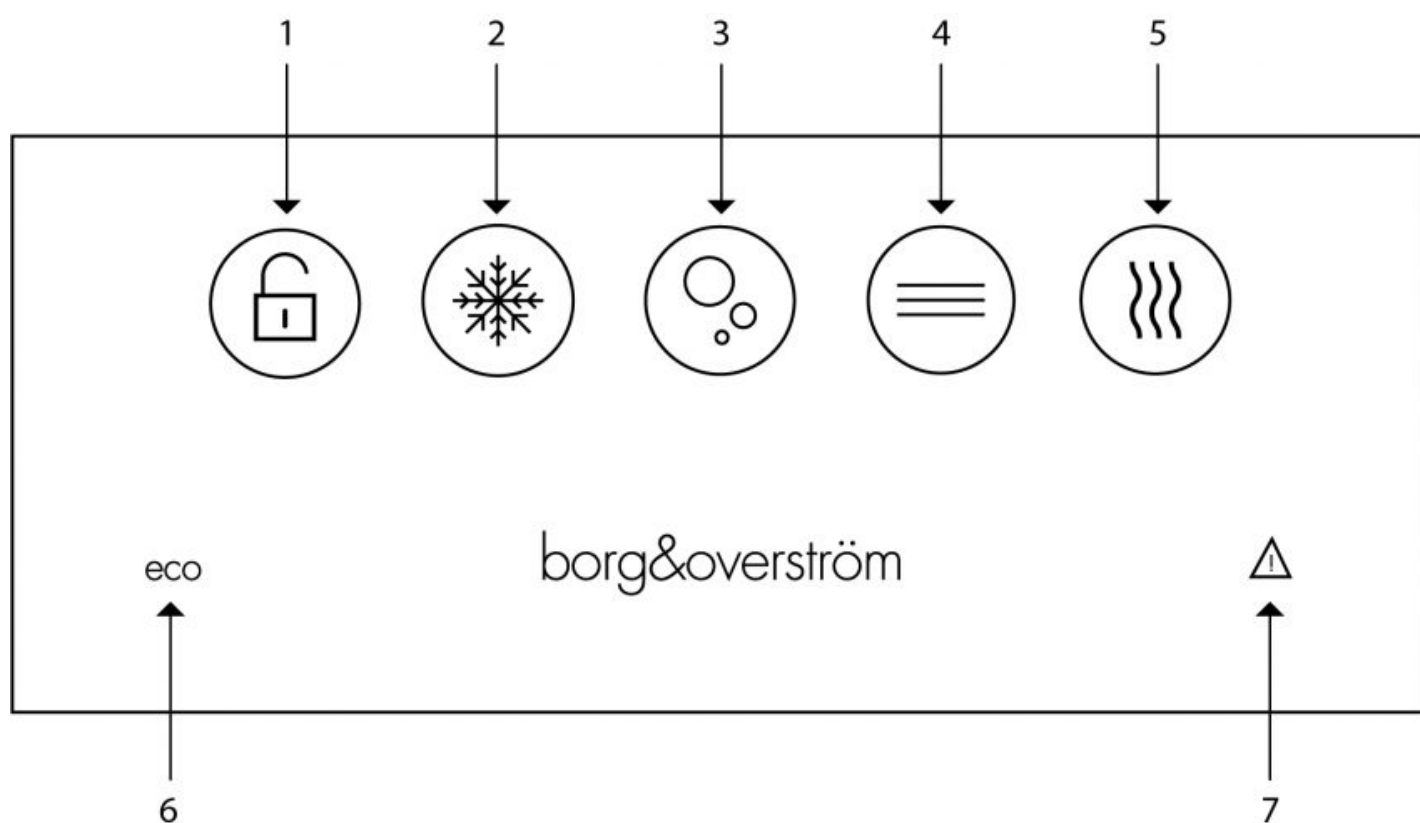

1. Przycisk odblokowujący, 2. Chłodzone dozowanie, 3. Sparkling Dispense, 4. Ambient Dispense, 5. Wydawanie na gorąco
6. Symbol trybu "eco 7. Symbol ostrzegawczy.

Podstawowe funkcje

Wydawanie zimnej wody z urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj ikonę wydawania, a następnie zwolnij ją, aby zakończyć wydawanie.

– Migająca ikona chłodzenia – Urządzenie jest schładzane.

– Migająca ikona – Zbiornik jest uzupełniany.

– Migająca ikona Hot – zbiornik się nagrzewa

Wydawanie ciepłej wody z urządzenia:

Naciśnij ikonę odblokowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj gorący przycisk, aby wydać.

Tryb „eco”:

Symbol trybu 'eco' świeci się, gdy urządzenie jest w trybie 'eco', aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać dowolną ikonę wydawania. ProCore włączy tryb „eco” w następujących przypadkach

Brak aktywności wydawania

Niski poziom oświetlenia pomieszczenia

Aby włączyć/wyłączyć tryb eco dotknij 7 razy ikony chłodzenia i przytrzymaj 7. 2 sygnały dźwiękowe oznaczają, że Eco jest włączone, a 1 sygnał dźwiękowy oznacza, że Eco jest wyłączony.

Symbol ostrzegawczy


Po wystąpieniu usterki zaświeci się i zacznie migać symbol trójkąta ostrzegawczego. Liczba błysków odnosi się do konkretnej usterki. Kliknij, aby wyświetlić kody usterek

Instalacja systemu wentylacji


Jeżeli urządzenia podblatowe Borg & Overström są zainstalowane w szafce lub obudowie, zaleca się odpowiednią wentylację, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Podczas cyklu chłodzenia urządzenie wytwarza ciepło, a celem wentylacji jest zapewnienie dopływu powietrza, które może pochłaniać wytworzone ciepło, które w przeciwnym razie gromadziłoby się w szafce lub obudowie i obniżało wydajność chłodzenia urządzenia. Kwota

Ilość ciepła wytworzonego w cyklu chłodzenia zależy bezpośrednio od stopnia wykorzystania – im większe wykorzystanie, tym więcej wytworzonego ciepła. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się zamontowanie w obudowie krater/wietrzników (lub wykonanie otworów wentylacyjnych) w sposób przedstawiony poniżej, aby umożliwić przepływ powietrza. Zwykle powinno to wystarczyć w każdej sytuacji.


Ważne: Przed wykonaniem jakichkolwiek cięć w szafce lub listwie należy upewnić się, że w miejscu cięcia nie ma rur wodociągowych, lub przewodów elektrycznych. W przypadku przecięcia przewodów elektrycznych istnieje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci, a także znacznego uszkodzenia nieruchomości w przypadku przecięcia rury wodociągowej.

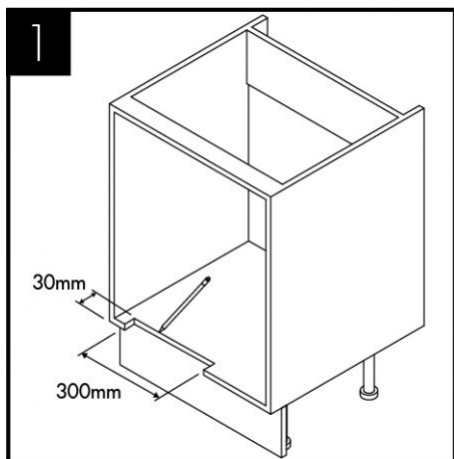


Korzystając z dostarczonego szablonu, dokładnie zaznaczyć i wytnij otwór do krawędzi korpusu.

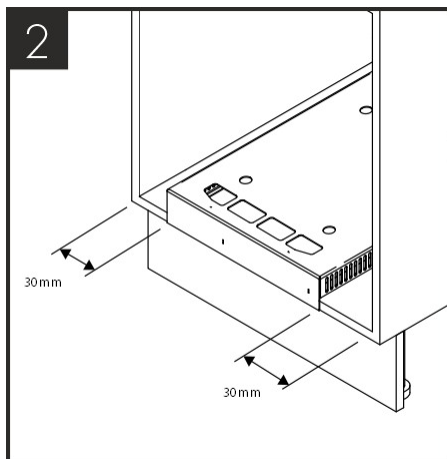


Umieścić podstawę wentylacyjną ProCore Simple-fit centralnie nad otworem. Należy zapewnić szczelinę powietrzną o szerokości co najmniej 30 mm z każdej strony.

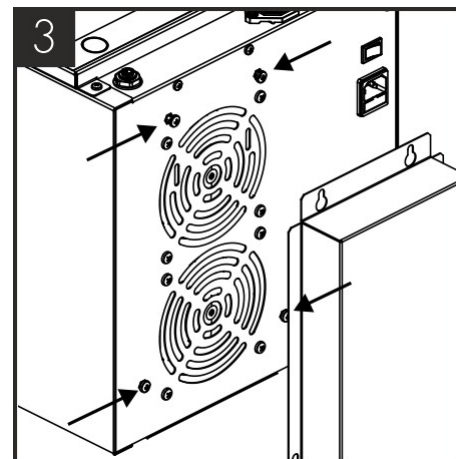


Włóż 4 wkręty w otwory znajdujące się w tych miejscach. Na tym etapie nie należy dokręcać zbyt mocno.

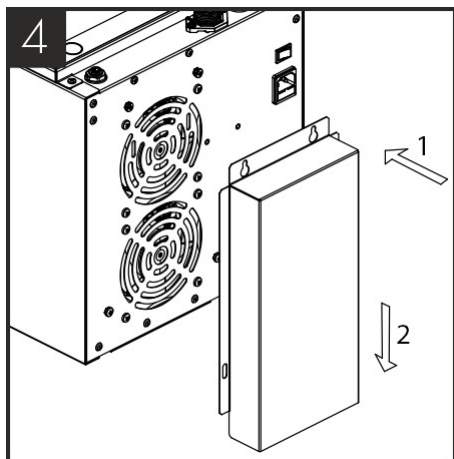


Umieścić tylny komin wentylacyjny na 4 śrubach i wsunąć w dół na miejsce.

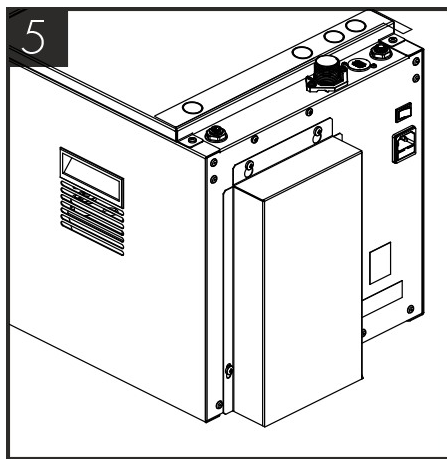


Dokręć wszystkie 4 śruby mocujące.

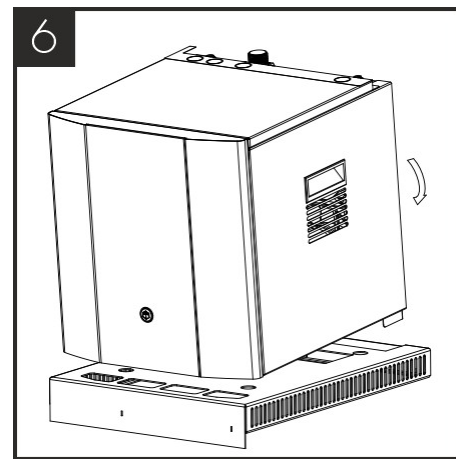

Podnieść i przechylić urządzenie do pozycji gotowej do opuszczenia.

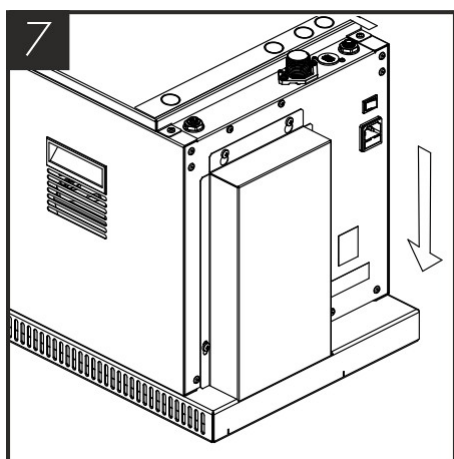


Ostrożnie opuścić urządzenie na podstawę wentylacyjną, aby upewnić się, że komin jest prawidłowo umieszczony w otworze kominowym z tyłu podstawy.

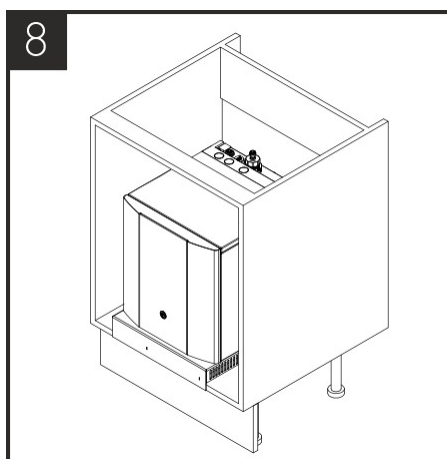


Po zakończeniu instalacji nie wolno zastaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się z przodu szafki oraz po bokach podstawy wentylacyjnej.

UWAGA: Wszelkie przeszkody będą negatywnie wpływać na przepływ powietrza do urządzenia, powodując potencjalnie słabą wydajność, przegrzanie lub awarię lodówki.


ProCore Instalacja i podłączenie wody

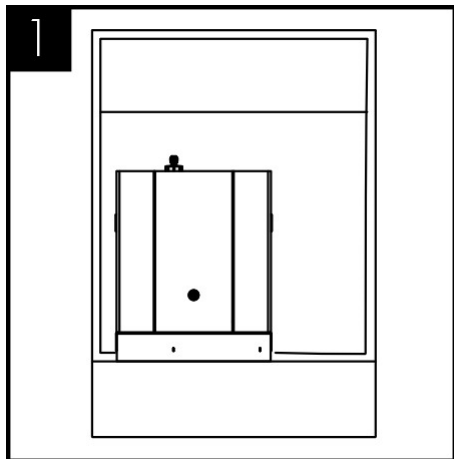


Umieść urządzenie ProCore w odpowiednim miejscu, korzystając z dostarczonej podstawy wentylacyjnej i postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

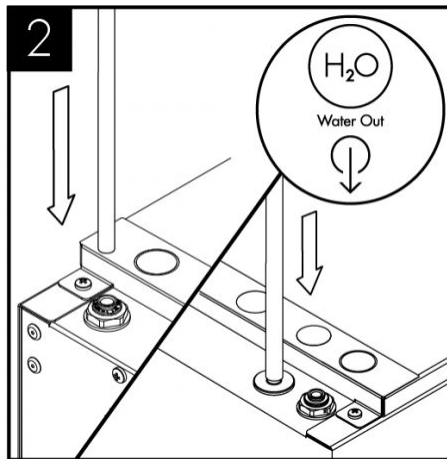


Podłączyć kurek T3 do wylotów wody.

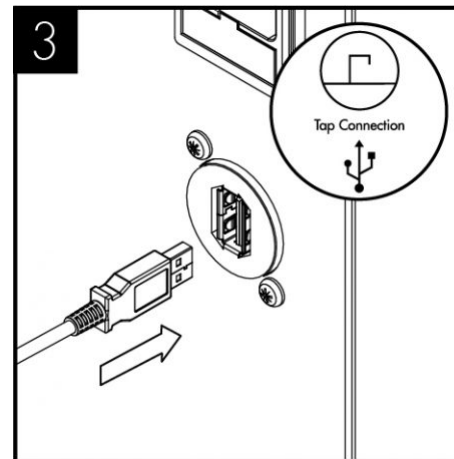


Podłącz T3 Tap USB do jednostki ProCore.

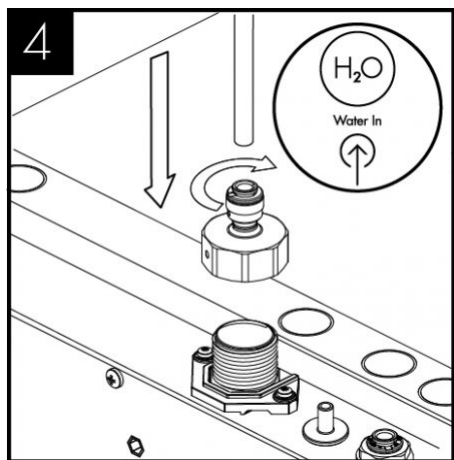


Podłączyć adapter wlotu wody zgodnie z dostarczoną instrukcją i podłączyć do sieci wodociągowej.

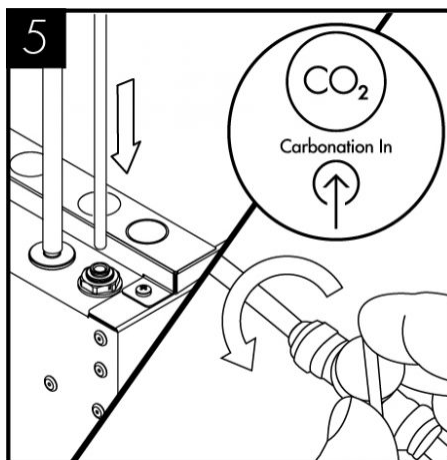


Podłączyć zasilanie CO2 z regulatora gazu, upewniając się, że ciśnienie jest ustawione na maks. 58 PSI (4 bar), i włączyć zasilanie (patrz rozdział Instalacja CO2).

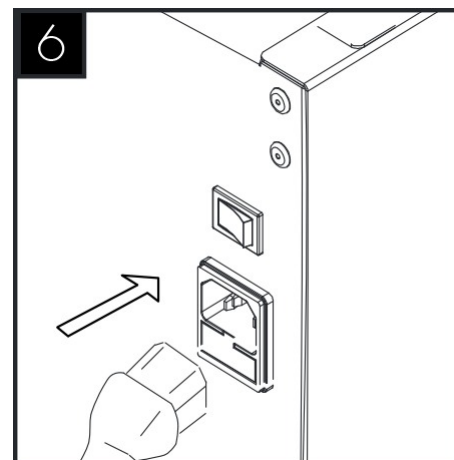


Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Urządzenie przejdzie wtedy w tryb uruchomienia, patrz sekcja Uruchomienie gorącego zbiornika poniżej przed przejściem do kroku 7.

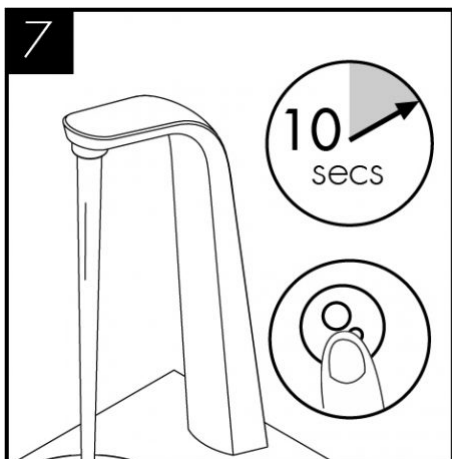

Karbonator należy oczyścić z powietrza, uruchamiając na około 10 sekund dozownik wody gazowanej.

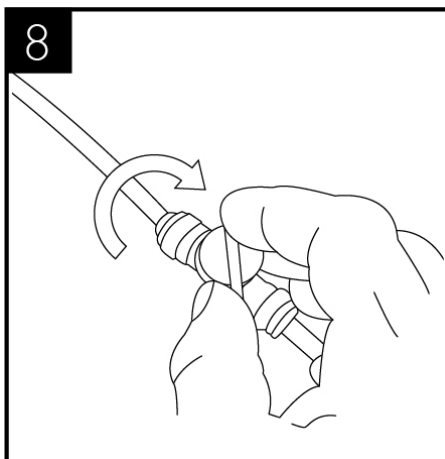

Włączyć dopływ wody, aby napętnić zbiornik.

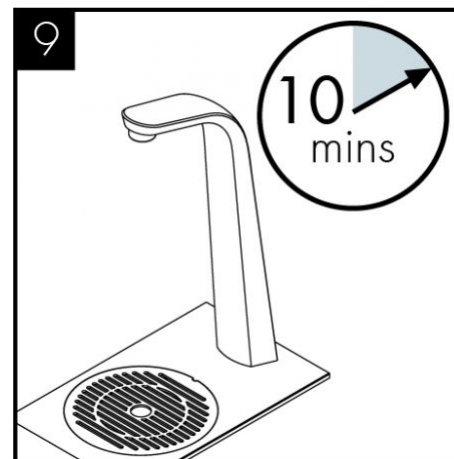

Pozostawić urządzenie na 8-12 minut, aby zakończył się proces wstępnego schładzania.


Uruchomienie zbiornika ciepłego

Przy pierwszym uruchomieniu ikona „Unlock” i „Hot” będzie migać, oznacza to, że urządzenie jest w trybie uruchomienia. W celu bezpiecznego uruchomienia gorącego zbiornika należy wykonać poniższe czynności:


1. Nacisnąć ikonę „Odblokuj” następnie przytrzymać ikonę „Gorący”, aby rozpocząć napętnianie zbiornika gorącego. Czas ten skończy się po 30 sekundach.
2. Aby kontynuować napętnianie zbiornika, należy powtórzyć krok 1 tyle razy, ile jest to konieczne, aż z wylotu kranu popłynie woda.
3. Po wydaniu wody z wylotu, nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund ikonę „Unlock”, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
4. Ikona „Unlock” będzie teraz stała, a ikona „Hot” będzie powoli migać. ProCore lub ProCore+ jest teraz aktywny.

*Spodziewaj się kapania przy gorącym dozowaniu, dopóki zbiornik nie osiągnie temperatury i nie zostanie wykonane wstępne dozowanie. Wystąpi to tylko przy pierwszym cyklu ogrzewania przy pierwszym uruchomieniu.


Instalacja butli CO2 - tylko wersje musujące

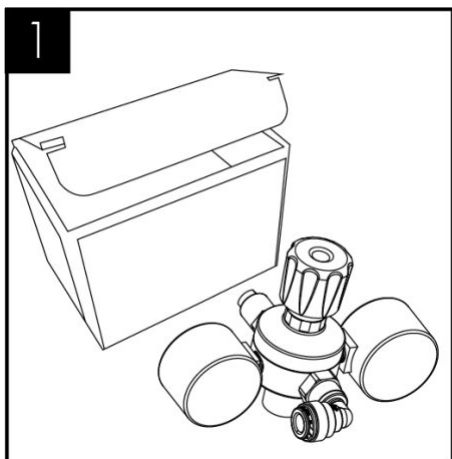


1 Rozpakuj regulator CO2 i zamontuj złącze kolankowe na wylocie króćca.

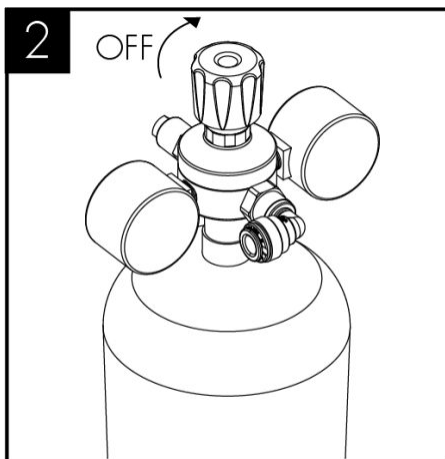


2 Przymocuj regulator do jednorazowej butli z CO2, upewniając się, że mały otwór upustowy w trzonie jest skierowany z dala od Ciebie lub innych osób. Upewnić się, że regulator jest zamknięty. Mocno dokręcić ręcznie.

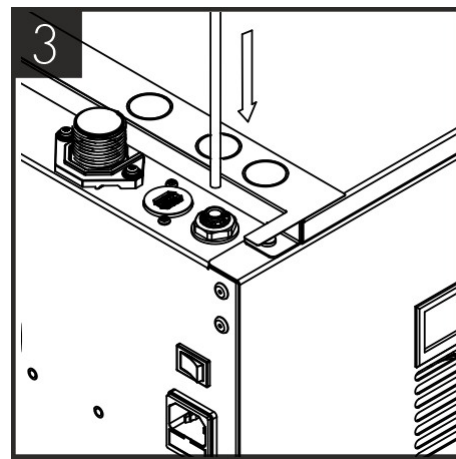

3 Podłącz zmontowaną butlę CO2 i regulator do wlotu CO2 za pomocą rurki 1/4".

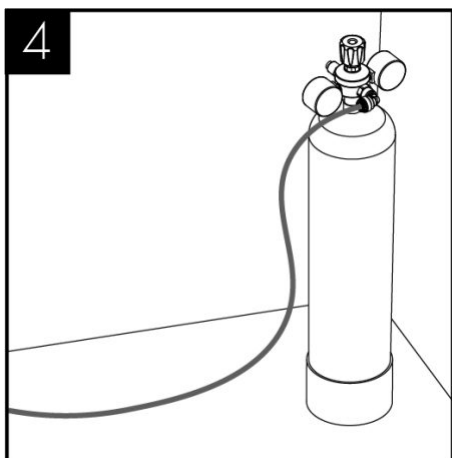


4 Ustawić butlę w odpowiednim miejscu.

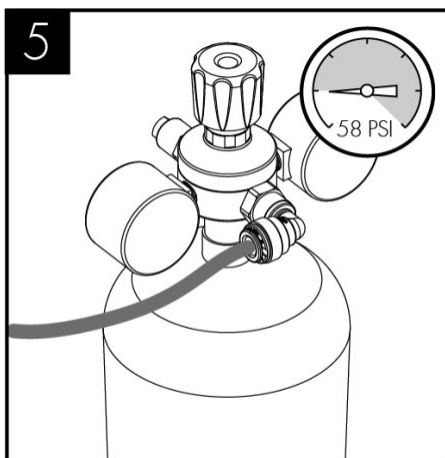


5 Zalecamy ciśnienie 3,5 - 4 bar (58 PSI) (maks.). Nie przekraczać ciśnienia 4 bar.

Natężenie przepływu wody gazowanej - tylko wersje gazowane


UWAGA: Ustawienie fabryczne przepływu wody gazowanej = 2,4 l/min MAX. Może to wymagać korekty w zależności od ciśnienia wlotowego. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

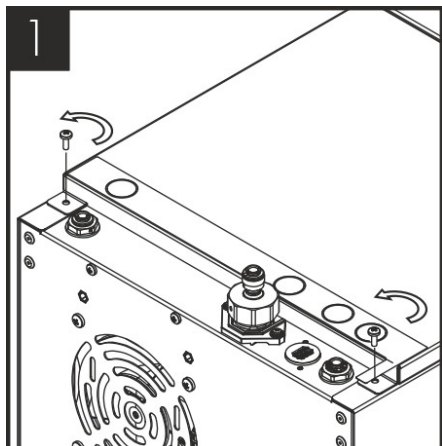

Wykręcić 2 wkręty mocujące pokrywę urządzenia i zsunąć pokrywę.

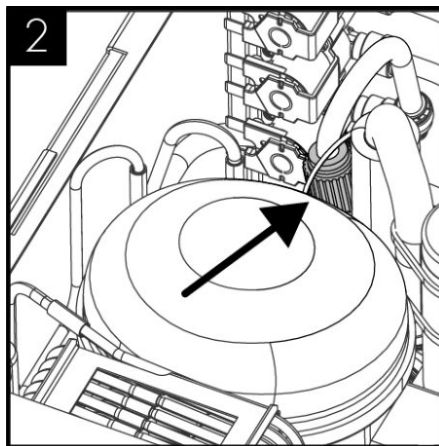

Zlokalizować regulator przepływu, który znajduje się w przedniej części urządzenia.

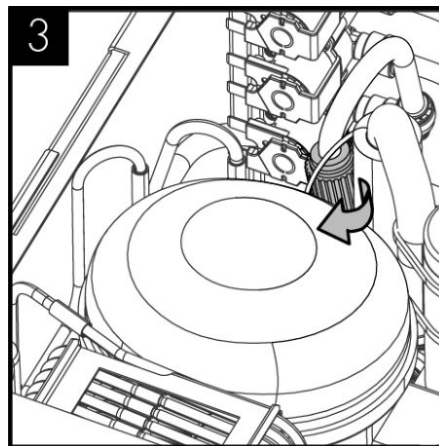


Przepływ można regulować w następujący sposób: obracając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ograniczyć przepływ. Po każdej regulacji należy odmierzać czas do uzyskania akceptowalnego natężenia przepływu i/lub nieprzerwanego dozowania iskry.

Po uzyskaniu prawidłowego natężenia przepływu należy ponownie założyć pokrywę na urządzenie, wsuwając ją na miejsce i przykręcając śruby.


Konserwacja i czyszczenie

Przewodnik sanityzacji


UWAGA: Nieużywanie produktów i procesów sanityzacji zatwierdzonych przez Borg & Overström spowoduje utratę gwarancji.

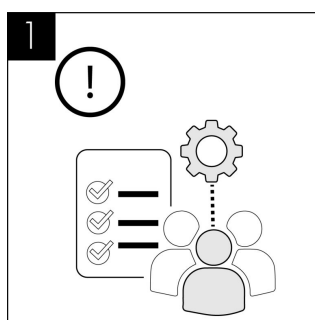


Czynność ta może być wykonywana wyłącznie przez przeszkolony personel.

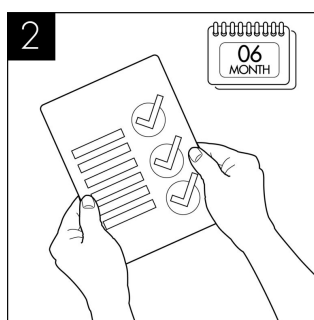


Zaleca się przeprowadzanie zabiegu sanityzacji co 6 miesięcy.

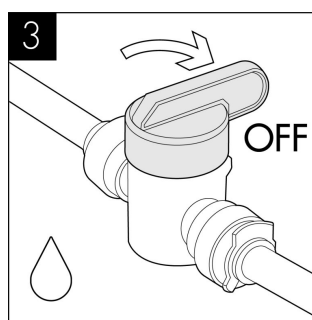


Zakręcić dopływ wody z sieci

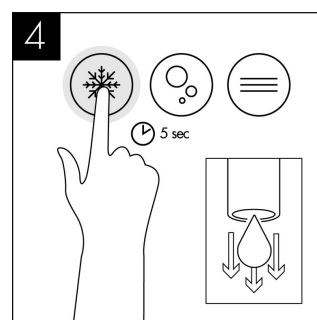


Krótko naciśnij przycisk wydawania schłodzonej wody, aby zwolnić wewnętrzne ciśnienie wody w urządzeniu.

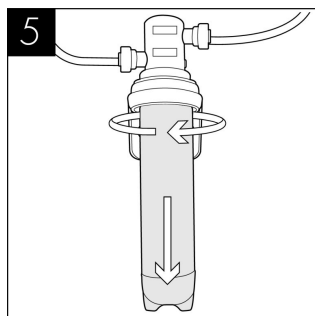


Zdjąć istniejący filtr

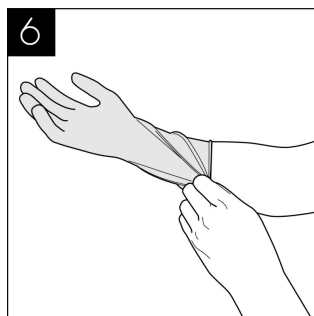


Użyj żelu do rąk i załóż rękawice ochronne.

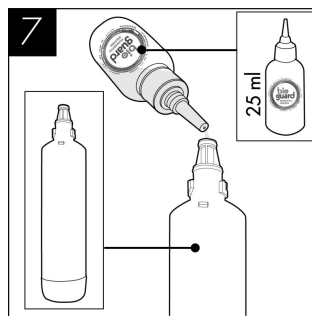


Dodać 25 ml Roztworu do Sanityzacji Wewnętrznej Bioguard do czystego i pustego wkładu filtra serwisowego.

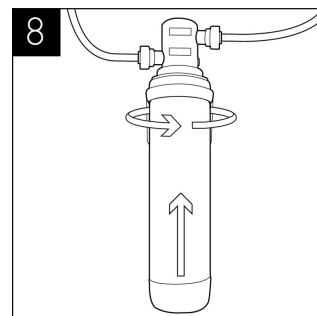


Podłączyć do głowicy filtra.

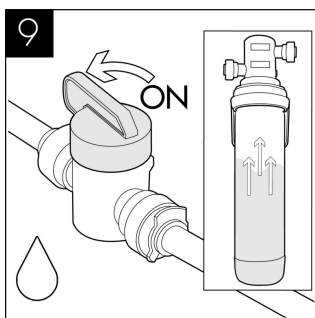


Włączenie dopływu wody, umożliwienie napełnienia wkładu filtra serwisowego

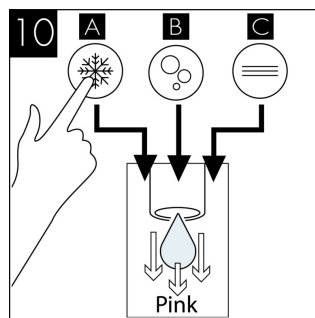


Wydawaj wodę za pomocą przycisku schładzania, aż woda będzie miała różowy kolor. Powtórz czynności z przyciskami wody musującej i otoczenia.

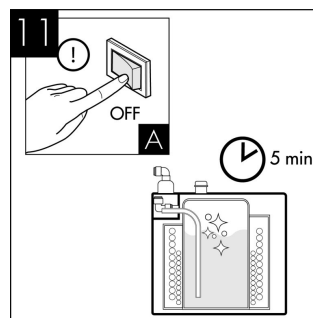


Pozostawić roztwór wewnątrz maszyny, aby sanityzacja zaczęła działać (minimum 5 minut), jednocześnie dokładnie czyszcząc dozownik na zewnątrz. (Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przy wyłączonym urządzeniu).

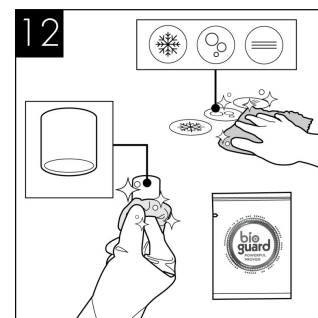


Zwróć szczególną uwagę na kranik dozujący i przyciski sterujące. W tym celu należy użyć preparatu do zewnętrznego odkażania Sterizen oraz chusteczek odkażających.

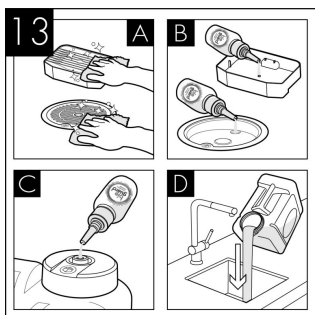


Pamiętaj, aby uwzględnić tackę ociekową. Jeśli system przepiętnienia odpadów jest zamontowany, opróżnij go i przepłukaj niewielką ilością płynu dezynfekcyjnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

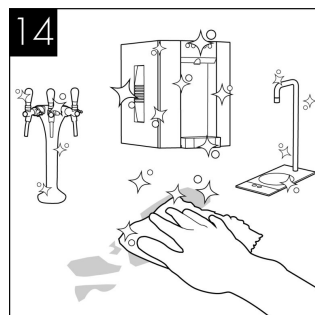


W razie potrzeby usuń wszelkie ślady kosmetyczne. W tym celu zalecamy stosowanie Bioguard External Sanitiser.

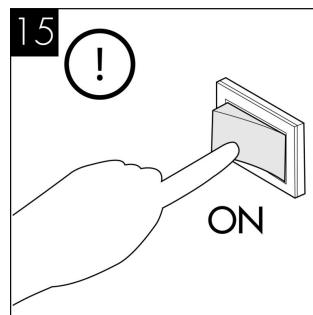


Podłącz ponownie zasilanie i włącz urządzenie.

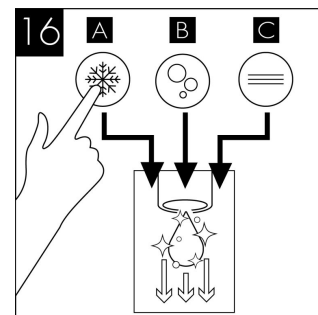


Po zakończeniu czyszczenia zewnętrznego (minimum 5 minut), przepłucz urządzenie przyciskiem schładzania czystą wodą, aż woda z dozownika będzie czysta. Powtórzyć krótko z przyciskami otoczenia i musującymi, jeśli są obecne.

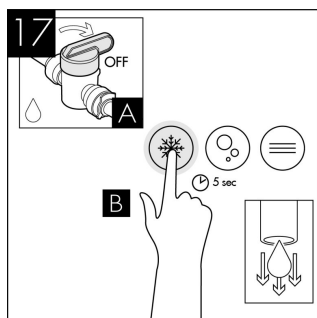


Wyłączyć wodę i krótko nacisnąć przycisk dozowania chłodu, aby zwolnić wewnętrzne ciśnienie wody w urządzeniu.

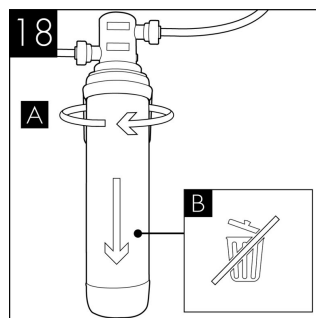

Wyjąć filtr serwisowy. Zachowaj filtr usług do ponownego użycia.

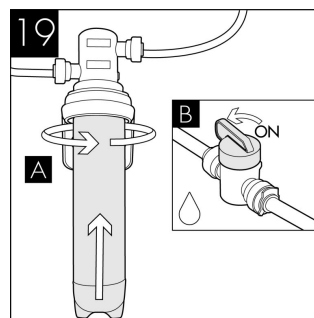

Założyć nowy filtr i włączyć dopływ wody.

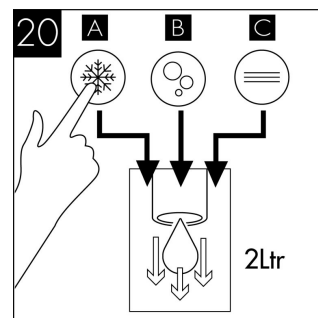

Wstępnie przepłucz nowy filtr do odpadów za pomocą przycisku schładzania, aż woda stanie się przejrzysta i będzie pozbawiona powietrza. Przepłukać niewielką ilość wody, aby sprawdzić wszystkie funkcje.



Należy pamiętać, że ten płyn do sanitzacji zawiera aktywny środek żrący/alkaliczny. Należy zawsze używać go w sposób odpowiedzialny i ostrożny, pamiętając, że ze względu na jego zasadowy charakter niepotrzebne stężenie lub długotrwały kontakt z jakimikolwiek materiałami, w tym metalami, może spowodować uszkodzenie. Po użyciu należy zawsze spłukać wszystkie powierzchnie kontaktowe czystą wodą.




Unikać kontaktu ze skórą i nosić rękawice ochronne podczas pracy z płynami do sanitzacji.




W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć czystą, zimną wodą.


Opróżnianie zbiornika CO₂

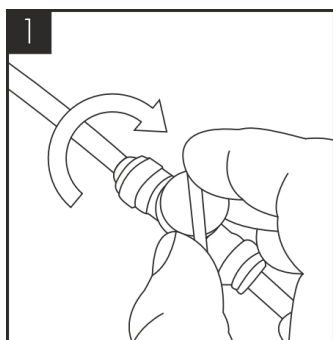


Wyłącz dopływ wody.

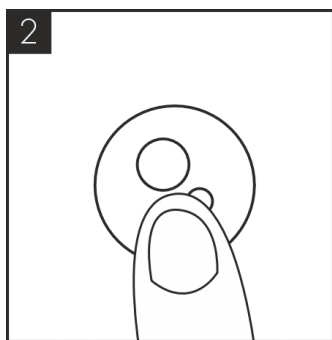

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wydawania wody gazowanej, aż cała woda zostanie wydaloną i będzie uwalniany tylko gaz CO₂.

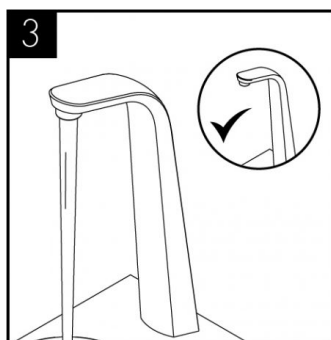


Zbiornik jest pusty od wody gazowanej, gdy uwalniany jest tylko CO₂.

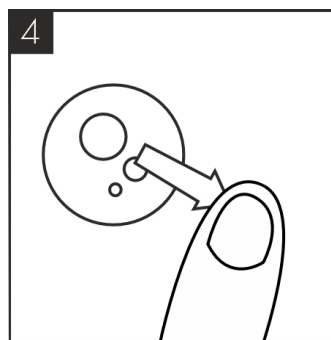


Należy upewnić się, że zwolniony został przycisk wody gazowanej i uważać, aby nie uwolnić nadmiernej ilości gazu CO₂, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika.

Opróżnianie zbiornika ciepłego


Aby spuścić wodę z gorącego zbiornika należy wykonać następujące czynności:

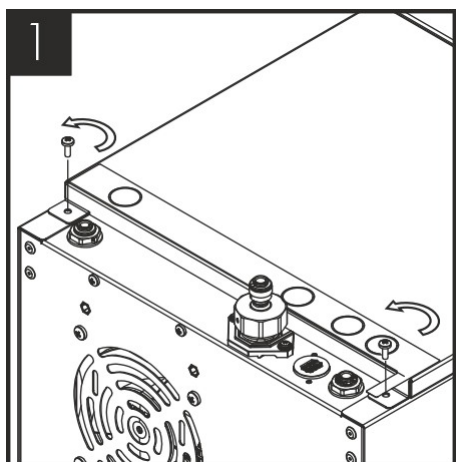

Wykręcić 2 wkręty mocujące pokrywę urządzenia i zsunąć pokrywę.

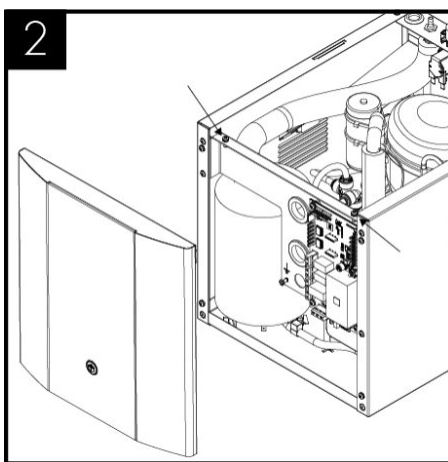

Wykręć 2 śruby przytrzymujące panel przedni na miejscu, a następnie zdejmij go i odłóż na bok.

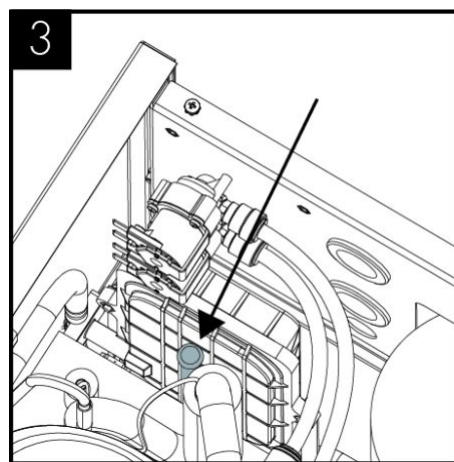

Zlokalizować rurę spustową tuż za wlotowym zbiornikiem wyrównawczym w kierunku przodu urządzenia. Wyciągnij bunge z rury i spuść wodę do dzbanka.

Po całkowitym opróżnieniu zbiornika należy upewnić się, że korek jest w pełni wsunięty.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Diagnostyka błędów

Problem/Report	Possible Cause	Suggested Action
No Water Dispensing	Power supply turned off	Check the power supply has been fitted properly and turned on.
	Water Pressure Regulator	Check water flow through the regulator. Replace if necessary.
	Check Tap HMI Control	Check fault codes.
	Water isolated from machine	Check water inlet supply.
	Commissioning mode	Ensure hot tank is full by dispensing hot option and then take unit out of commissioning mode.
	Lock icon not pressed	To dispense from hot, press the lock symbol first then hot shortly after.
No Sparkling Water	No CO2 pressure	Check CO2 bottle, regulator and non-return valve. Supply pressure should be 58 psi (4bar), replace as necessary.
	Carbonator Tank Not Filling	Check carbonator probe for possible short circuit to ground. Check for pump timeout, cycle power off & on then purge carbonator.
Poor Quality Carbonation	Incorrect CO2 Pressure	Check CO2 bottle, regulator and non-return valve. Supply pressure should be 58 psi (4bar), replace as necessary.
	Air in Carbonator Tank	Visit to view steps for purging tank.
	Residue in Carbonator Tank	After prolonged use, a surface film can develop within the carbonator tank. Refer to cleaning and sanitising instructions.
Warm Drinks	Insufficient cooling air flow through the fridge.	Check that the condenser is not blocked. Check supply to cooling fans (230V AC). If supply present replace fans. If supply not present move on to the compressor. The supply to the fans and the compressor are linked.
	Compressor not running	Check supply to compressor (230V AC). Check NTC probe is not faulty

		Check for system over heat. Allow the unit to cool and check for airflow obstructions. Once the unit has cooled the fridge system will restart. If the problem persists contact technical support.
	Fridge failure (See fault codes)	If compressor & fan are running and there is no cooling contact technical support.
Water lying in bottom of machine	Leak in pipe work and/or filter	Contact your distributor.
Not all symbols displayed	Unit is in heater commissioning mode	Check water is dispensing then hold lock symbol for 10 seconds.
Temperature not hot enough	Mid heating cycle	If the hot icon is pulsing then unit is not at correct temperature. Wait for solid light.
	Temperature probe not installed correctly or damaged	Ensure temperature probe is correctly installed or request replacement.
	Water demand too high	See product specification.
	Element not working	Check and replace as required.
Dripping	Heater over heating	Ensure temperature probe is correctly fitted and not damaged.
		Lower temperature using app.
Continuous or incorrect dispense	Poorly seated HMI lens	Replace lens assembly.
	Excess water on lens	Ensure you keep lens clean and clear of liquids.


Kody błędów

Internal overheat triggered	
Compressor time out max	
Carbonator can not filling	
Water not filling boiler	
Boiler not heating correctly	
Waste kit full	
Boiler dry fire	


Informacje techniczne

T3/T3+ Schemat obiegu chłodu, otoczenia i gorąca


Schemat obiegu T3/T3+ Chłodny, Ambient, Musujący i Gorący

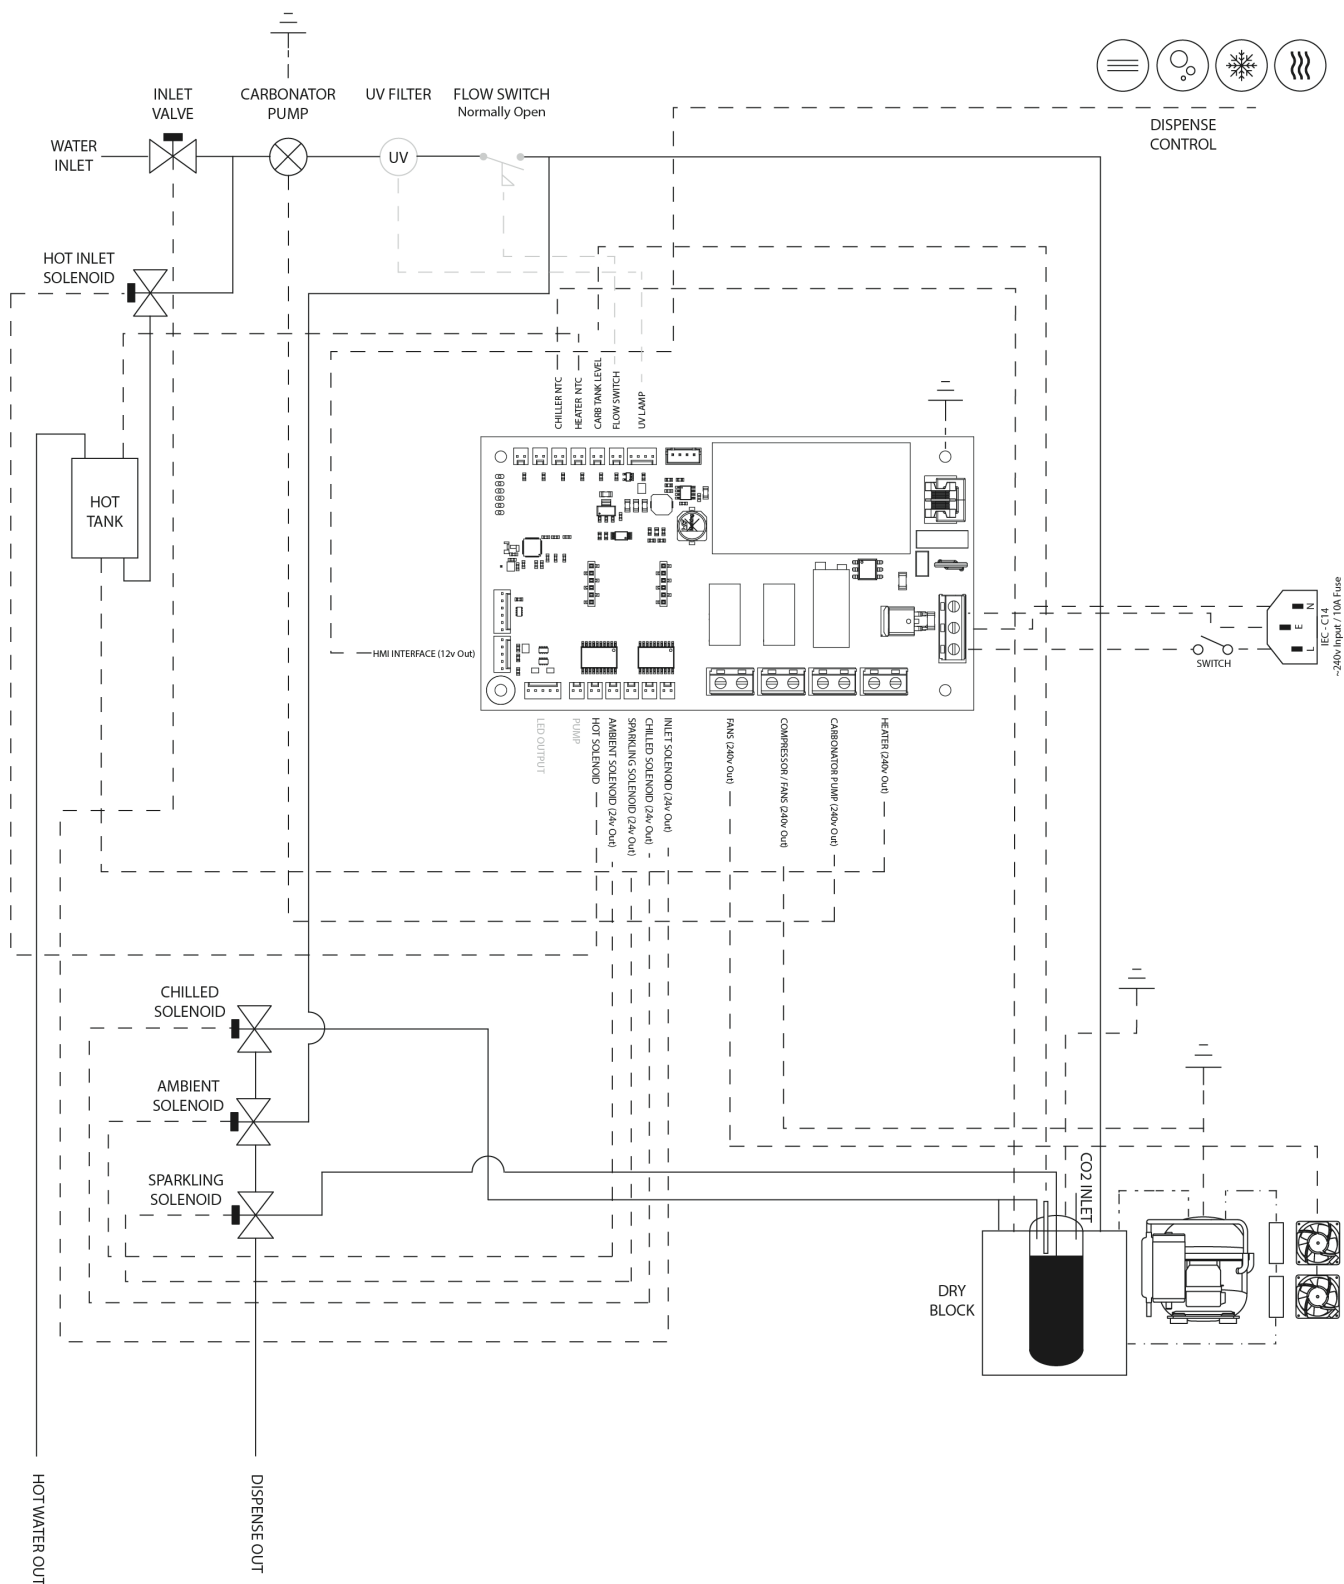

Ścieżka wody - schłodzonej, otaczającej i gorącej

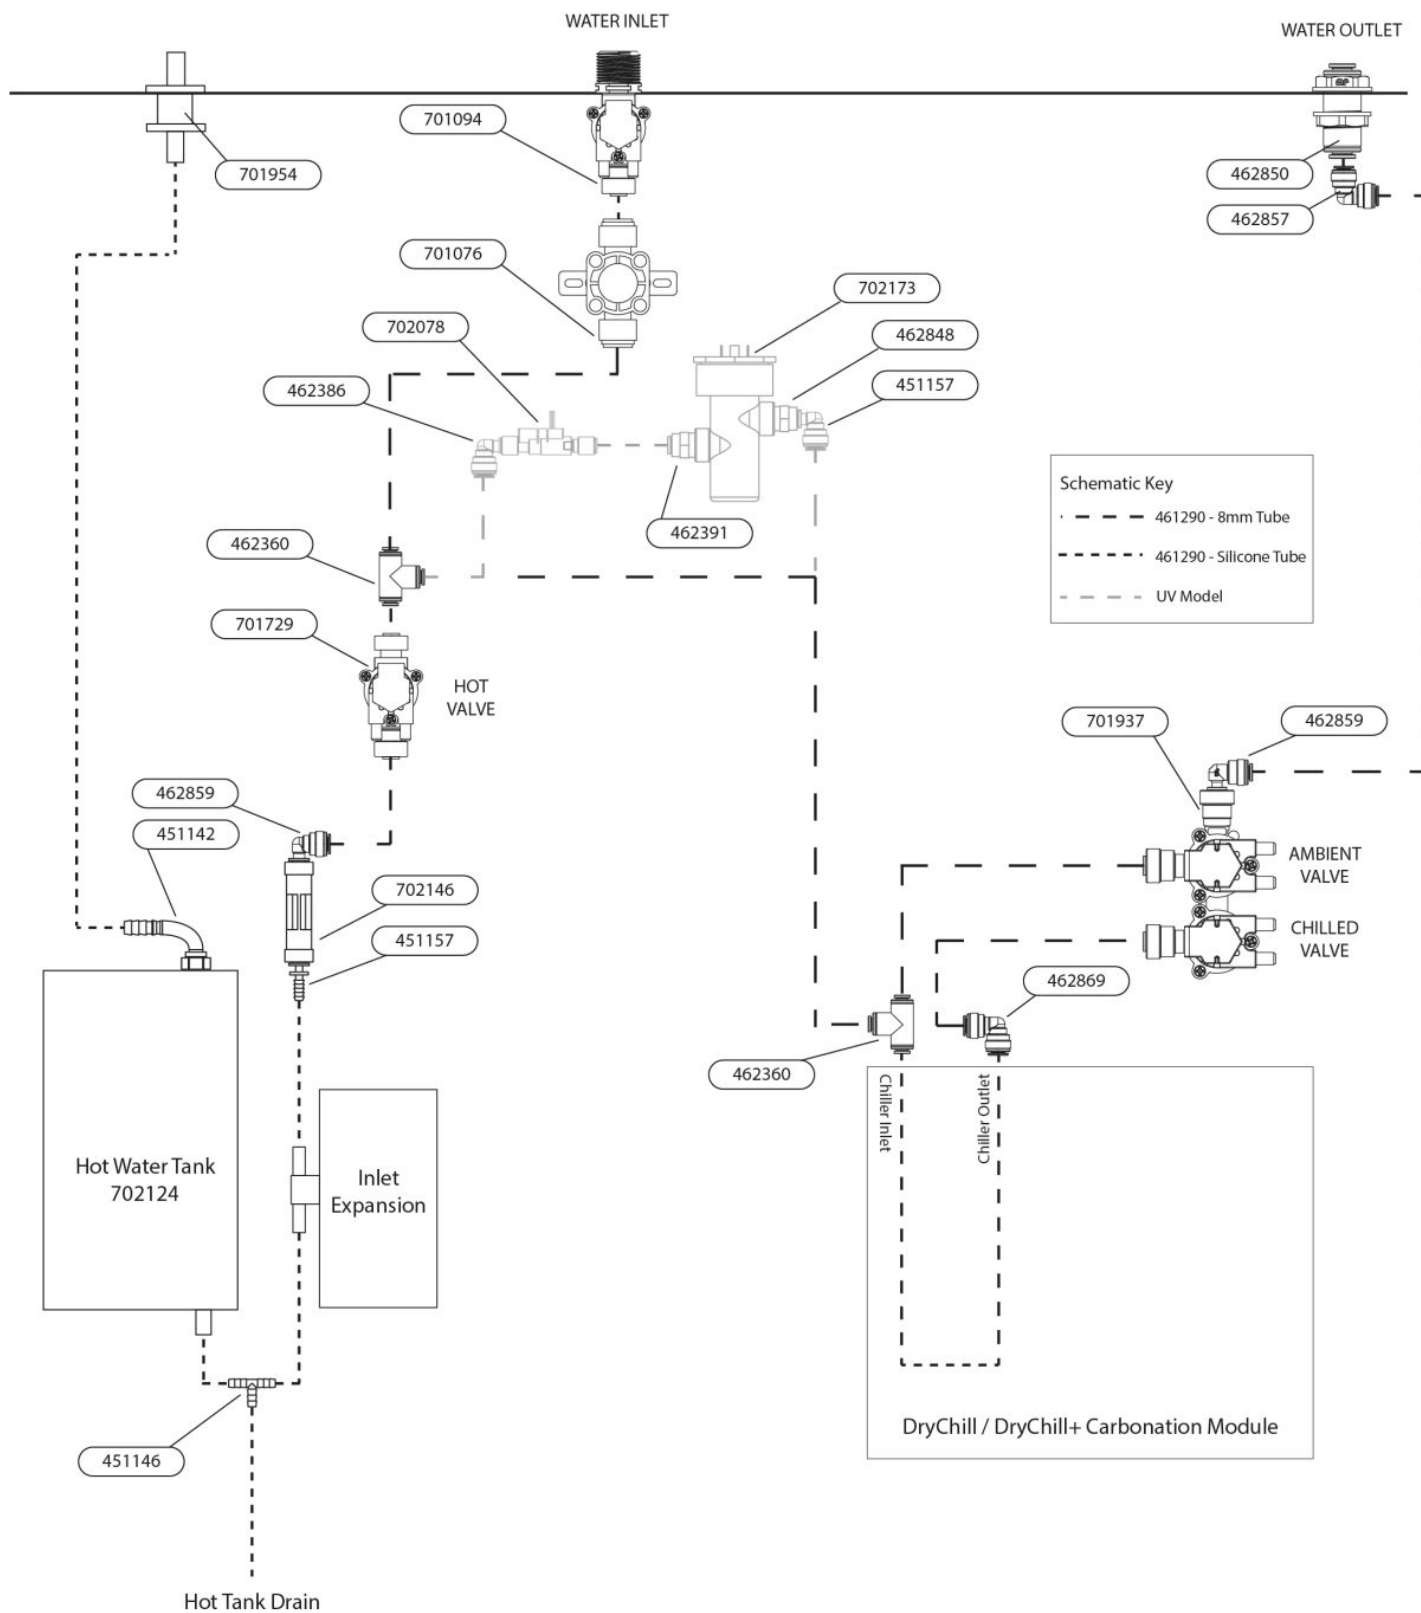


Ścieżka wodna - schłodzona, otaczająca, gazowana i gorąca

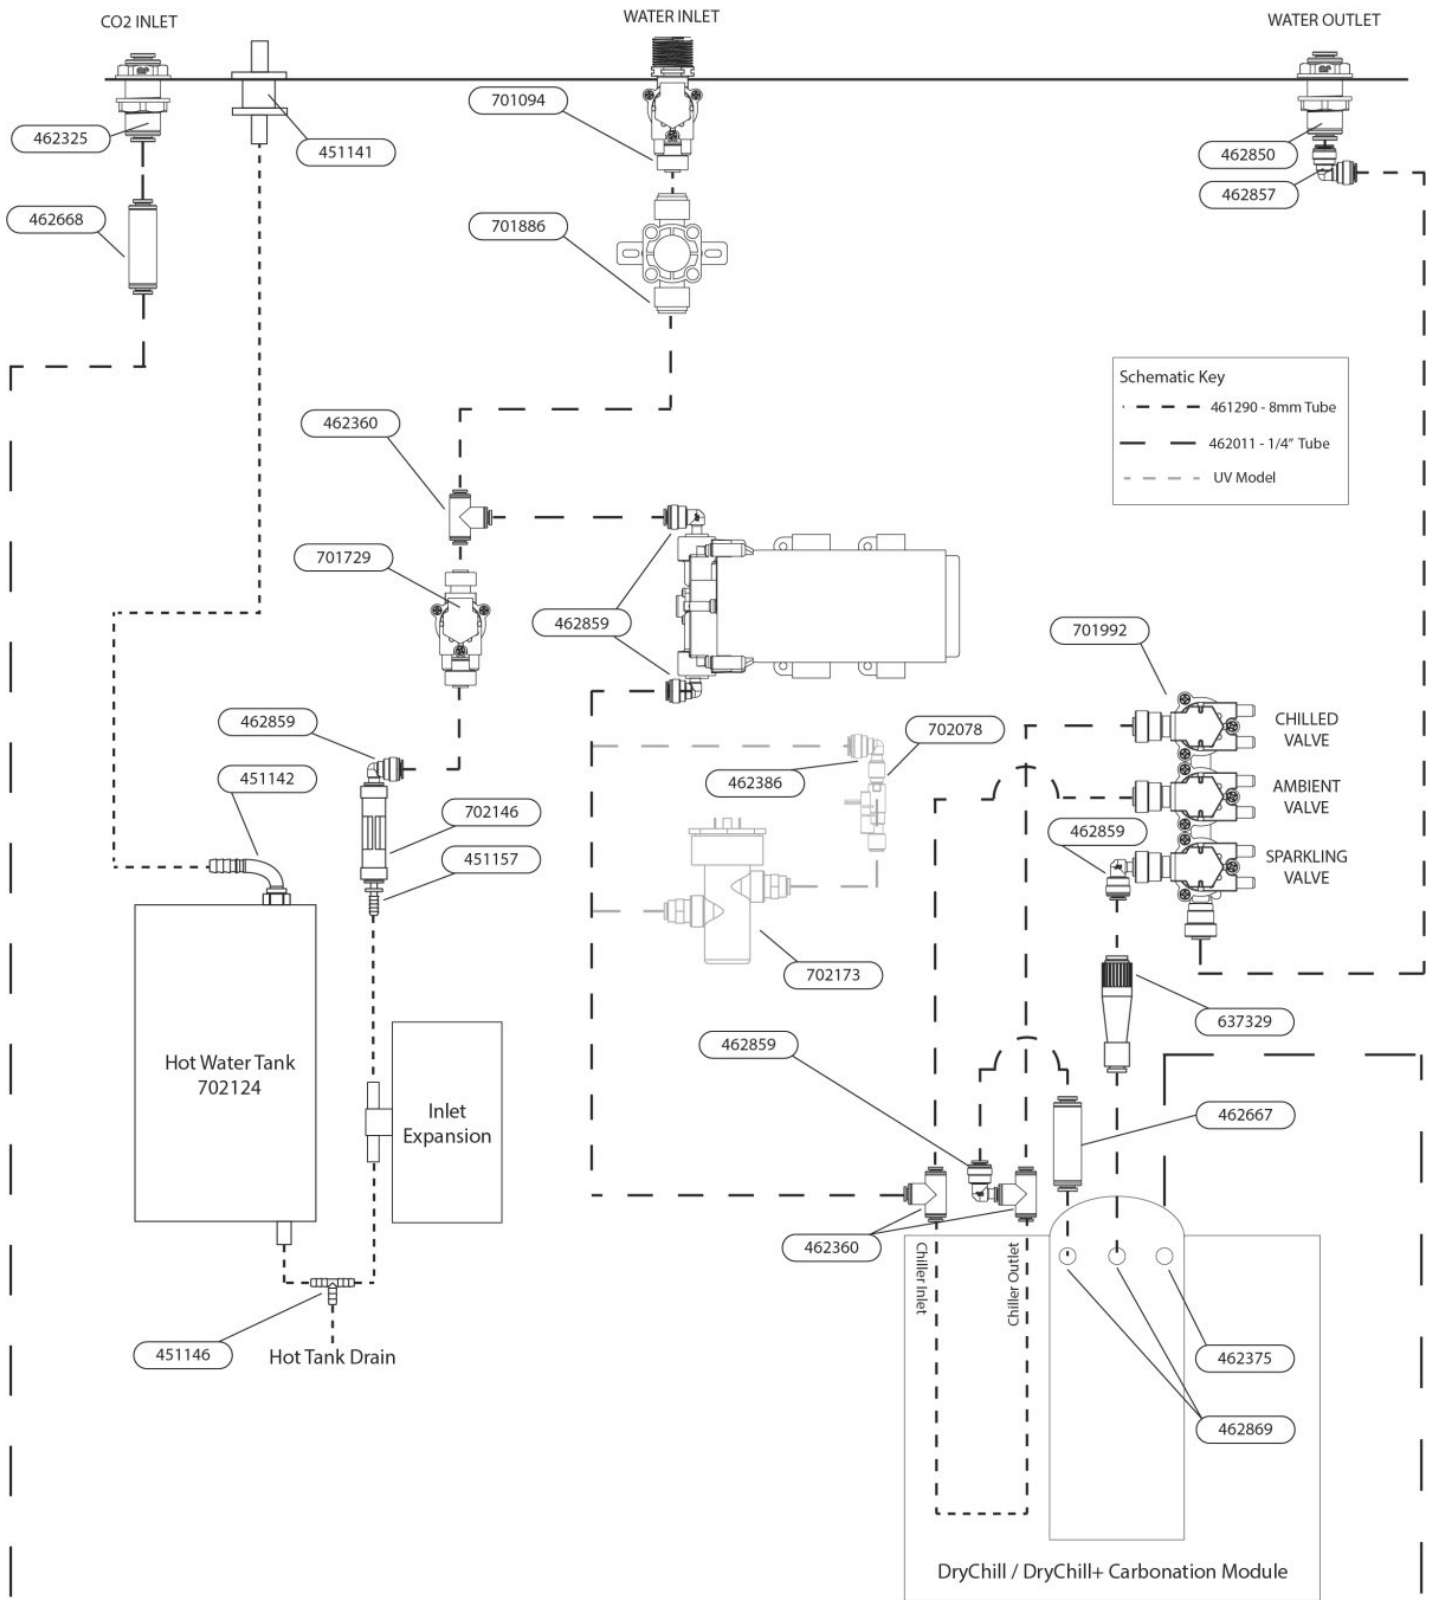


Części zamienne

Schemat części ProCore/ProCore+ w stanie rozłożonym

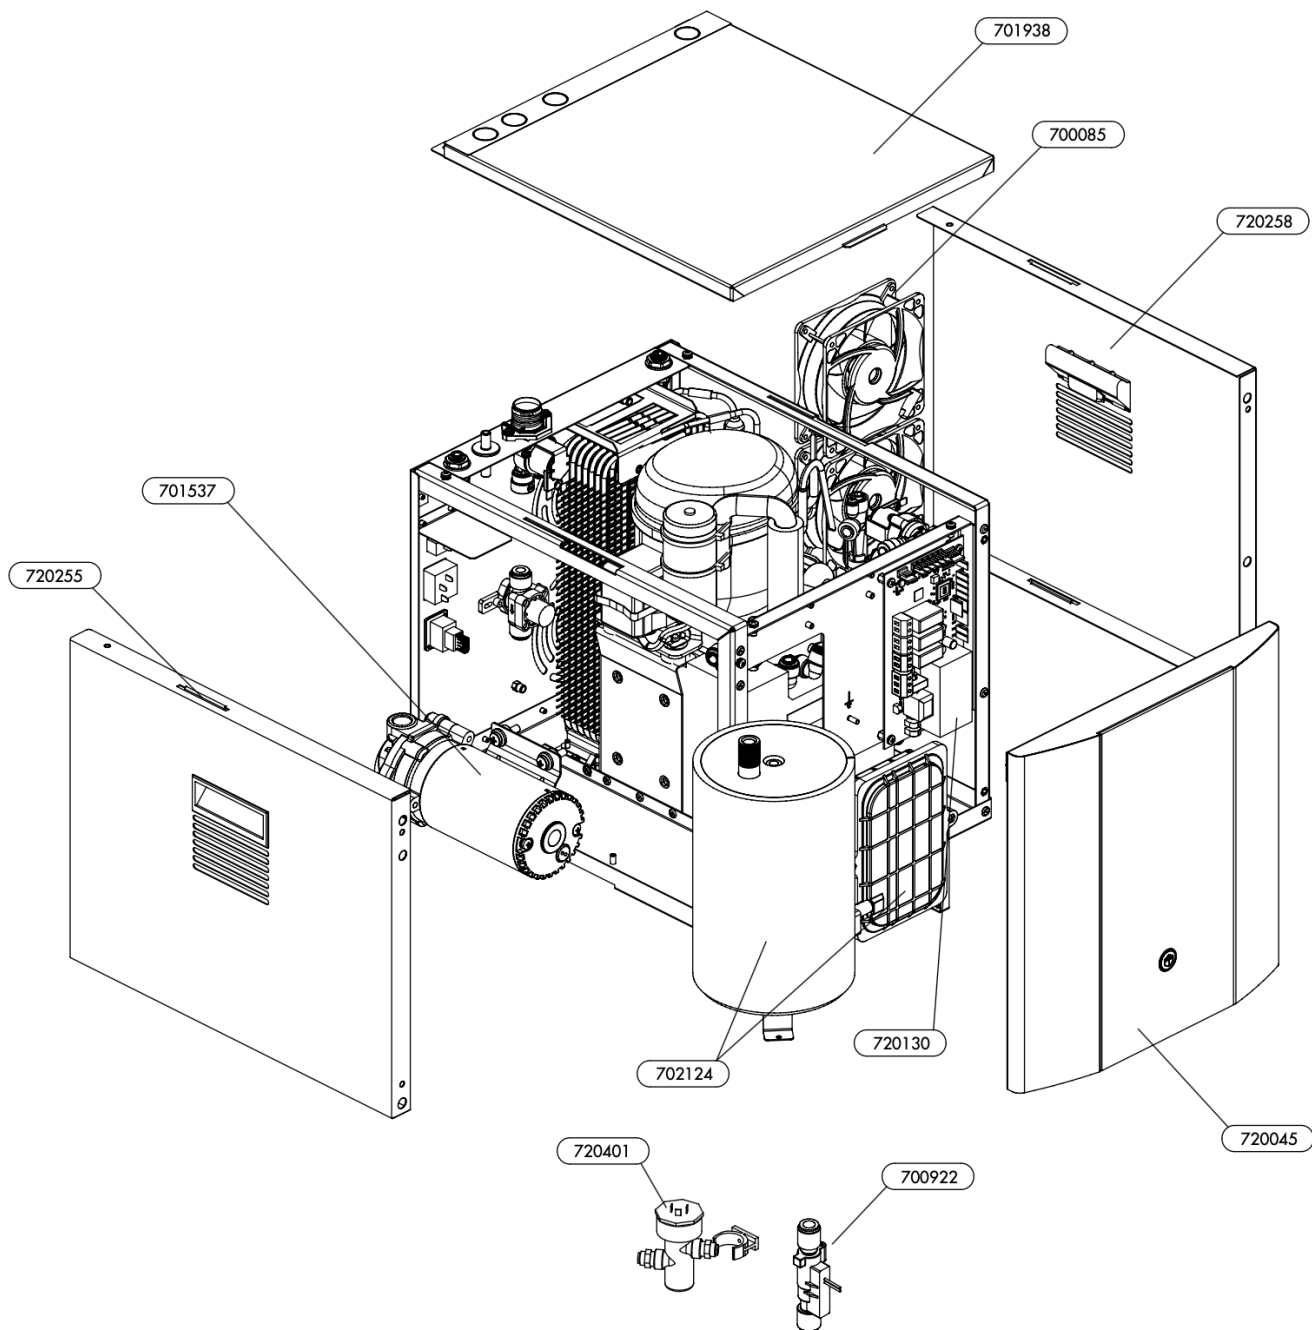

Schemat części zamiennych T3/T3+ w stanie rozłożonym

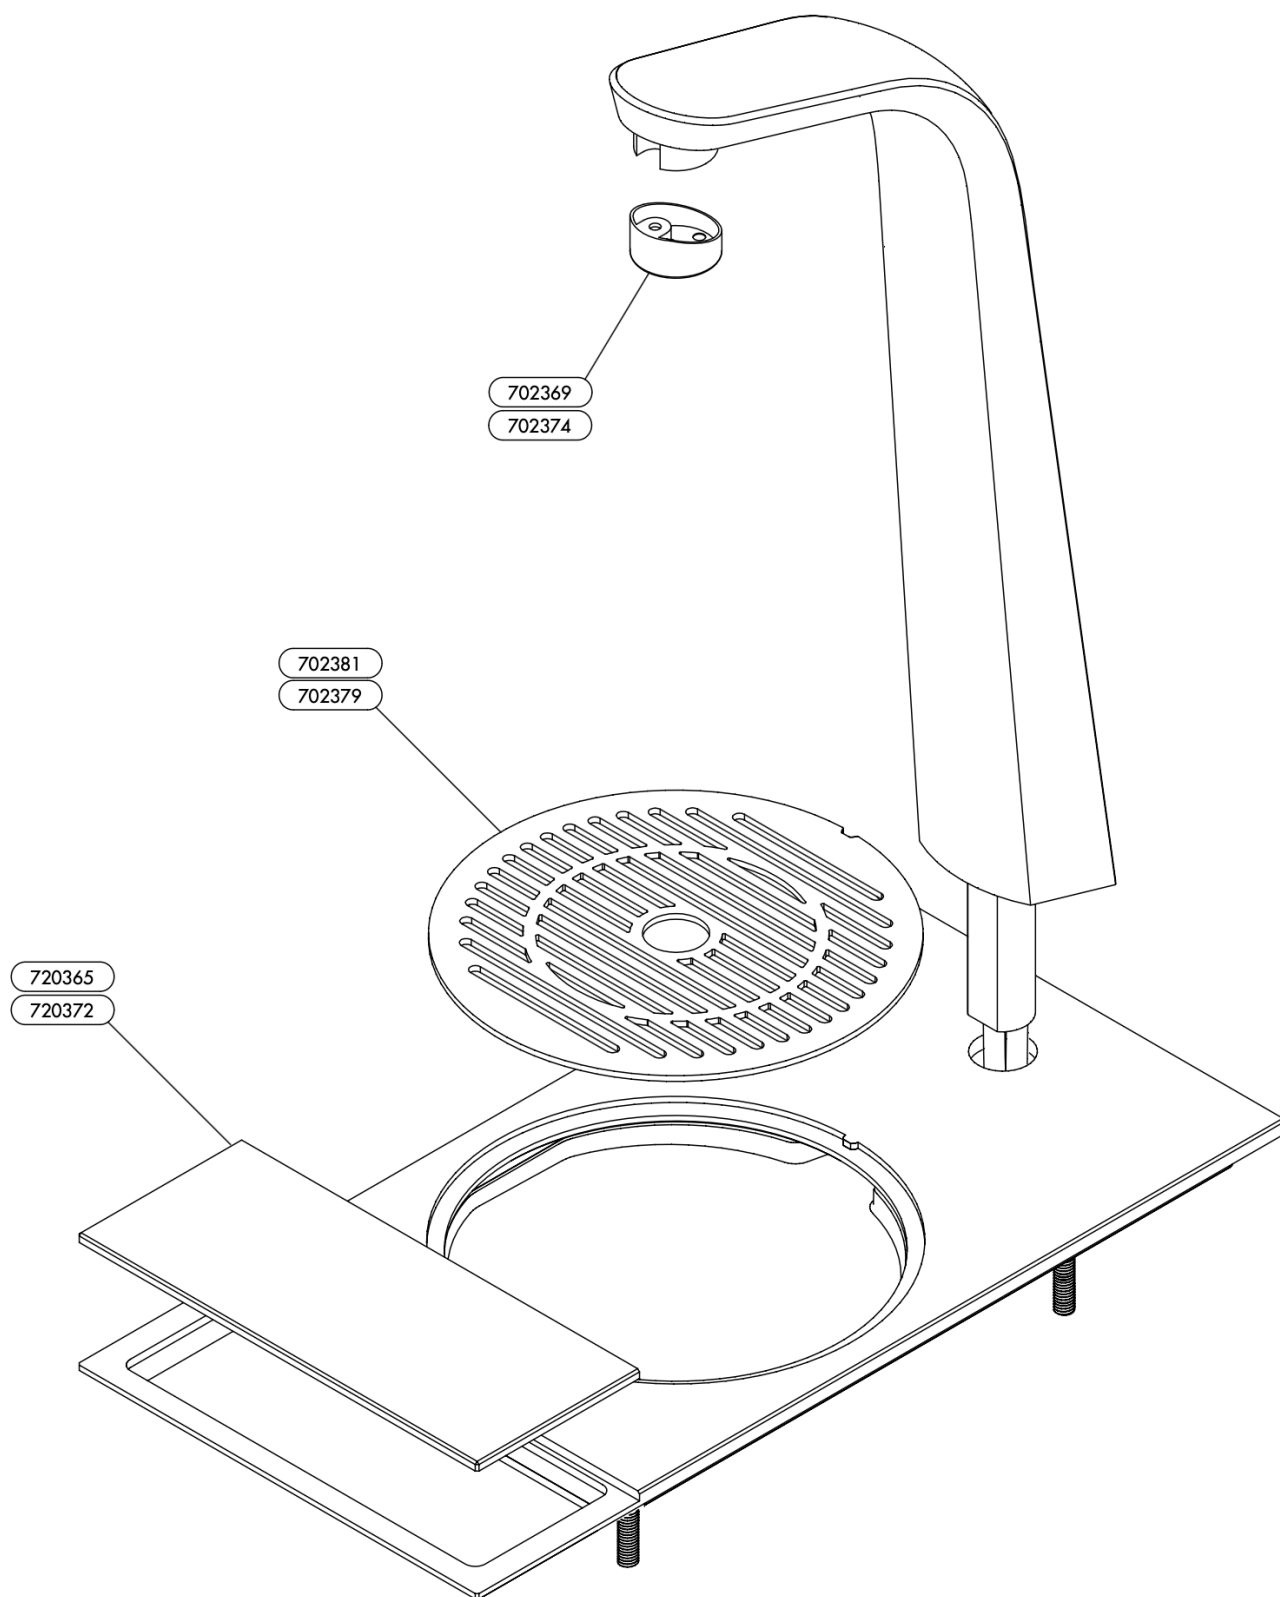

Lista części zamiennych

Part No.	Description	CHA	CSAH
720130	Main Control PCBA	•	•
701938	Top Panel Asm	•	•
720258	Right Panel Asm	•	•
720255	Left Panel Asm	•	•
720045	Front Panel Asm	•	•
701537	Pump	•	•
700085	Cooling Fan	•	•
702124	Hot Water Tank and Inlet Expansion Chamber Asm	•	•
720401	UV Asm	•	•
700922	Flow Switch	•	•

Part No.	Description	CHA	CSAH
701094	3/4" BSP Inlet Solenoid	•	•
462325	1/4" Bulkhead Connector		•
462850	6mm Bulkhead Connector	•	•
701076	8mm PRV - ProCore+	•	•
701937	8mm 2 Way Solenoid	•	
701992	8mm 3 Way Solenoid		•
701729	Hot Inlet Solenoid	•	•
462859	8mm Stem Elbow	•	•
462869	8mm Equal Elbow	•	•
462360	8mm Equal Tee	•	•
462375	5/16" - 1/4" Elbow		•
462857	8>6mm Reducing Elbow	•	•
637329	8mm Compensator		•
462667	8mm Safety Check Valve		•
462668	1/4" Safety Check Valve		•

Part No.	Description	CHA	CSAH
702374	Tap Outlet Plated Silver	•	•
702369	Tap Outlet Plated Black	•	•
702381	Cup Stand Plated Black	•	•
702379	Cup Stand Plated Silver	•	•
720365	T3 CHA HMI Lens Asm	•	
720372	T3 CSAH HMI Lens Asm		•



We're online. Chat with us now!



